工程设计综合资质甲级证书编号：A161000660

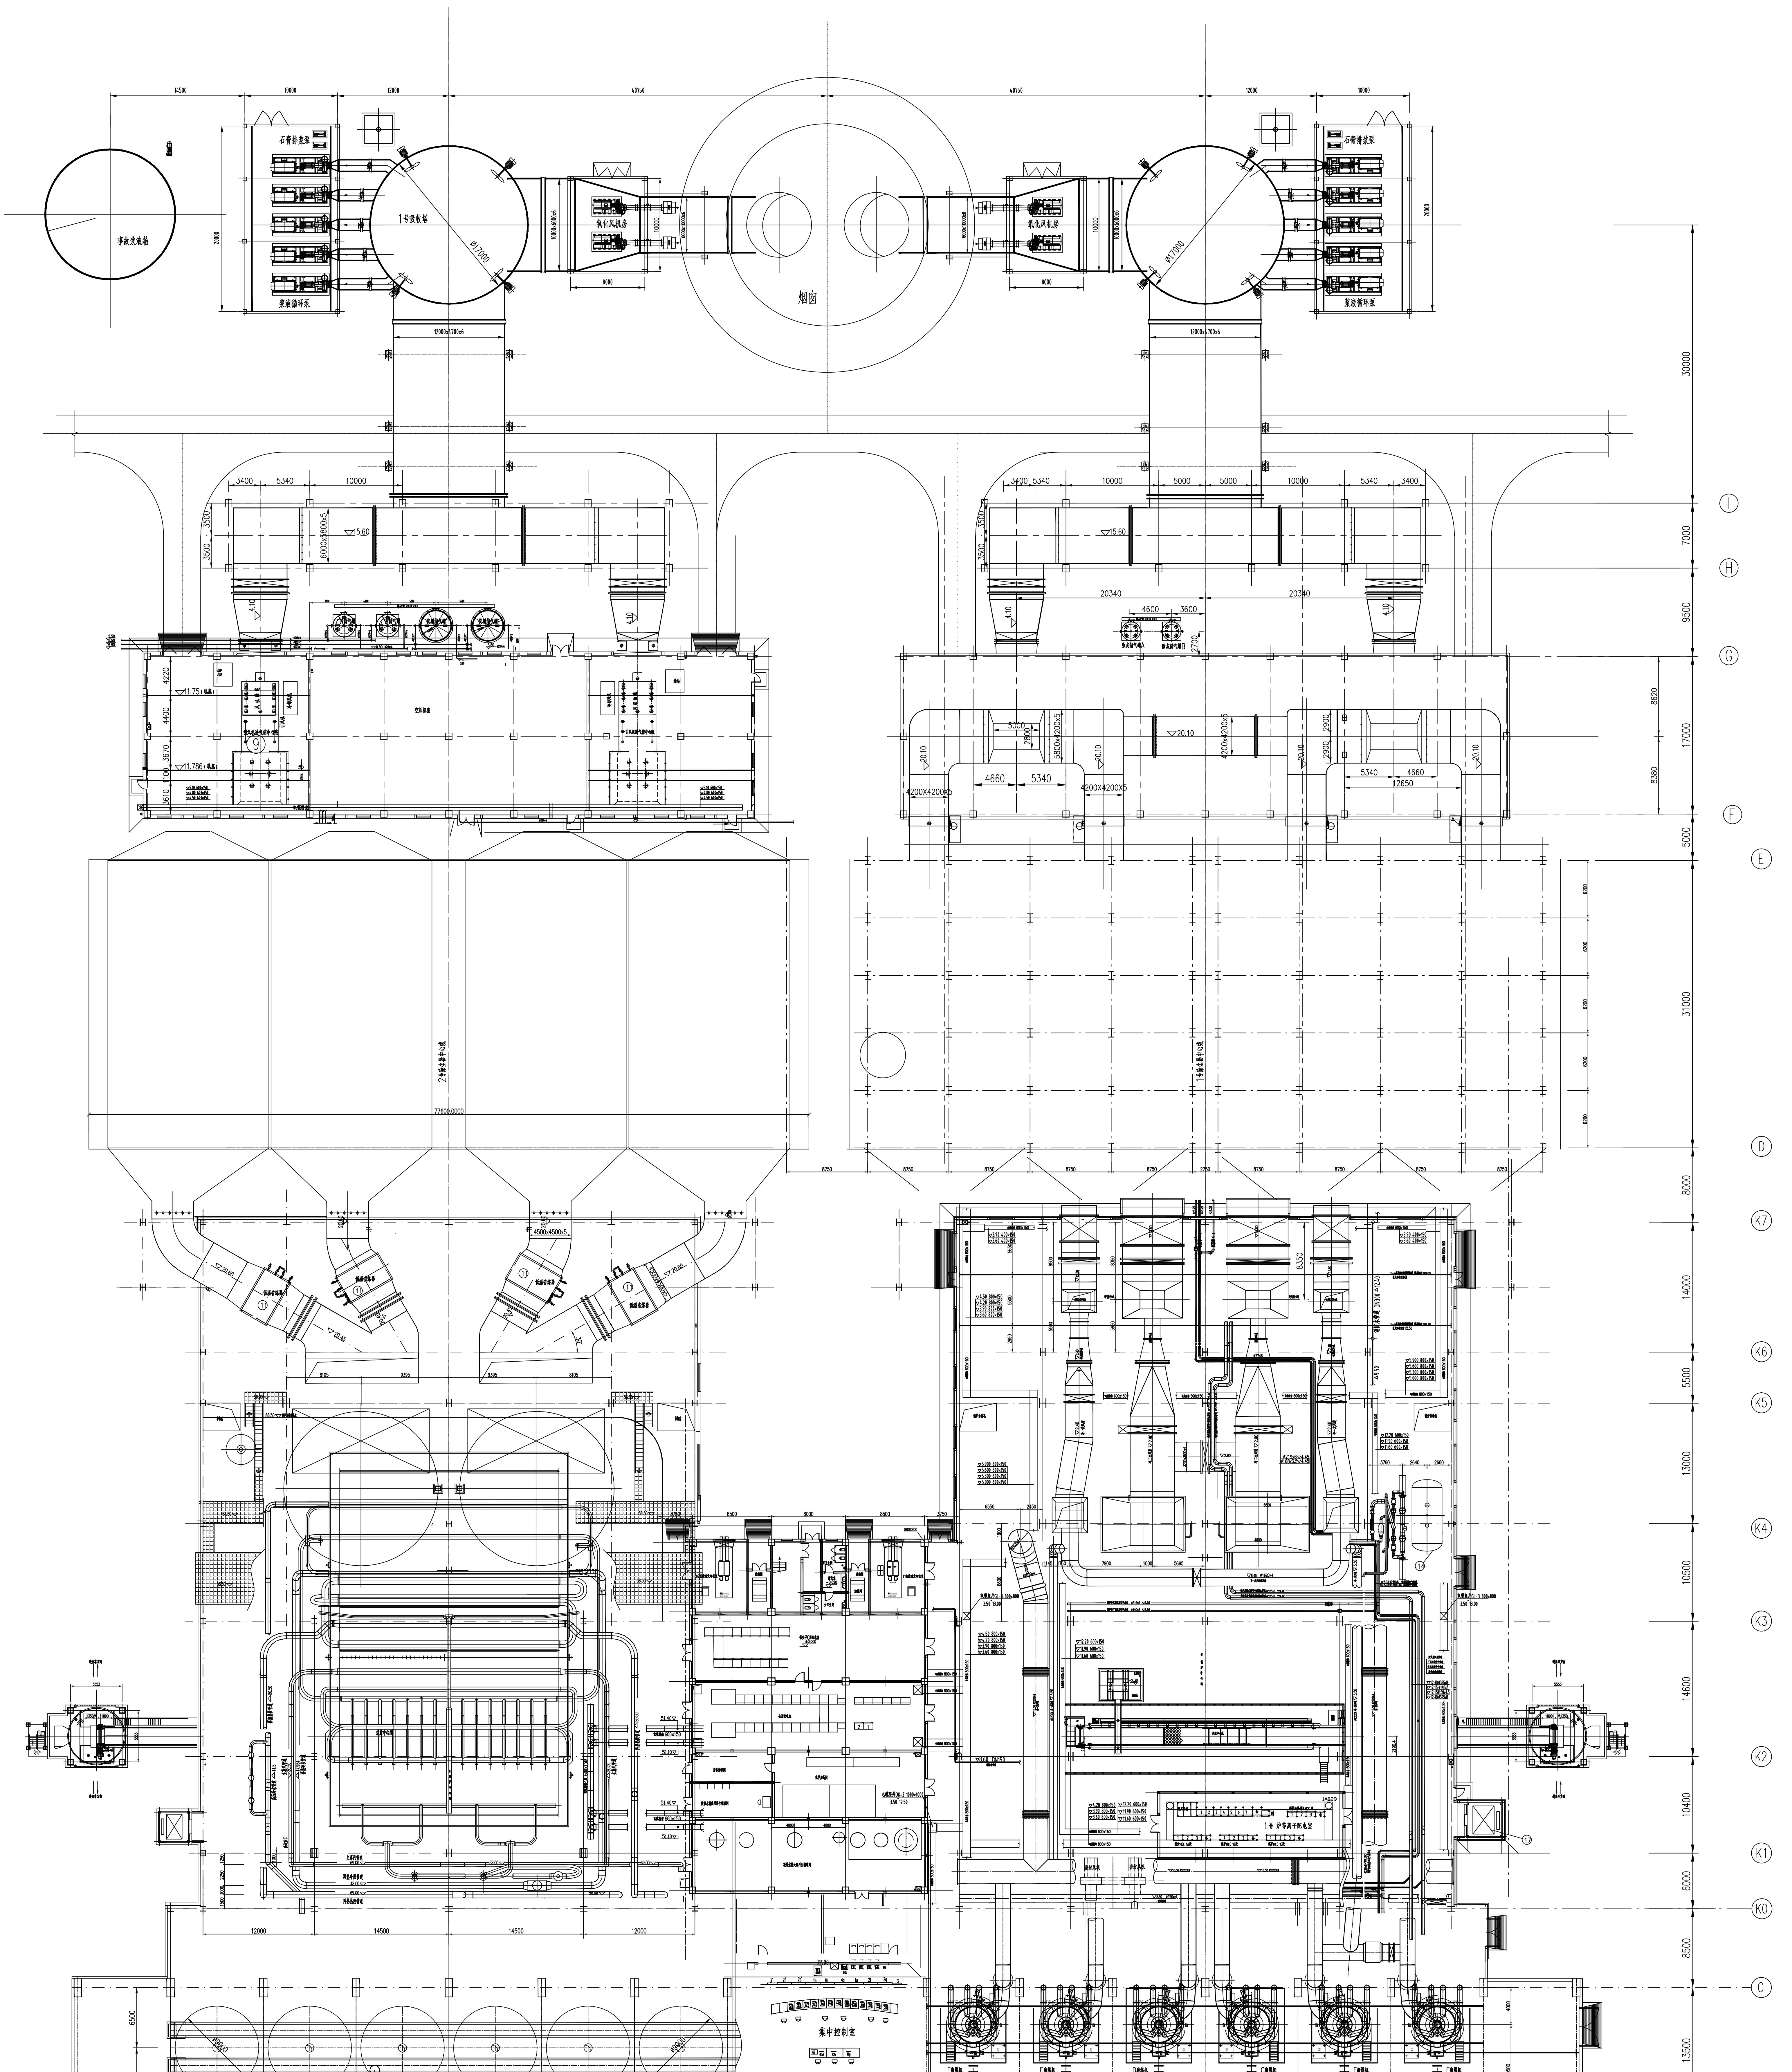
事故浆液箱
石膏排浆泵
浆液循环泵
1号吸收塔
Ø17000
氧化风机房
烟囱
12000x4700x6
14500
10000
12000
40750
20000
8000
3400
5340
10000
集中控制室
1号 炉零离子配电室
12000
14500
14500
12000
6500
7000
5000
10000
10000
9000
12000
9000
10000
10000
10000
500
10000
10000
9000
12000
9000
10000
10000
151500
⑯
⑮
⑭
⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
8a
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①
30000
7000
9500
17000
8600
8380
5000
31000
8000
14000
5500
13000
10500
14600
10400
6000
8500
13500
8500
9000
13000
9000
6500
I
H
G
F
E
D
K7
K6
K5
K4
K3
K2
K1
K0
C
B
S/A
2/A
1/A
A

0	2024-01-10	焦少林	焦少林	周朝辉	袁瑞正	刘学军	
版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘能化庆阳电厂（2X660MW）工程

初可 设计阶段

主厂房平面布置图

单位	mm	比例	1:250	图号	F23341K-A01-11	第 1 张 共 1 张	版本	0