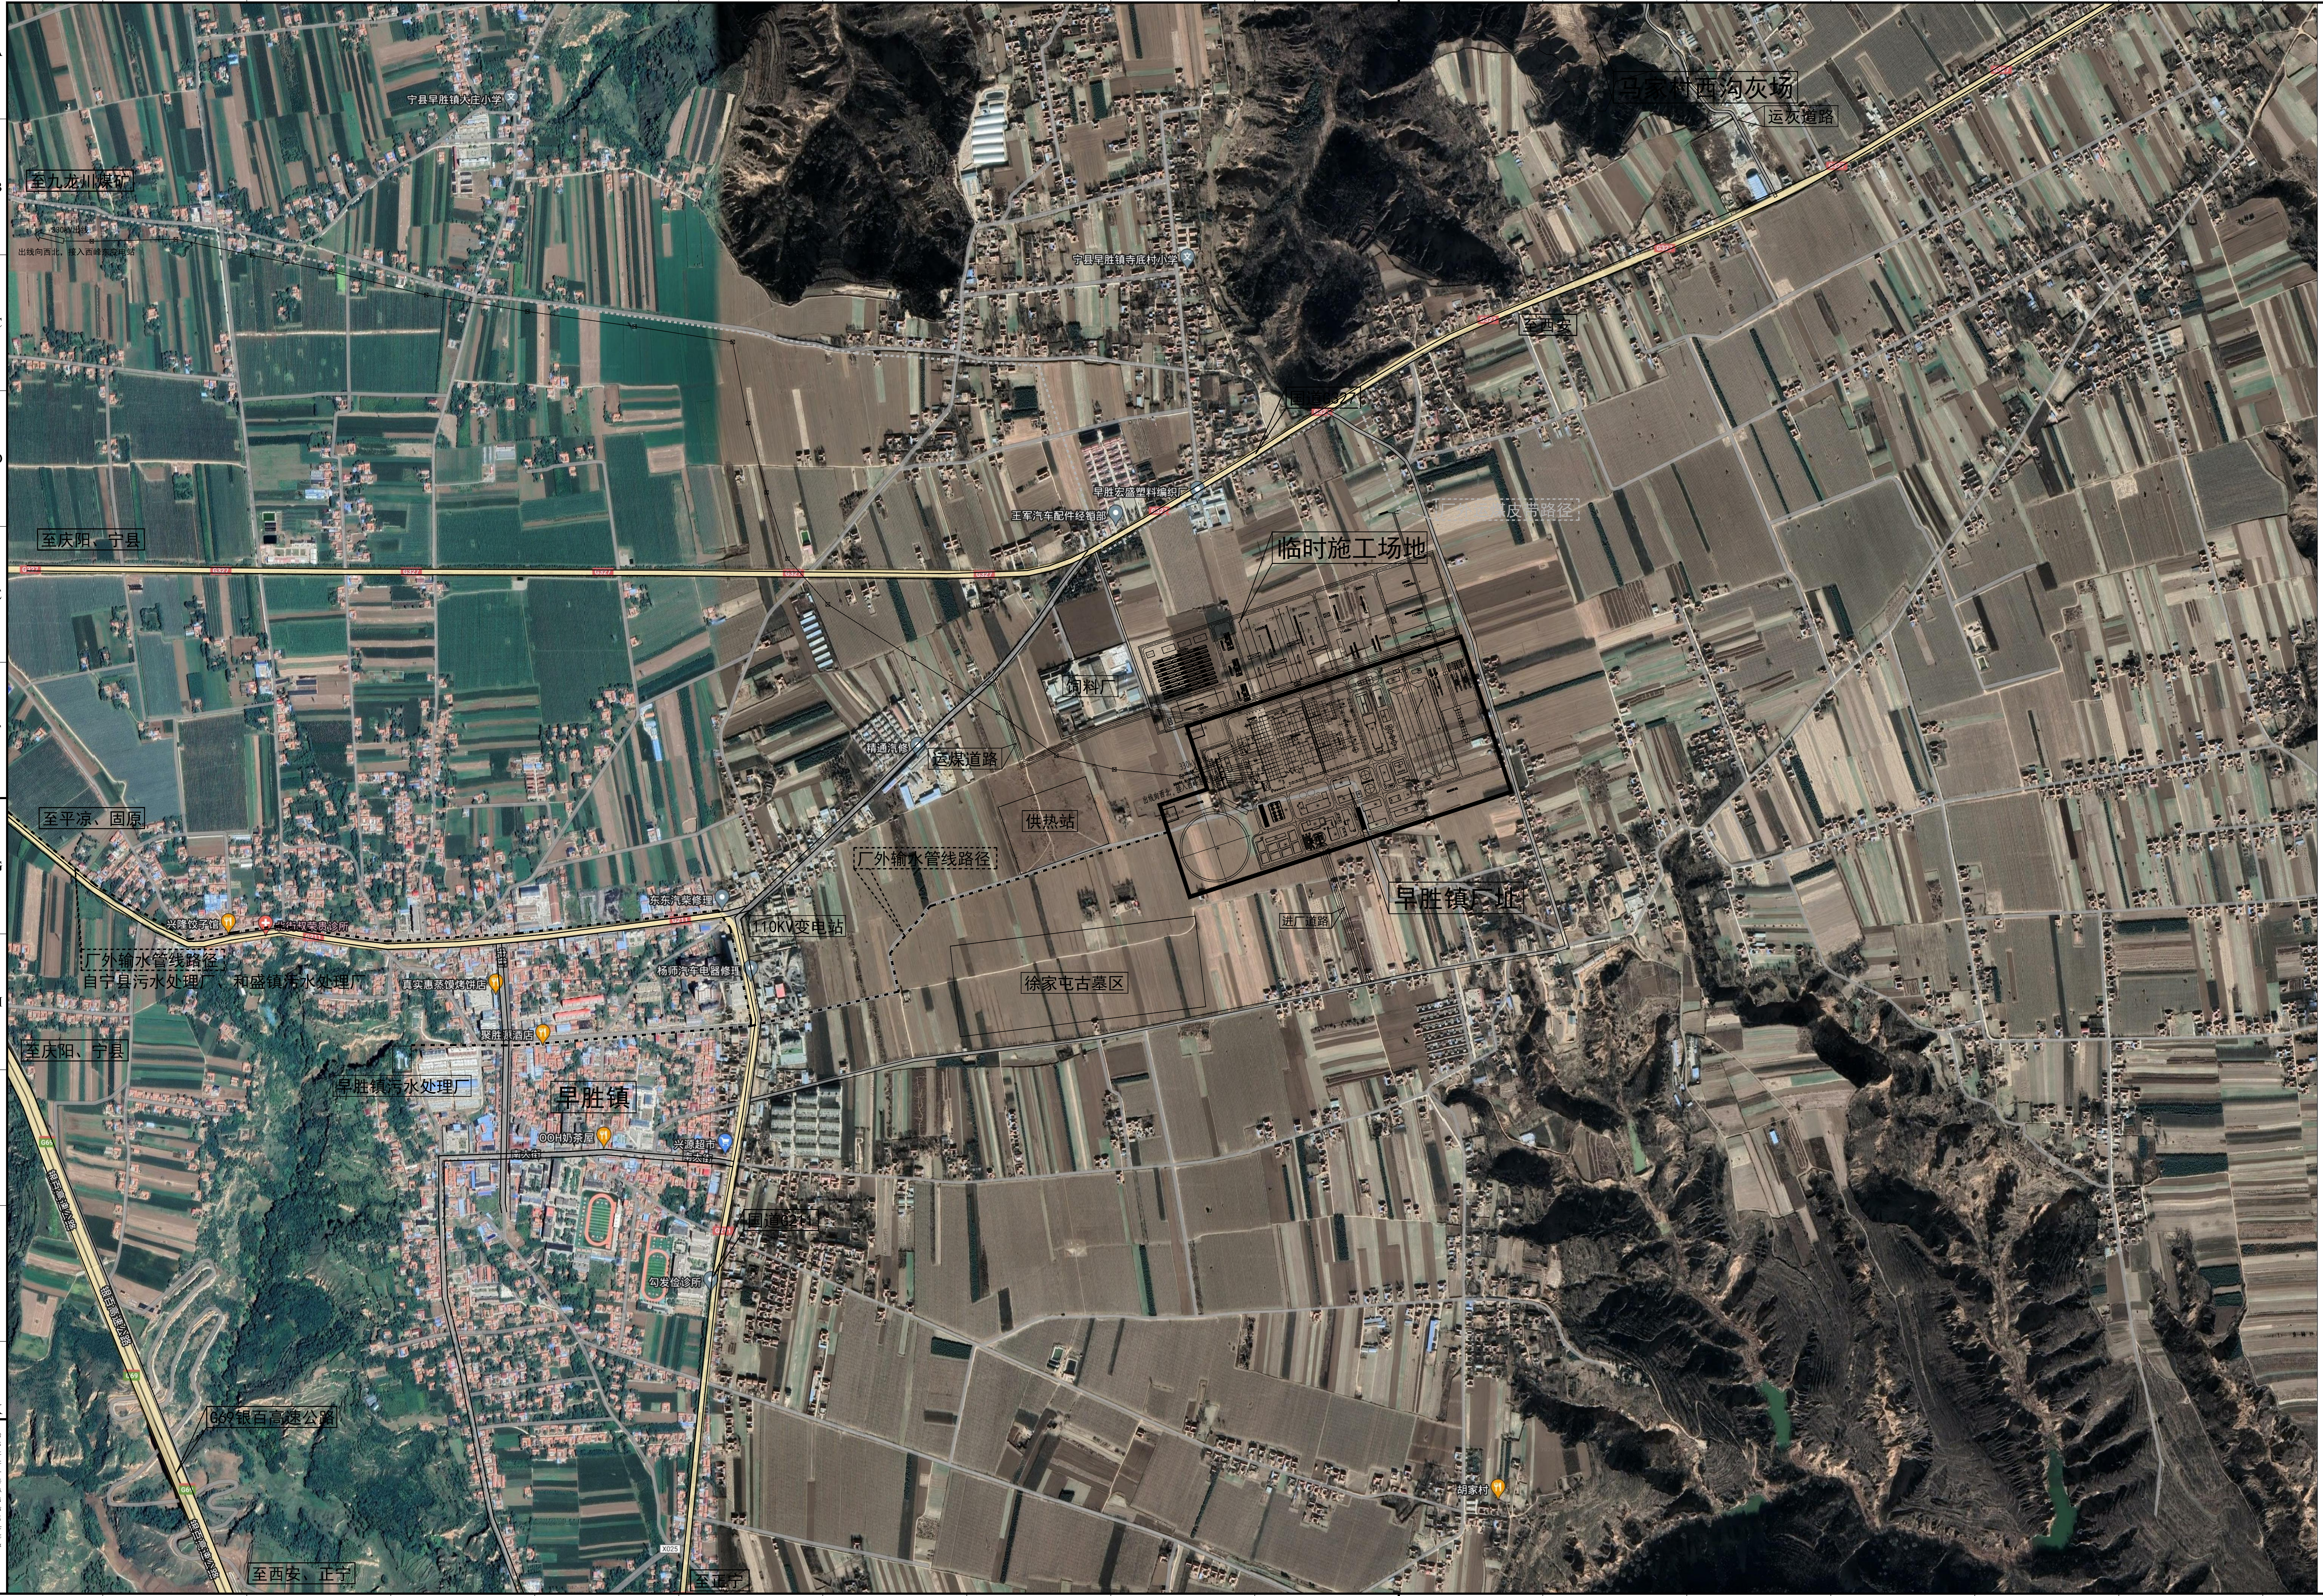
宁县早胜镇大庄小学
至九龙川煤矿
330kV出线
出线向西北，接入西峰东变电站
宁县早胜镇寺底村小学
马家村西沟灰场
运灰道路
至西安
国道G327
G327
早胜宏盛塑料编织厂
王军汽车配件经销部
厂外输煤皮带路径
至庆阳、宁县
临时施工场地
饲料厂
精通汽修
运煤道路
供热站
厂外输水管线路径
旱胜镇厂址
进厂道路
110KV变电站
徐家屯古墓区
东东汽柴修理
杨师汽车电器修理
至平凉、固原
兴隆饺子馆
北街叔荣贵诊所
G211
厂外输水管线路径
自宁县污水处理厂、和盛镇污水处理厂
真实惠蒸馍烤饼店
聚胜源酒店
至庆阳、宁县
早胜镇污水处理厂
早胜镇
OOH奶茶屋
兴源超市
南大街
国道G211
勾发俭诊所
G69
银百高速公路
G69银百高速公路
X025
至西安、正宁
至正宁
胡家村

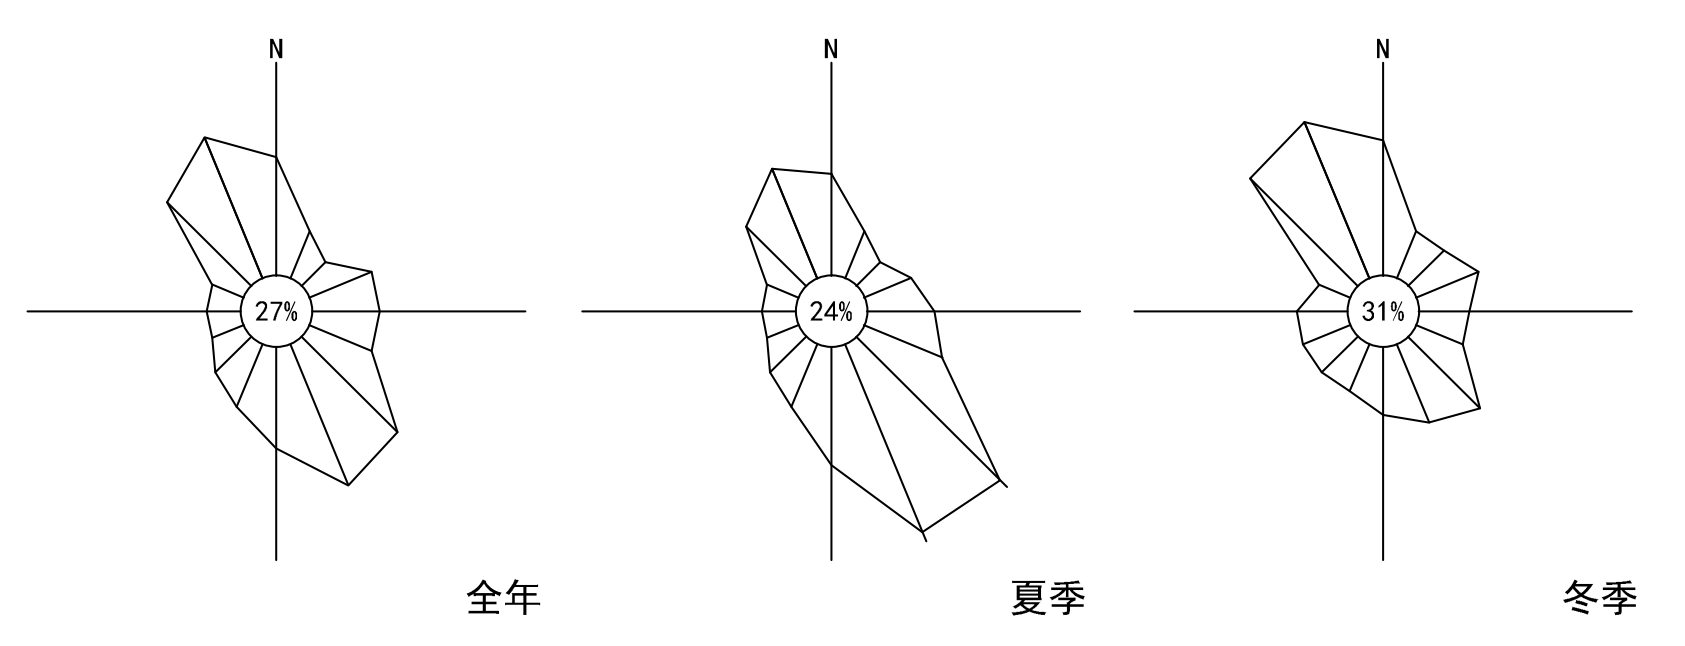

厂址所在地全年风玫瑰图

厂址技术经济指标表

序号	项　目		单位	数量(2X660MW) 旱胜镇厂址	备　注
1	厂址总用地面积		hm²	60.68	
1.1	厂区用地		hm²	30.76	
1.2	厂外公路用地		hm²	12.70	
1.3	贮灰场用地		hm²	17.12	
1.4	厂外工程管线用地		hm²	60.13	租用
1.5	施工区用地		hm²	17	租用
1.6	施工生活区用地		hm²	5	租用
1.7	边坡用地		hm²	/	征地
1.8	厂外输煤用地		hm²	/	
1.9	铁路专用线用地		hm²	/	
2	铁路运输和检斤设备	铁路机车	台	/	
		专用车辆	辆	/	
		电子轨道衡	台	/	
3	厂外道路路线长度		km	5.03	进厂、运煤、灰
4	汽车运输和检斤设备	生产用汽车	台	/	
		汽车衡	台	/	
5	厂外供排水管线长度	供水管	km	40	
		排水管(沟)	km	1.3	
6	厂址土石方工程总量	挖方	万m³	104.9	
		填方	万m³	85.6	
6.1	厂区土石方工程量	挖方	万m³	6.6	基槽余土12.5万方
		填方	万m³	6.6	
6.2	铁路专用线土石方工程量	挖方	万m³	/	
		填方	万m³	/	
6.3	厂外道路土石方工程量	挖方	万m³	73.5	
		填方	万m³	73.5	
6.4	贮灰场灰坝土石方工程量	挖方	万m³	/	
		填方	万m³	/	
6.5	施工区及施工生活区土石方工程量	挖方	万m³	12.3	
		填方	万m³	5.5	
6.6	其它土石方工程量	挖方	万m³	/	
		填方	万m³	/	

说明：

1.本图采用2000国家大地坐标系。

2.本图采用卫星图为底图制作而成。

版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核	批　准	备　注
0	2024/07/09						

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工　程　初设　设计阶段

全厂总体规划图

单　位　m　比　例　1:5000　图　号　F23341C-Z01-03　第01张　共01张　版本　0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660