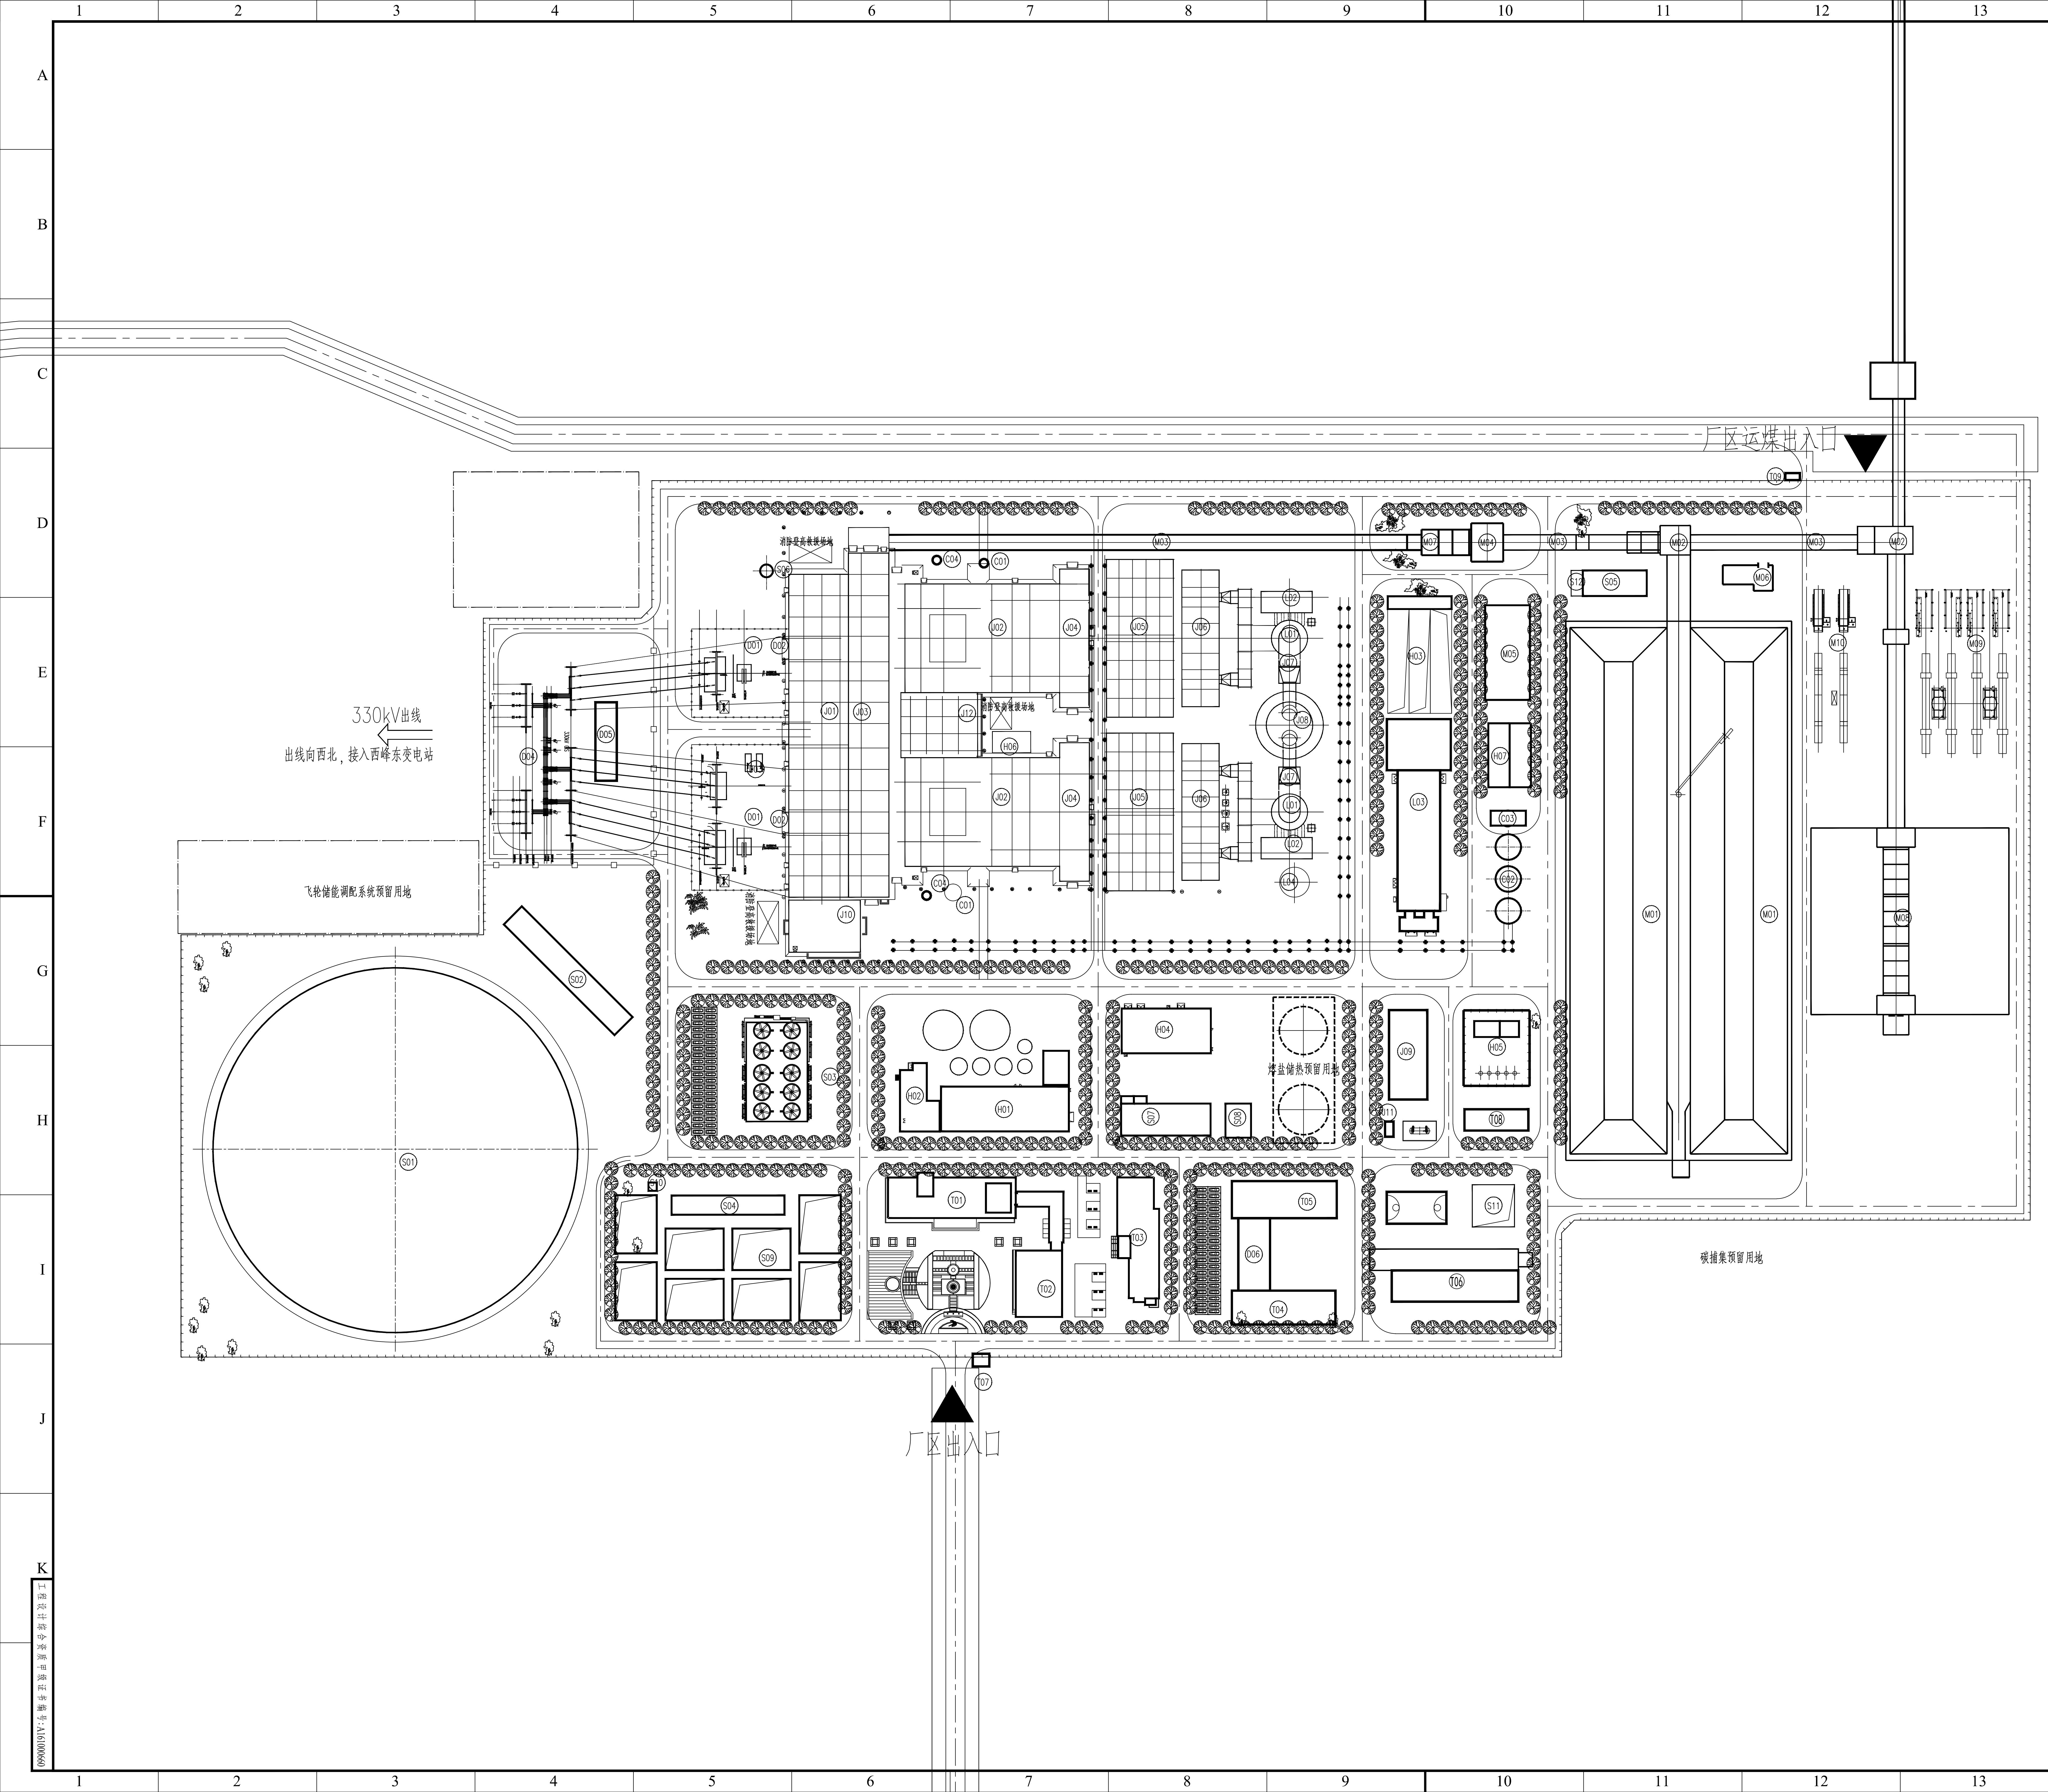
厂区运煤出入口
330kV出线
出线向西北，接入西峰东变电站
飞轮储能调配系统预留用地
熔盐储热预留用地
碳捕集预留用地
厂区出入口
消防登高救援场地
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J10
J12
H06
C01
C04
S06
D01
D02
D03
D05
L01
L02
L04
M03
H04
J09
S01
S02
T07

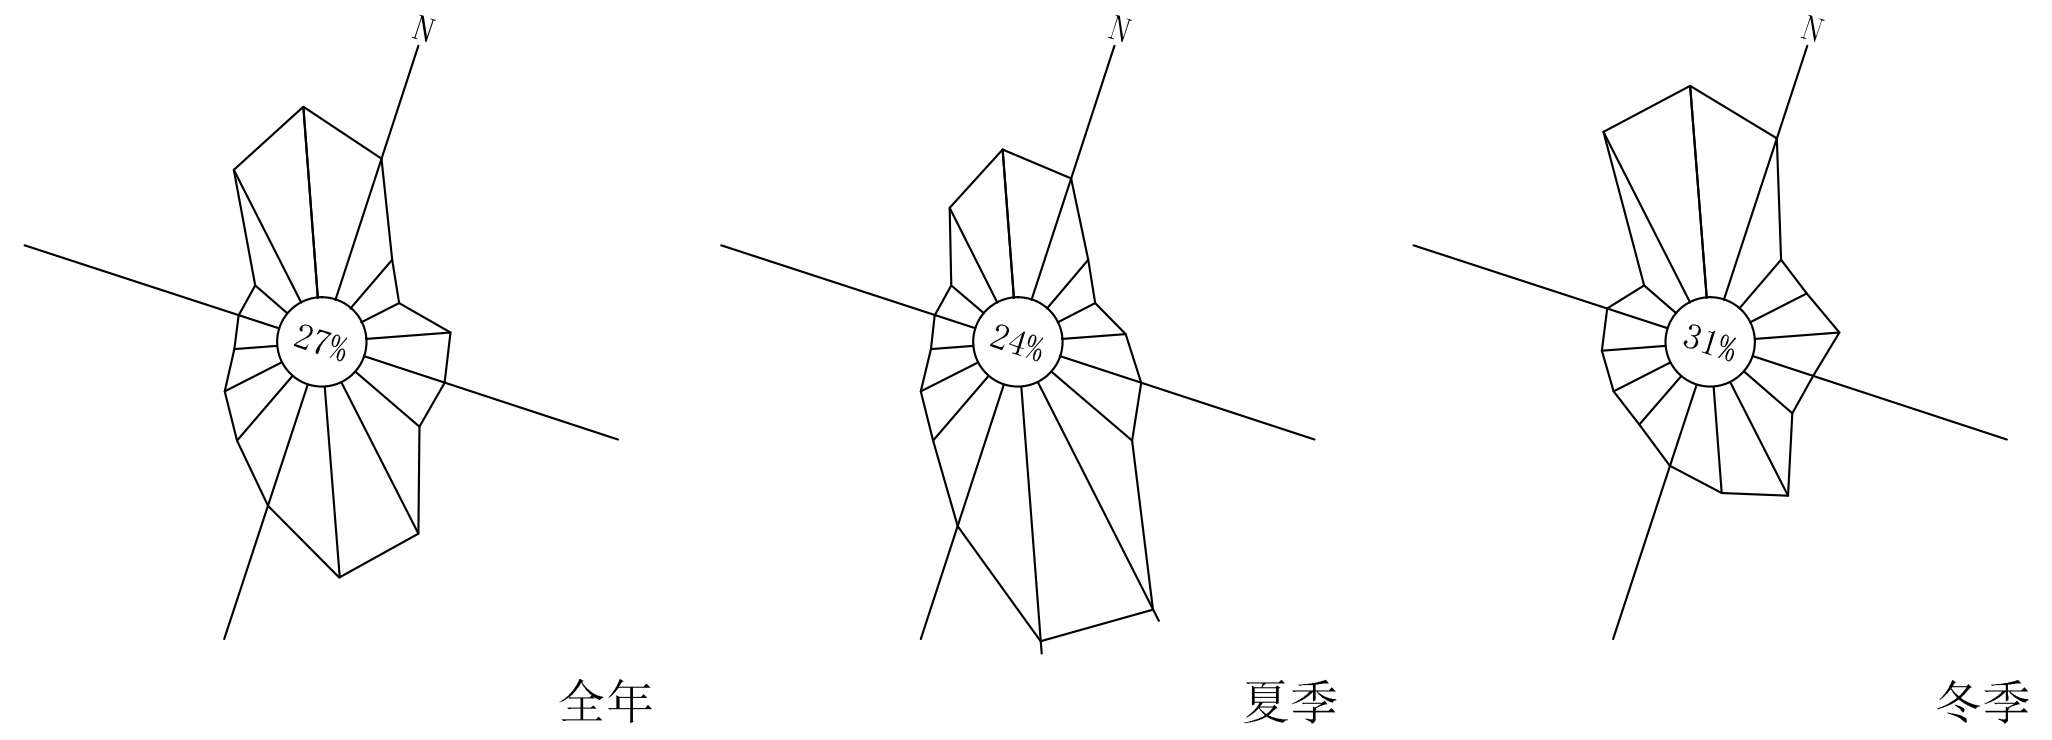

厂址所在地全年风玫瑰图

图例

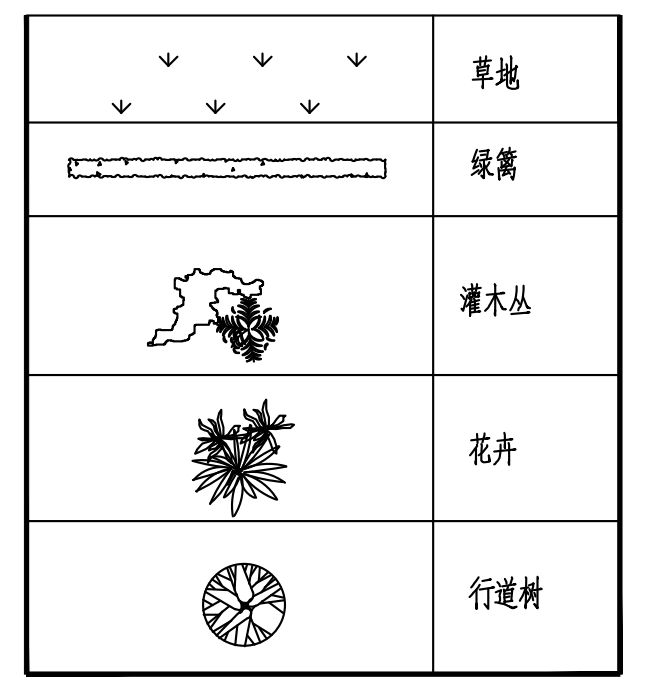
草地
绿篱
灌木丛
花卉
行道树

附注：

1.本图仅为绿化规划图,根据厂区总平面布置图设计。

2.绿化规划原则：

（1） 因地制宜，从实际出发，合理选择绿化方案，恰当地选用当地的树种，使之生长茂密，取得应有的效果。

（2） 统一规划，分期实施，与城镇的总体规划相协调，并取得当地园林管理部门的指导。

（3） 根据电厂的功能分区和对绿化的不同要求，要有侧重地进行厂区绿化。

3.绿化规划要求：

（1） 主厂房A排外、屋外配电装置区结合工艺要求和地下管线布置，主要布置草坪及匍地植物。

（2） 污染较重的区域如煤场设置高低协调的乔木，灌木林，以降低风速，减少粉尘污染。

4.树种选择：树种选择应根据当地实际。

5.厂区绿化规划面积为52190m2，绿化率为16.1%。

0	2024/07/09						
版本	日 期	制 图	设 计	校 核	审 核	批 准	备 注

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工 程 | 初设 | 设计阶段

厂区绿化规划图

单 位	m	比 例	1:1000	图 号	F23341C-Z01-10	第01张 共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660