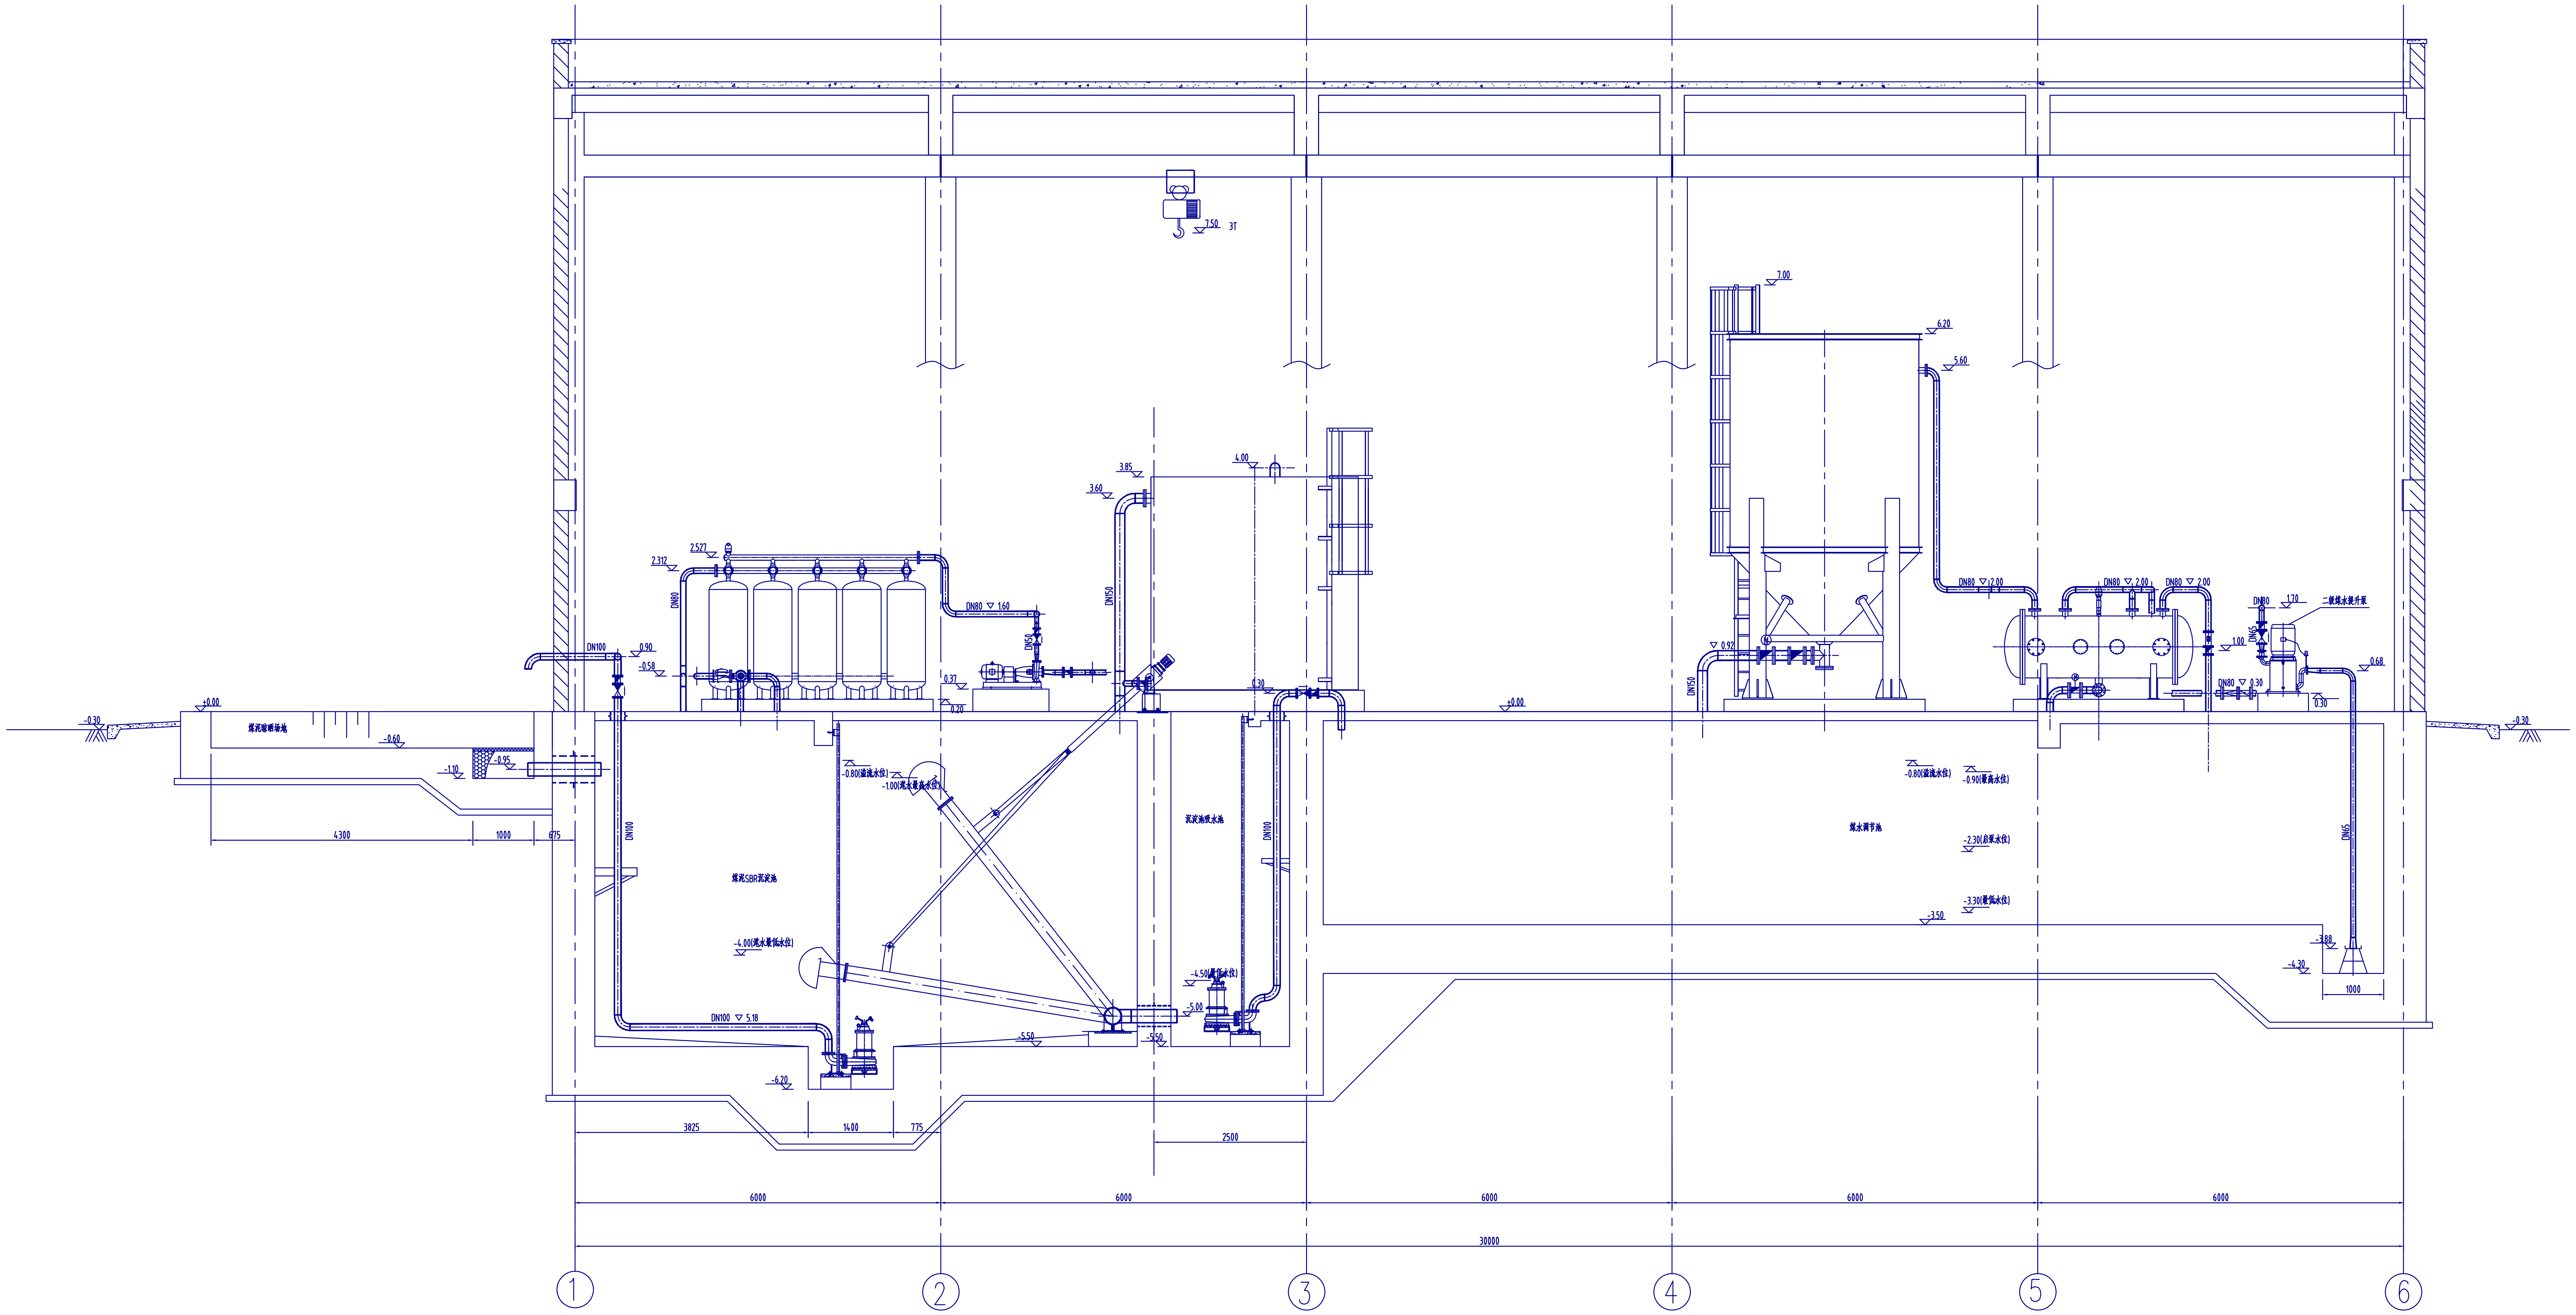

2.50
3T
7.00
6.20
5.60
3.85
3.60
4.00
2.527
2.312
DN80
DN100
0.90
-0.58
DN80 ▽ 1.60
DN50
DN150
0.37
0.20
0.30
±0.00
-0.30
煤泥晾晒场地
-0.60
-0.95
-1.10
4300
1000
675
DN100
煤泥SBR沉淀池
-0.80(溢流水位)
-1.00(泥水最高水位)
-4.00(泥水最低水位)
DN100 ▽ 5.18
-5.50
-6.20
沉淀池吸水池
-4.50(最低水位)
-5.00
-5.50
3825
1400
775
2500
DN80 ▽ 2.00
DN80 ▽ 2.00
DN80 ▽ 2.00
DN80
1.70
DN65
二级煤水提升泵
1.00
0.68
DN80 ▽ 0.30
0.30
0.92
DN150
煤水调节池
-0.80(溢流水位)
-0.90(最高水位)
-2.30(启泵水位)
-3.30(最低水位)
-3.50
-3.88
-4.30
DN65
1000
6000
6000
6000
6000
6000
30000
①
②
③
④
⑤
⑥

A-A 剖面

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660

0	2024-07-09						
版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核	批　准	备　注

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工　程　初步　设计阶段

煤水处理间剖面图

单　位	mm	比　例	1:60	图　号	F23341C-S01-20	第01张　共01张	版本	0