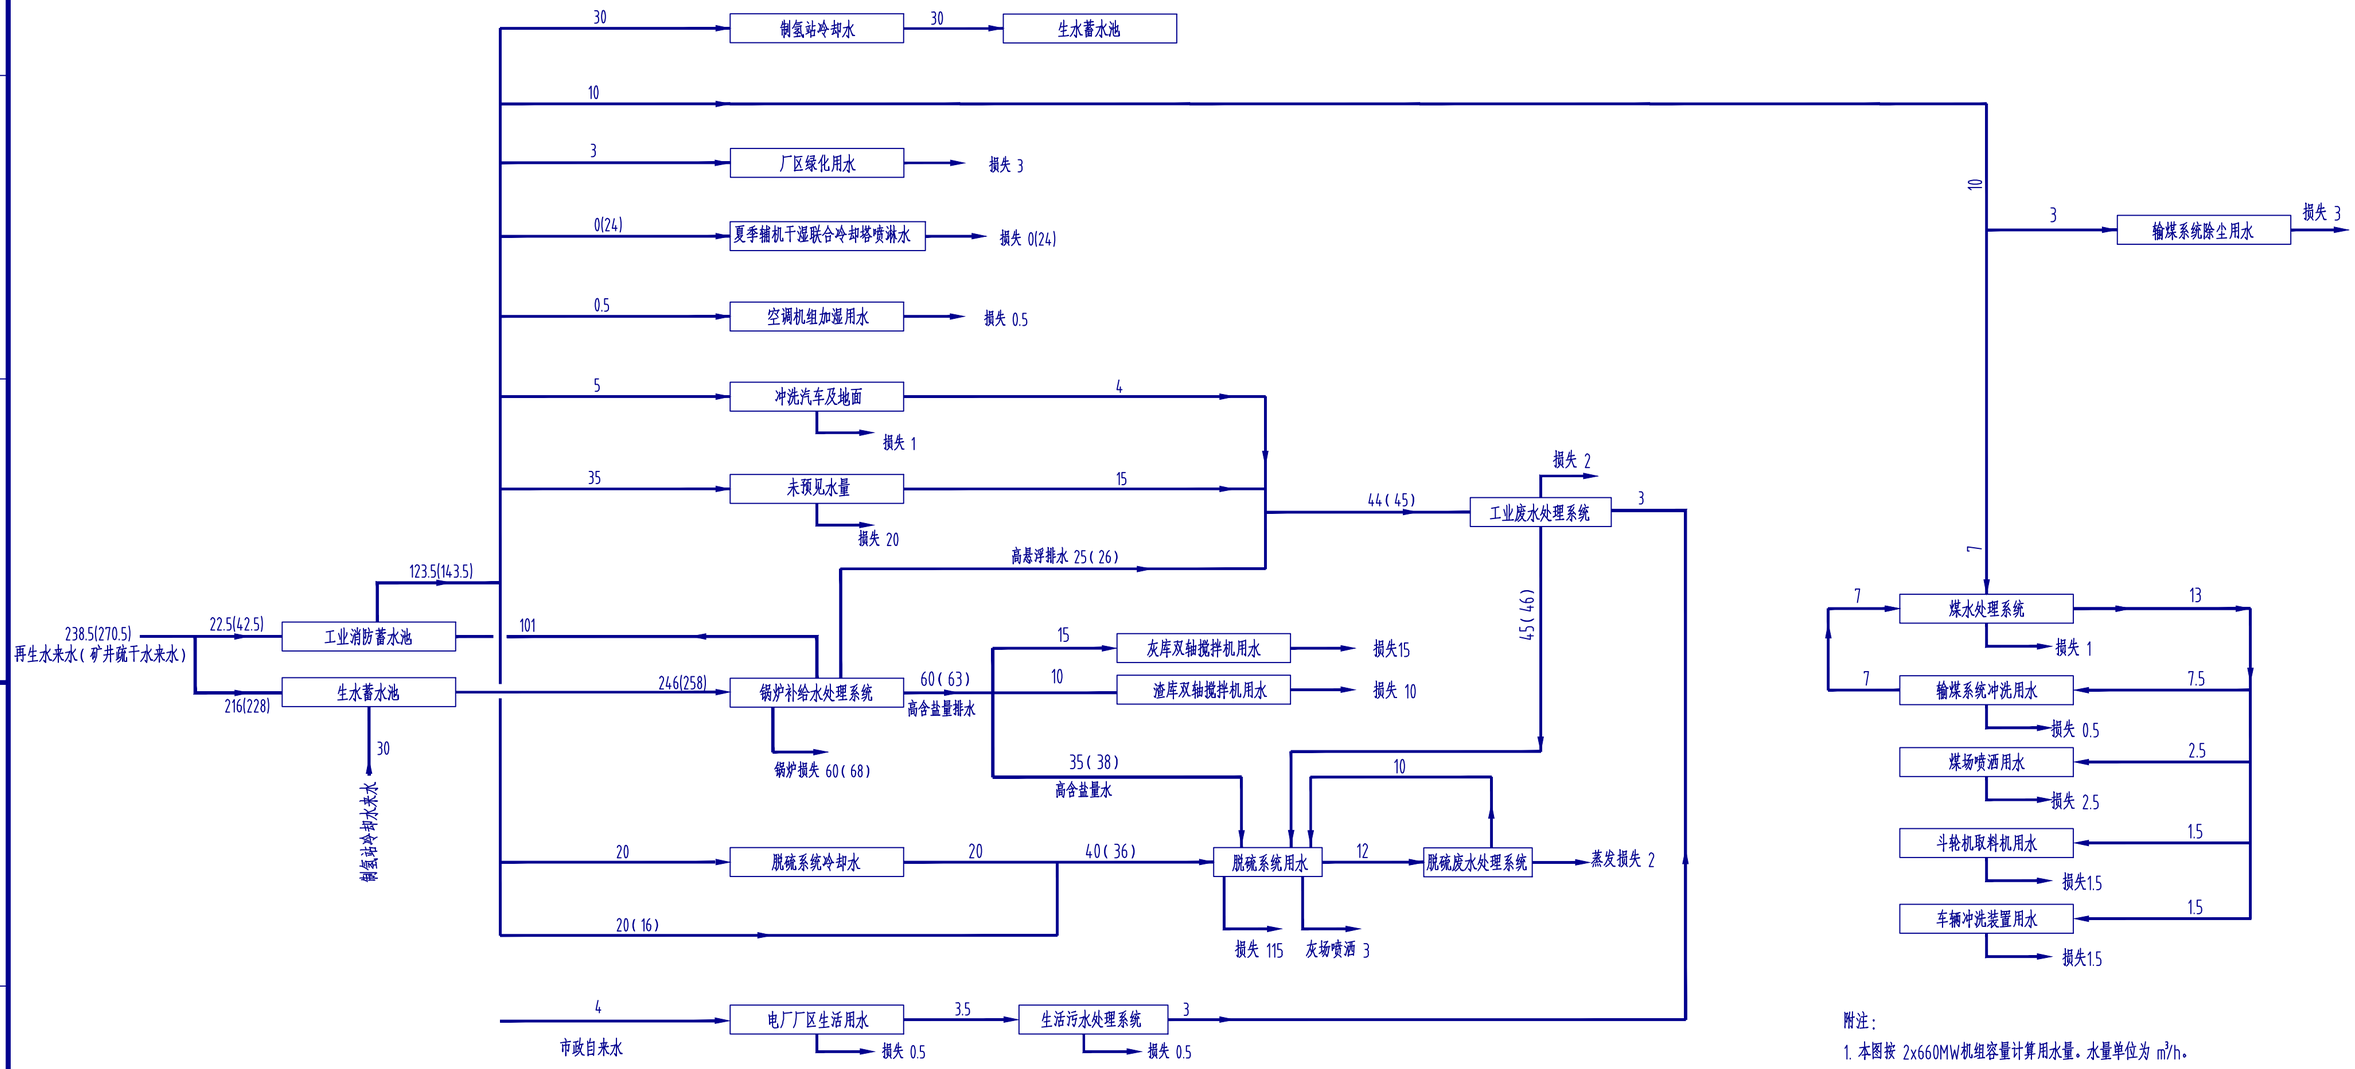

附注：

1. 本图按 2x660MW机组容量计算用水量。水量单位为 m^3/h。
2. 图中括号外的数字为年平均水量，括号内的数字为夏季频率10%气象条件下的水量。
3. 年生产用水量按运行6500小时计算，生活用水按8760小时计算。
4. 年总取水量按管网漏损1.08计。

2X660MW机组全厂耗水指标一览表

项　　目		电厂生活水	生产用水	净水总用水指标
年平均用水量	(m^3/h)	4	238.5	242.5
夏季用水量	(m^3/h)	4	270.5	274.5
年用水量	($万m^3$)	3.504	175.83	179.33
电厂夏季百万千瓦耗水指标	($m^3/s.GW$)			0.058
年总取水量				193.67

版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核	批　准	备　注
0	2024-07-09						

Nwepdi 西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工程　初步　设计阶段

全厂水量平衡图

单位	—	比例	—	图号	F23341C-S01-02	第01张　共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号：A161000660