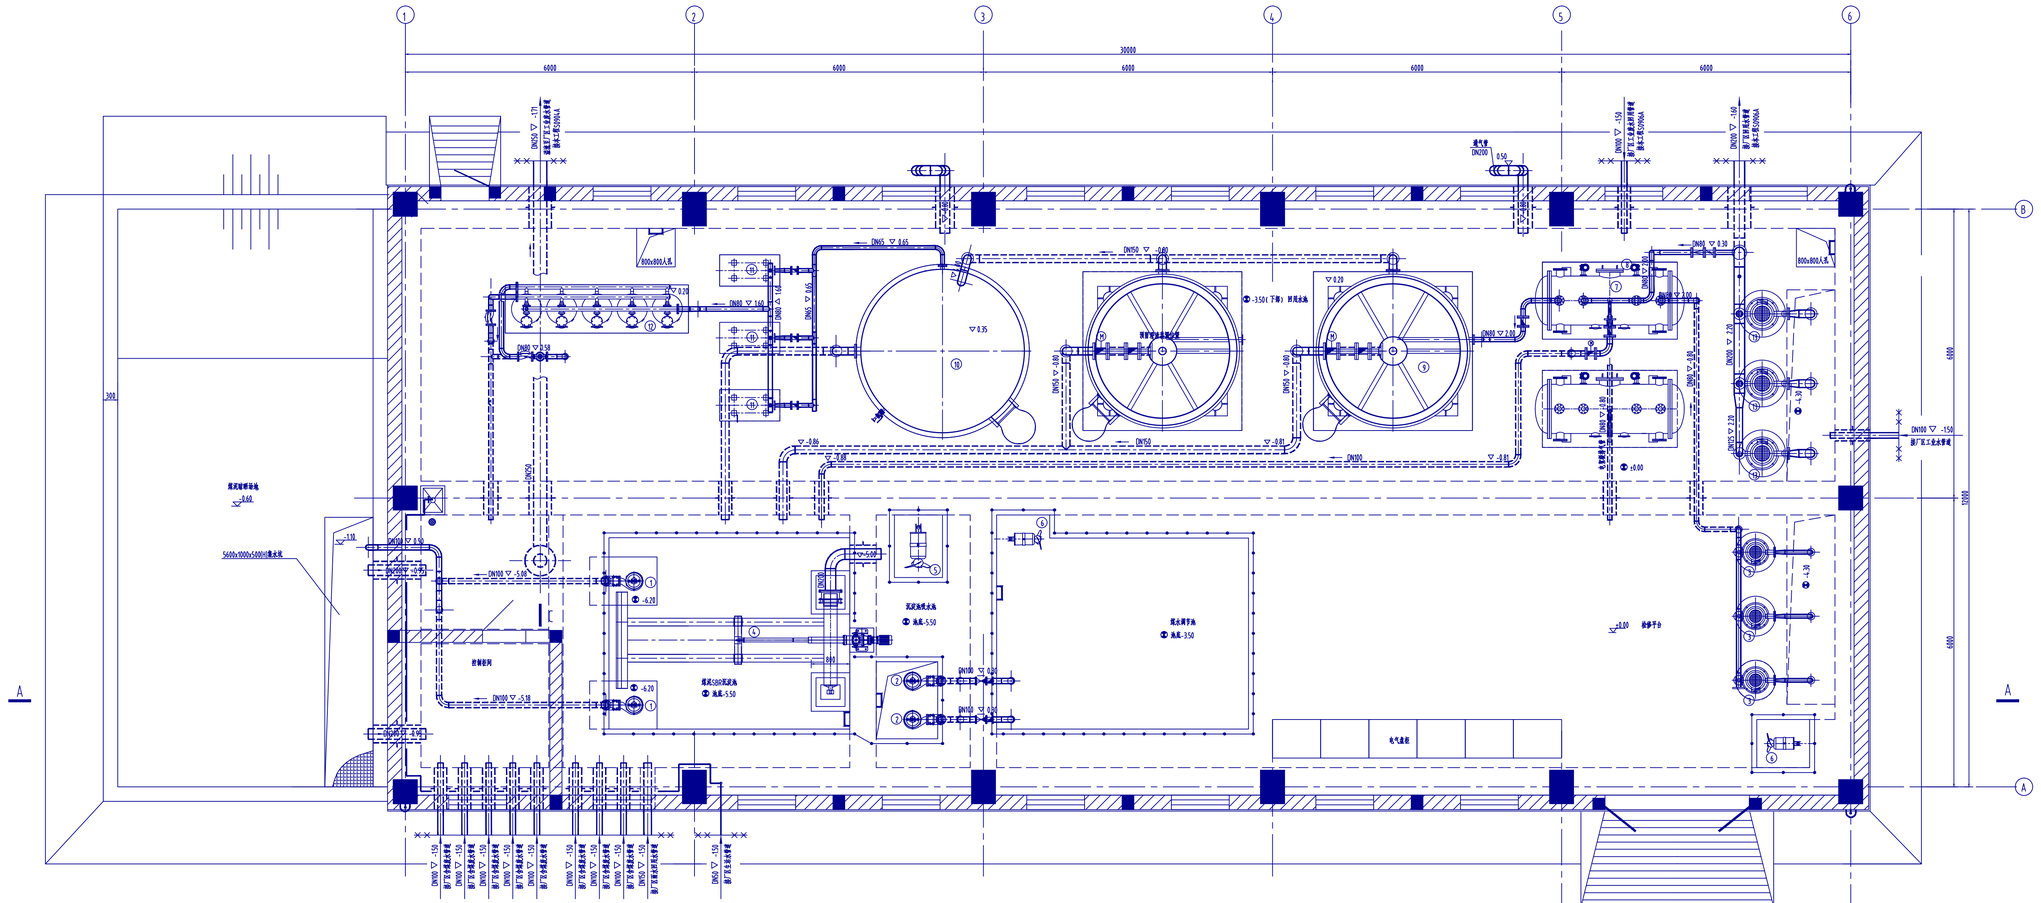

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660

30000
6000
DN150 ▽ -1.71
DN100 ▽ -1.50 接厂区工业废水回用管道 接本工程S0906A
DN200 ▽ -1.60 接厂区回用水管道 接本工程S0906A
通气管 DN200 0.50
800x800人孔
DN65 ▽ 0.65
DN150 ▽ -0.80
▽ 0.35
⑩
-3.50(下部) 回用水池
预留澄清装置位置
DN80 ▽ 0.30
DN80 ▽ 2.00
▽ 0.20
▽ -0.86
▽ -0.88
DN150
▽ -0.81
DN100
DN250
±0.00
DN100 ▽ -1.50 接厂区工业水管道
煤泥晾晒场地
-0.60
5600x1000x500(H)集水坑
-1.10
DN100 ▽ 0.90
DN200 ▽ -0.95
DN100 ▽ -5.08
DN100 ▽ -5.18
控制柜间
-6.20
煤泥SBR沉淀池
池底-5.50
▽ -5.00
DN200
800
沉淀池吸水池
池底-5.50
DN100 ▽ 0.30
煤水调节池
池底-3.50
电气盘柜
±0.00 检修平台
A
B

平面布置图

0	2024-07-09						
版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注

Nwepdi
西北电力设计院

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工程 | 初步 设计阶段

煤水处理间平面布置图

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

单位	mm	比例	1:60	图号	F23341C-S01-19	第01张 共01张	版本	0