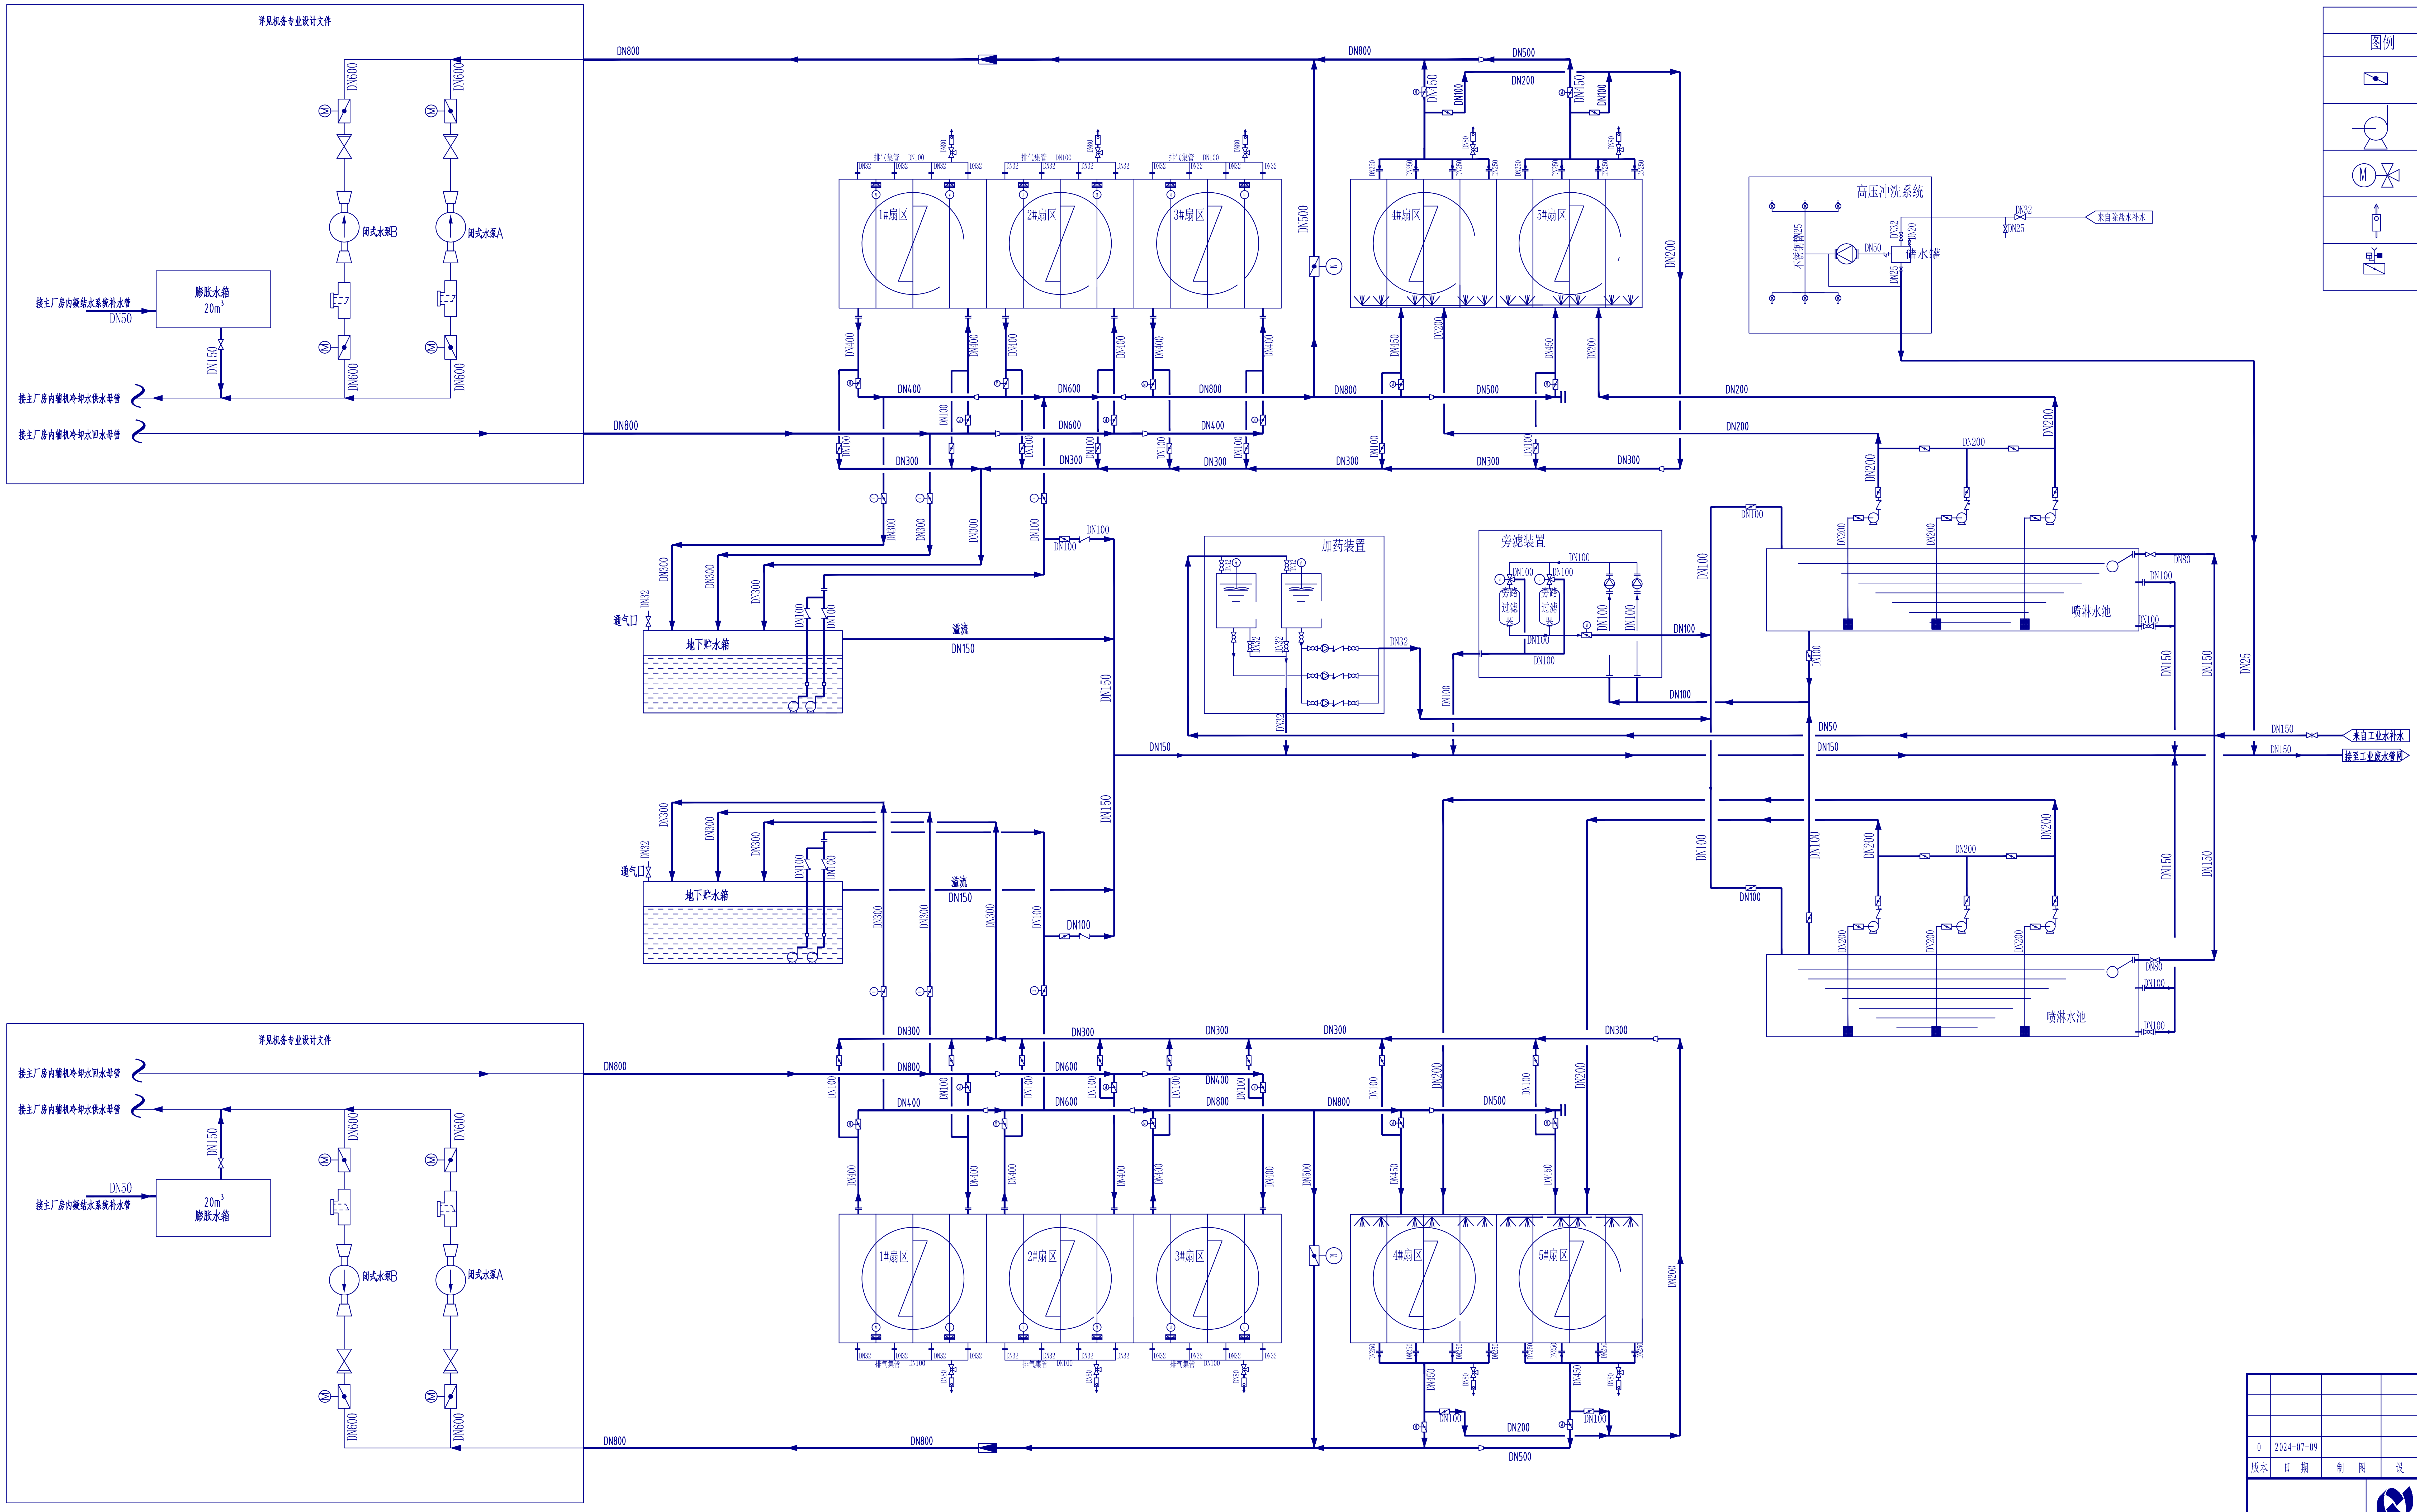
详见机务专业设计文件
闭式水泵B
闭式水泵A
膨胀水箱
20m³
接主厂房内凝结水系统补水管
DN50
DN150
DN600
接主厂房内辅机冷却水供水母管
接主厂房内辅机冷却水回水母管
DN800
排气集管 DN100
DN32
DN80
1#扇区
2#扇区
3#扇区
4#扇区
5#扇区
DN250
DN400
DN450
DN500
DN200
DN100
DN600
DN800
DN300
通气口
地下贮水箱
溢流
DN150
加药装置
旁滤装置
旁路过滤器
高压冲洗系统
不锈钢管DN25
储水罐
DN20
DN25
来自除盐水补水
喷淋水池
DN80
DN50
来自工业水补水
接至工业废水管网

图　例　说　明			
图例	含义	图例	含义
▭	蝶阀	⋈	截止阀
	离心泵	Ⓜ	电动蝶阀
Ⓜ	电动三通阀	Ⓜ	电动百叶窗
	自动吸排气阀		止回阀
	液控重力蝶阀	⋈	闸阀

0	2024-07-09						
版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核	批　准	备　注

西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工　程　初步　设计阶段

辅机冷却水系统图

单　位	mm	比　例	1:100	图　号	F23341C-S01-10	第01张	共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660