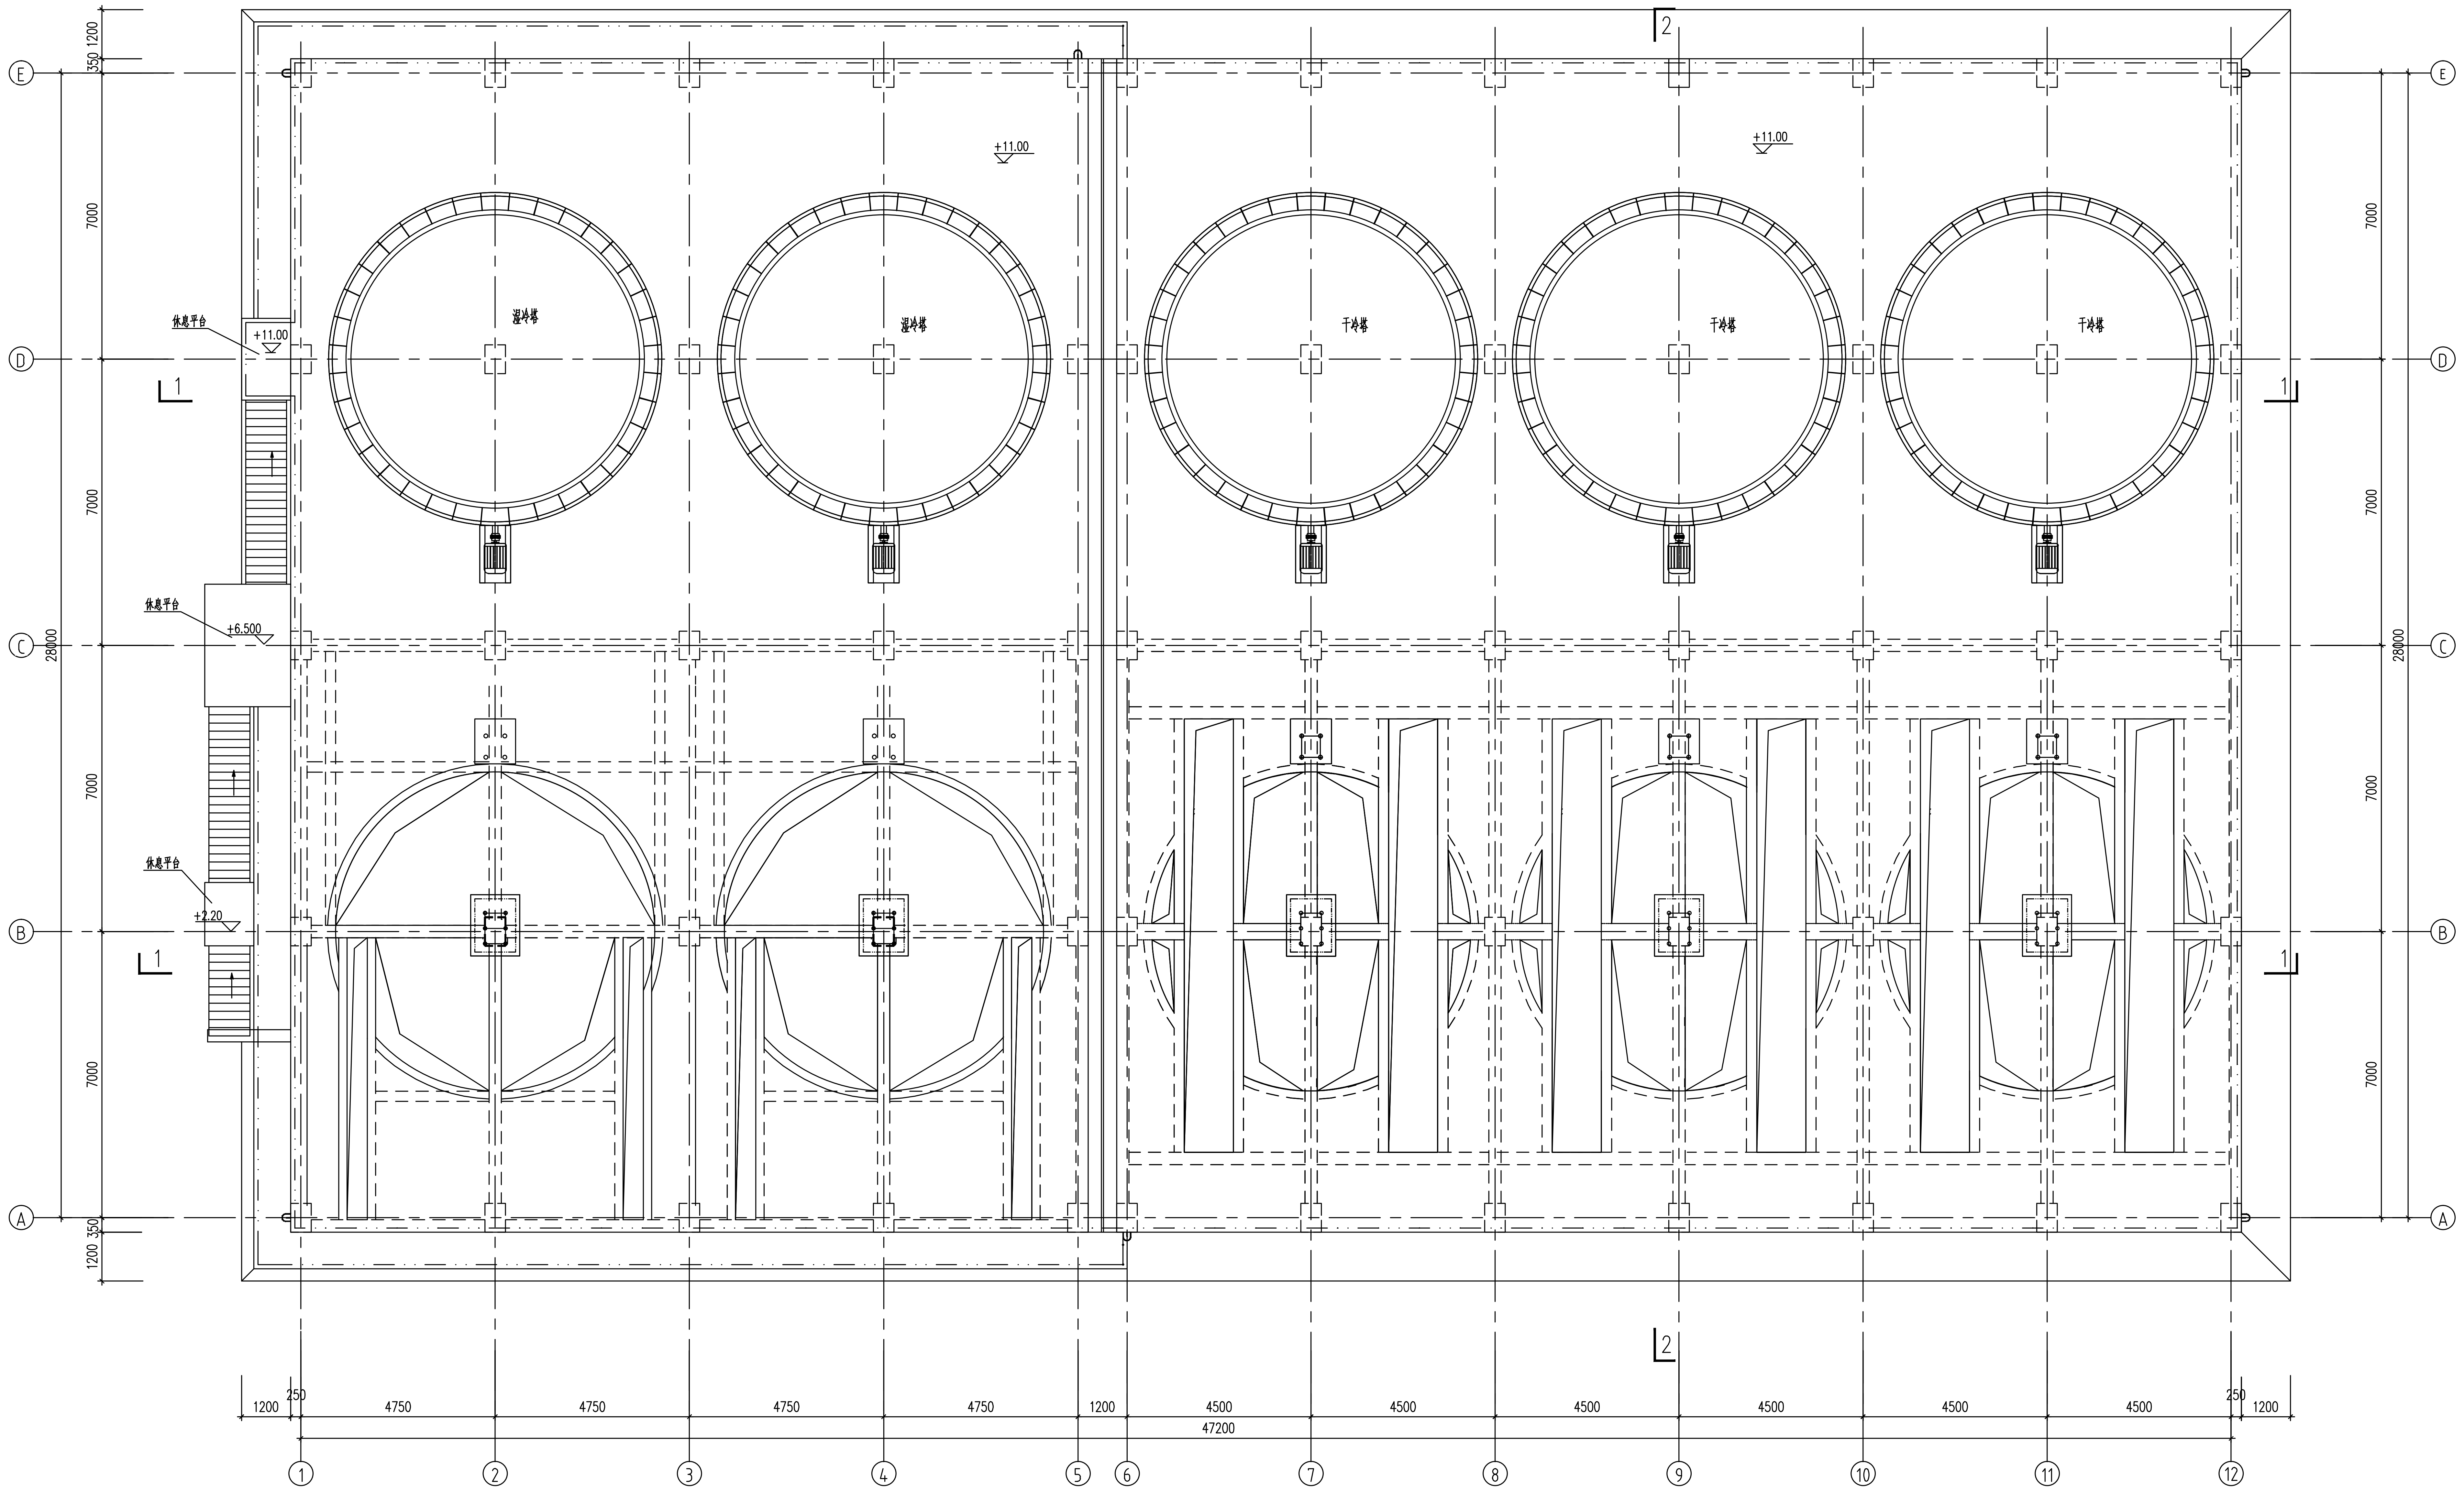
湿冷塔
湿冷塔
干冷塔
干冷塔
干冷塔
休息平台
+11.00
休息平台
+6.500
休息平台
+2.20
+11.00
+11.00
E
D
C
B
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
350 1200
7000
7000
7000
7000
28000
1200 350
1200
250
4750
4750
4750
4750
1200
4500
4500
4500
4500
4500
4500
250
1200
47200

干湿联合机力通风冷却塔平面图

说 明:

1. 图中标高及坐标以m计，其余尺寸以mm为单位.
2. 本工程有1座干湿联合机力通风冷却塔，两列并排布置，四段湿塔，六段干塔，共10段塔。
3. 干湿联合机力通风冷却塔上部采用框架结构，下部采用钢筋混凝土独立基础+箱型基础结构.。
4. 地基处理：采用钢筋混凝土灌注桩，桩长约45米，桩径0.8米，进入持力层不小于3米。

0	2024/07/09						
版本	日 期	制 图	设 计	校 核	审 核	批 准	备 注

西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工 程　初步 设计阶段

干湿联合机械通风冷却塔平面图

单 位	mm	比 例	1:100	图 号	F23341C-S02-06	第01张 共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660