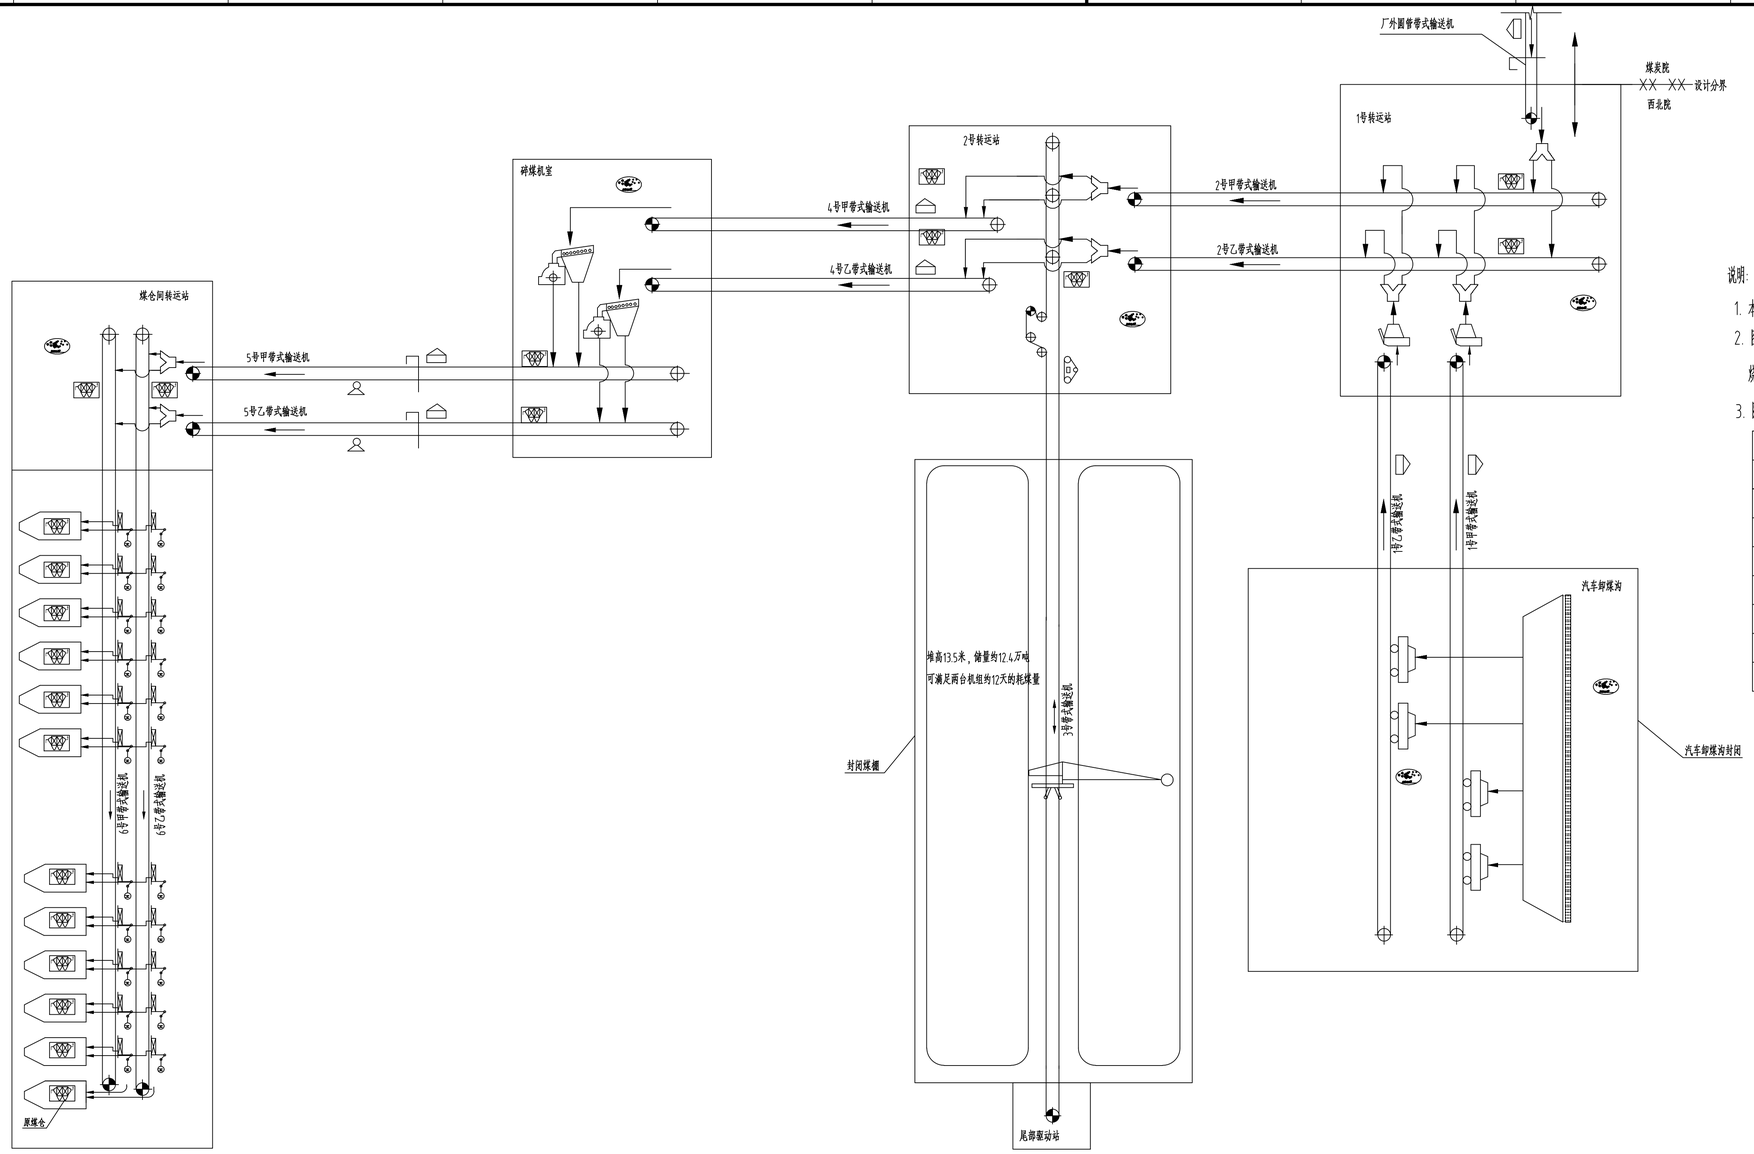

说明：

1. 本工程输煤系统按2X660MW机组容量设计。
2. 图例：

烧结板除尘器　　微雾抑尘

3. 除尘设施一览表

除尘系统组合及主要性能参数

序号	除尘设施布置地点	风量	除尘系统组合	数量	
1	汽车卸煤沟		微雾抑尘		2套
2	1号转运站	L=8000m³/h	烧结板除尘器，微雾抑尘	2台	1套
3	2号转运站	L=10000m³/h	烧结板除尘器，微雾抑尘	2台	1套
4	2号转运站（去煤场）	L=8000m³/h	烧结板除尘器，微雾抑尘	1台	
5	碎煤机室	L=12000m³/h	烧结板除尘器，微雾抑尘	2台	1套
6	煤仓间转运站	L=8000m³/h	烧结板除尘器，微雾抑尘	2台	1套
7	原煤斗	L=6500m³/h	烧结板除尘器，微雾抑尘	12台	

版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注
0	2024/10/07						

Nwepdi 西北电力设计院

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对授权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工程　初步　设计阶段

输煤系统除尘设施示意图

单位	~	比例	~	图号	F23341C-V01-12	第01张 共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660