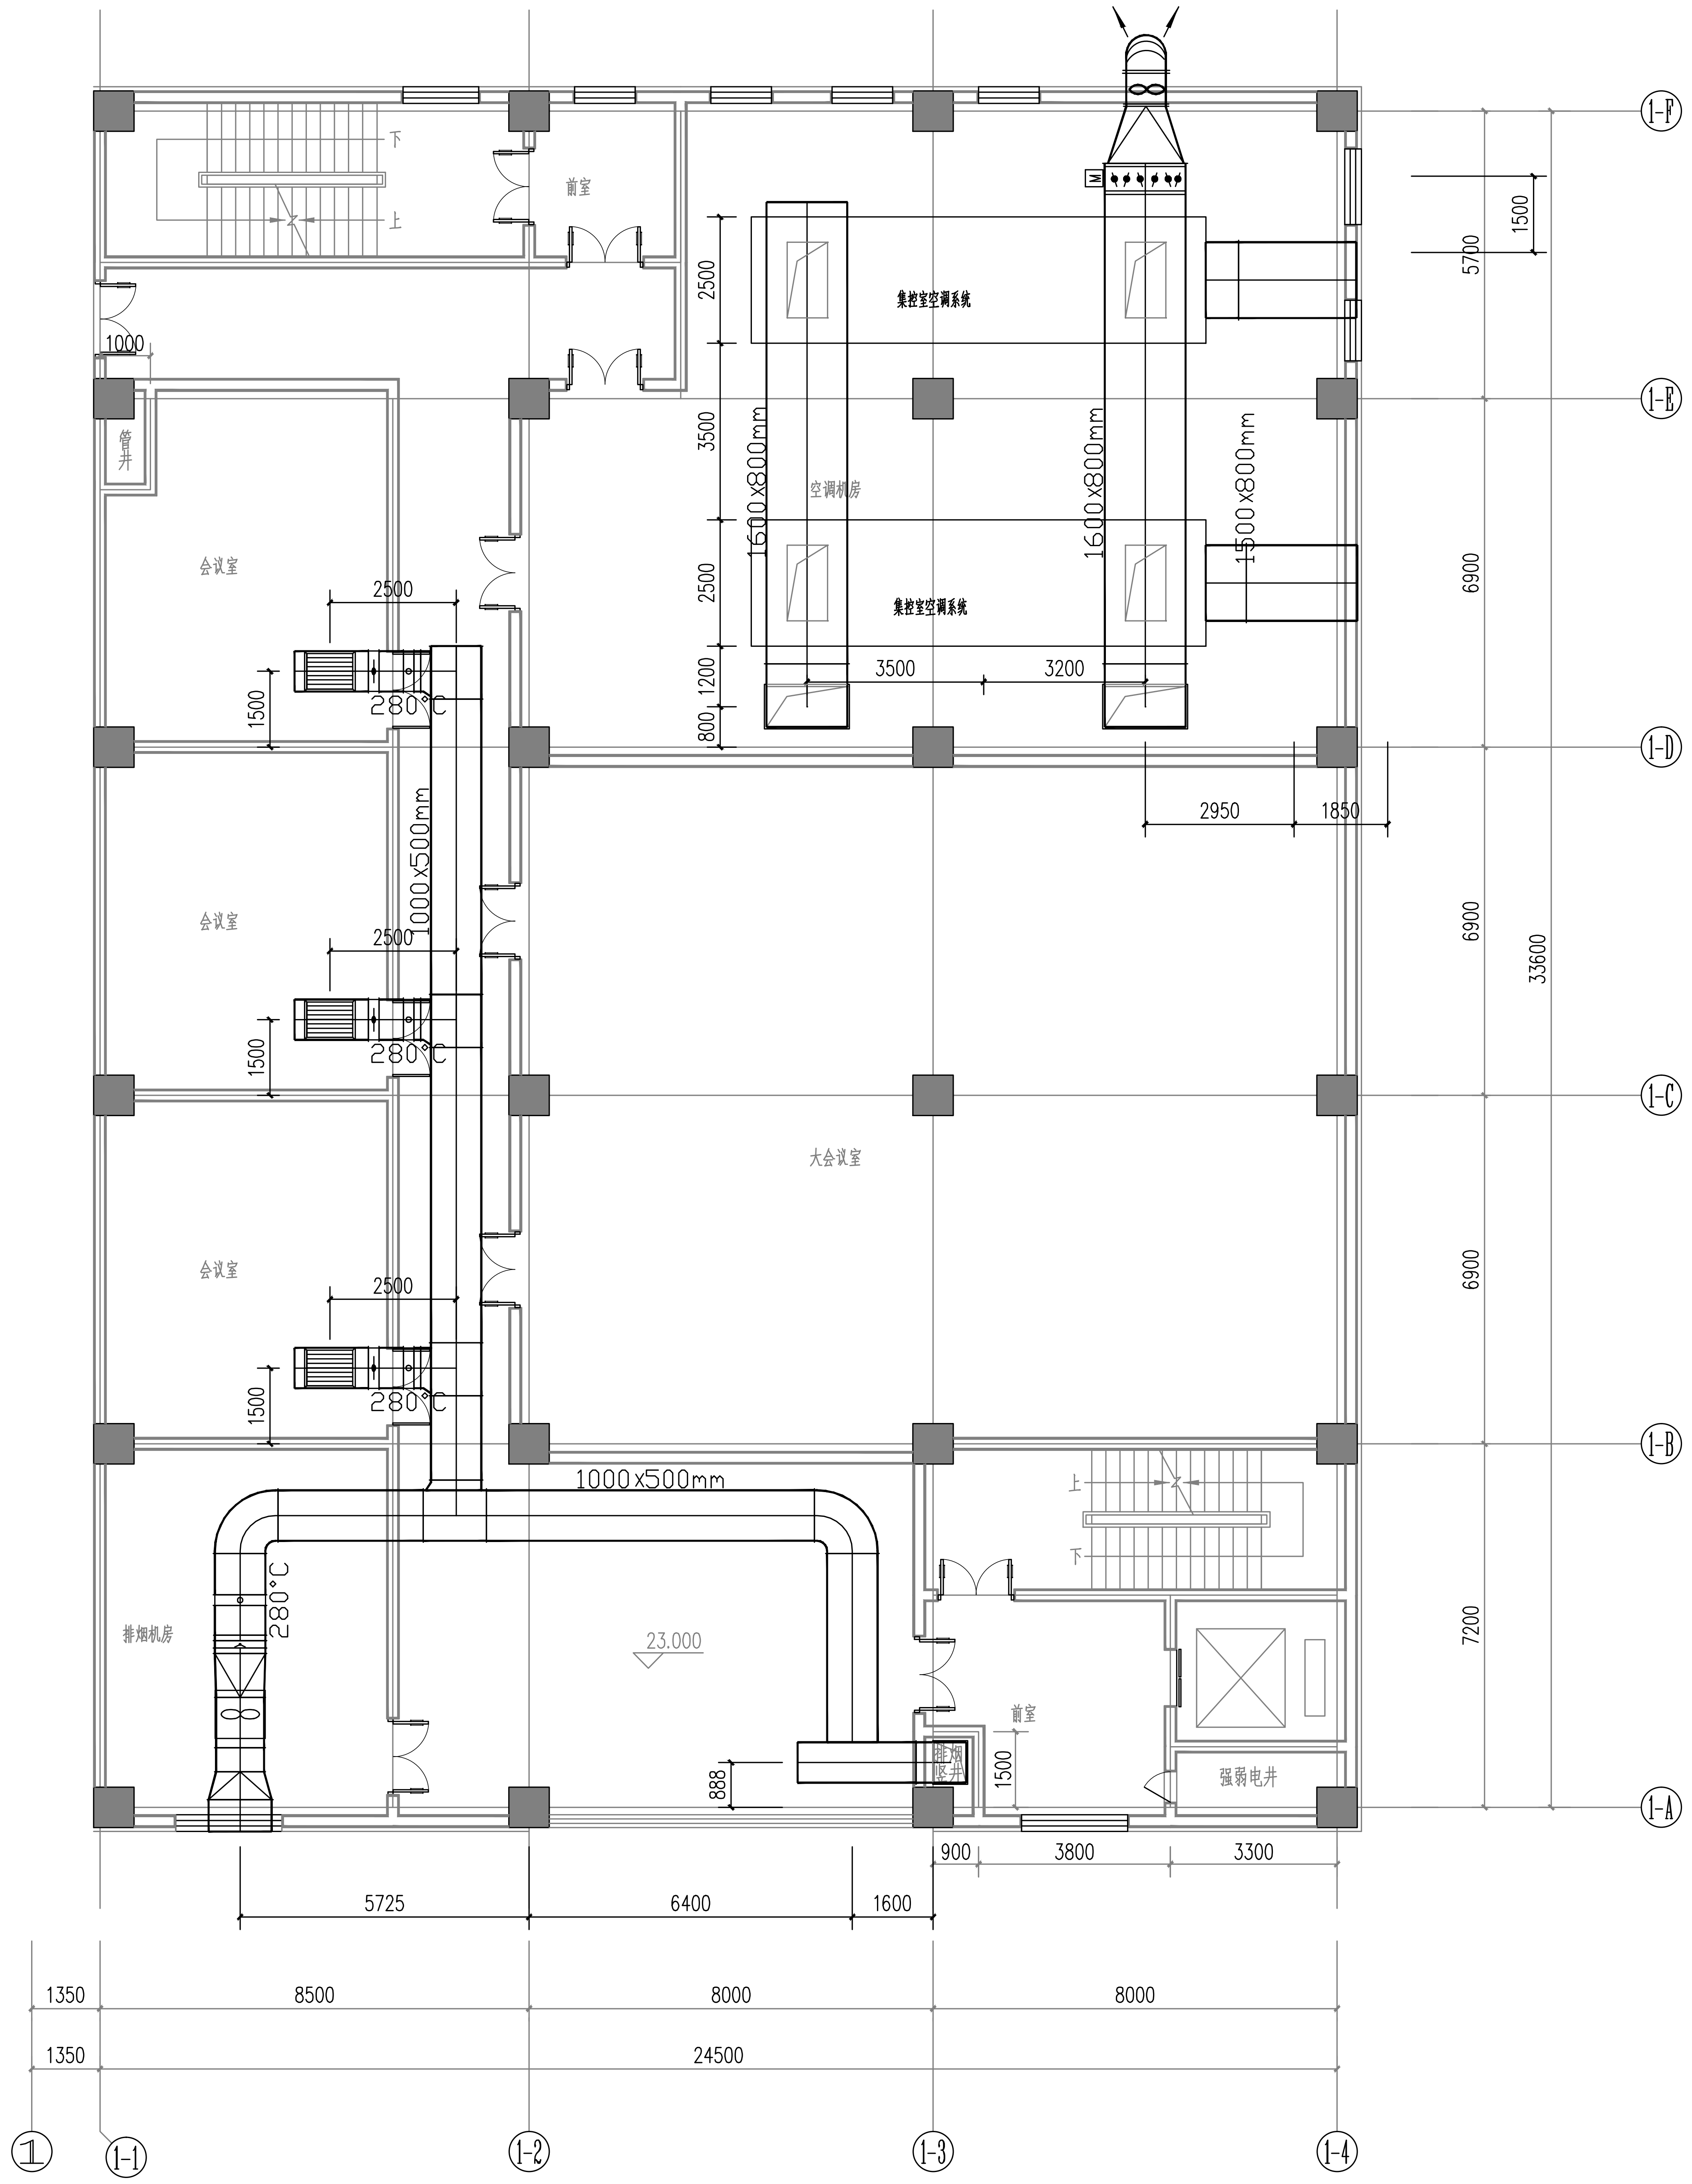
前室
下
上
1000
管井
会议室
2500
1500
280°C
1000x500mm
集控室空调系统
空调机房
2500
3500
2500
1200
800
1600x800mm
1600x800mm
1500x800mm
3500
3200
5700
1500
6900
2950
1850
6900
33600
大会议室
6900
会议室
会议室
1000x500mm
排烟机房
280°C
23.000
888
排烟竖井
前室
1500
强弱电井
7200
900
3800
3300
5725
6400
1600
1350
8500
8000
8000
1350
24500
1-F
1-E
1-D
1-C
1-B
1-A
①
1-1
1-2
1-3
1-4

集控楼空调机房设备风管布置平面图

说明：空调室外机放置于空调机房屋面。

0	2024/10/30						
版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核	批　准	备　注

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘能化庆阳电厂（2×660MW机组）	工　程	初步	设计阶段				
集中控制室23.000m层空调布置平面图							
单　位	mm	比　例	1:100	图　号	F23341C-N01-09	第01张　共01张	版本　0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660