

A

B

C


D

E


F

G

工程设计综合资质甲级证书编号: A161000660

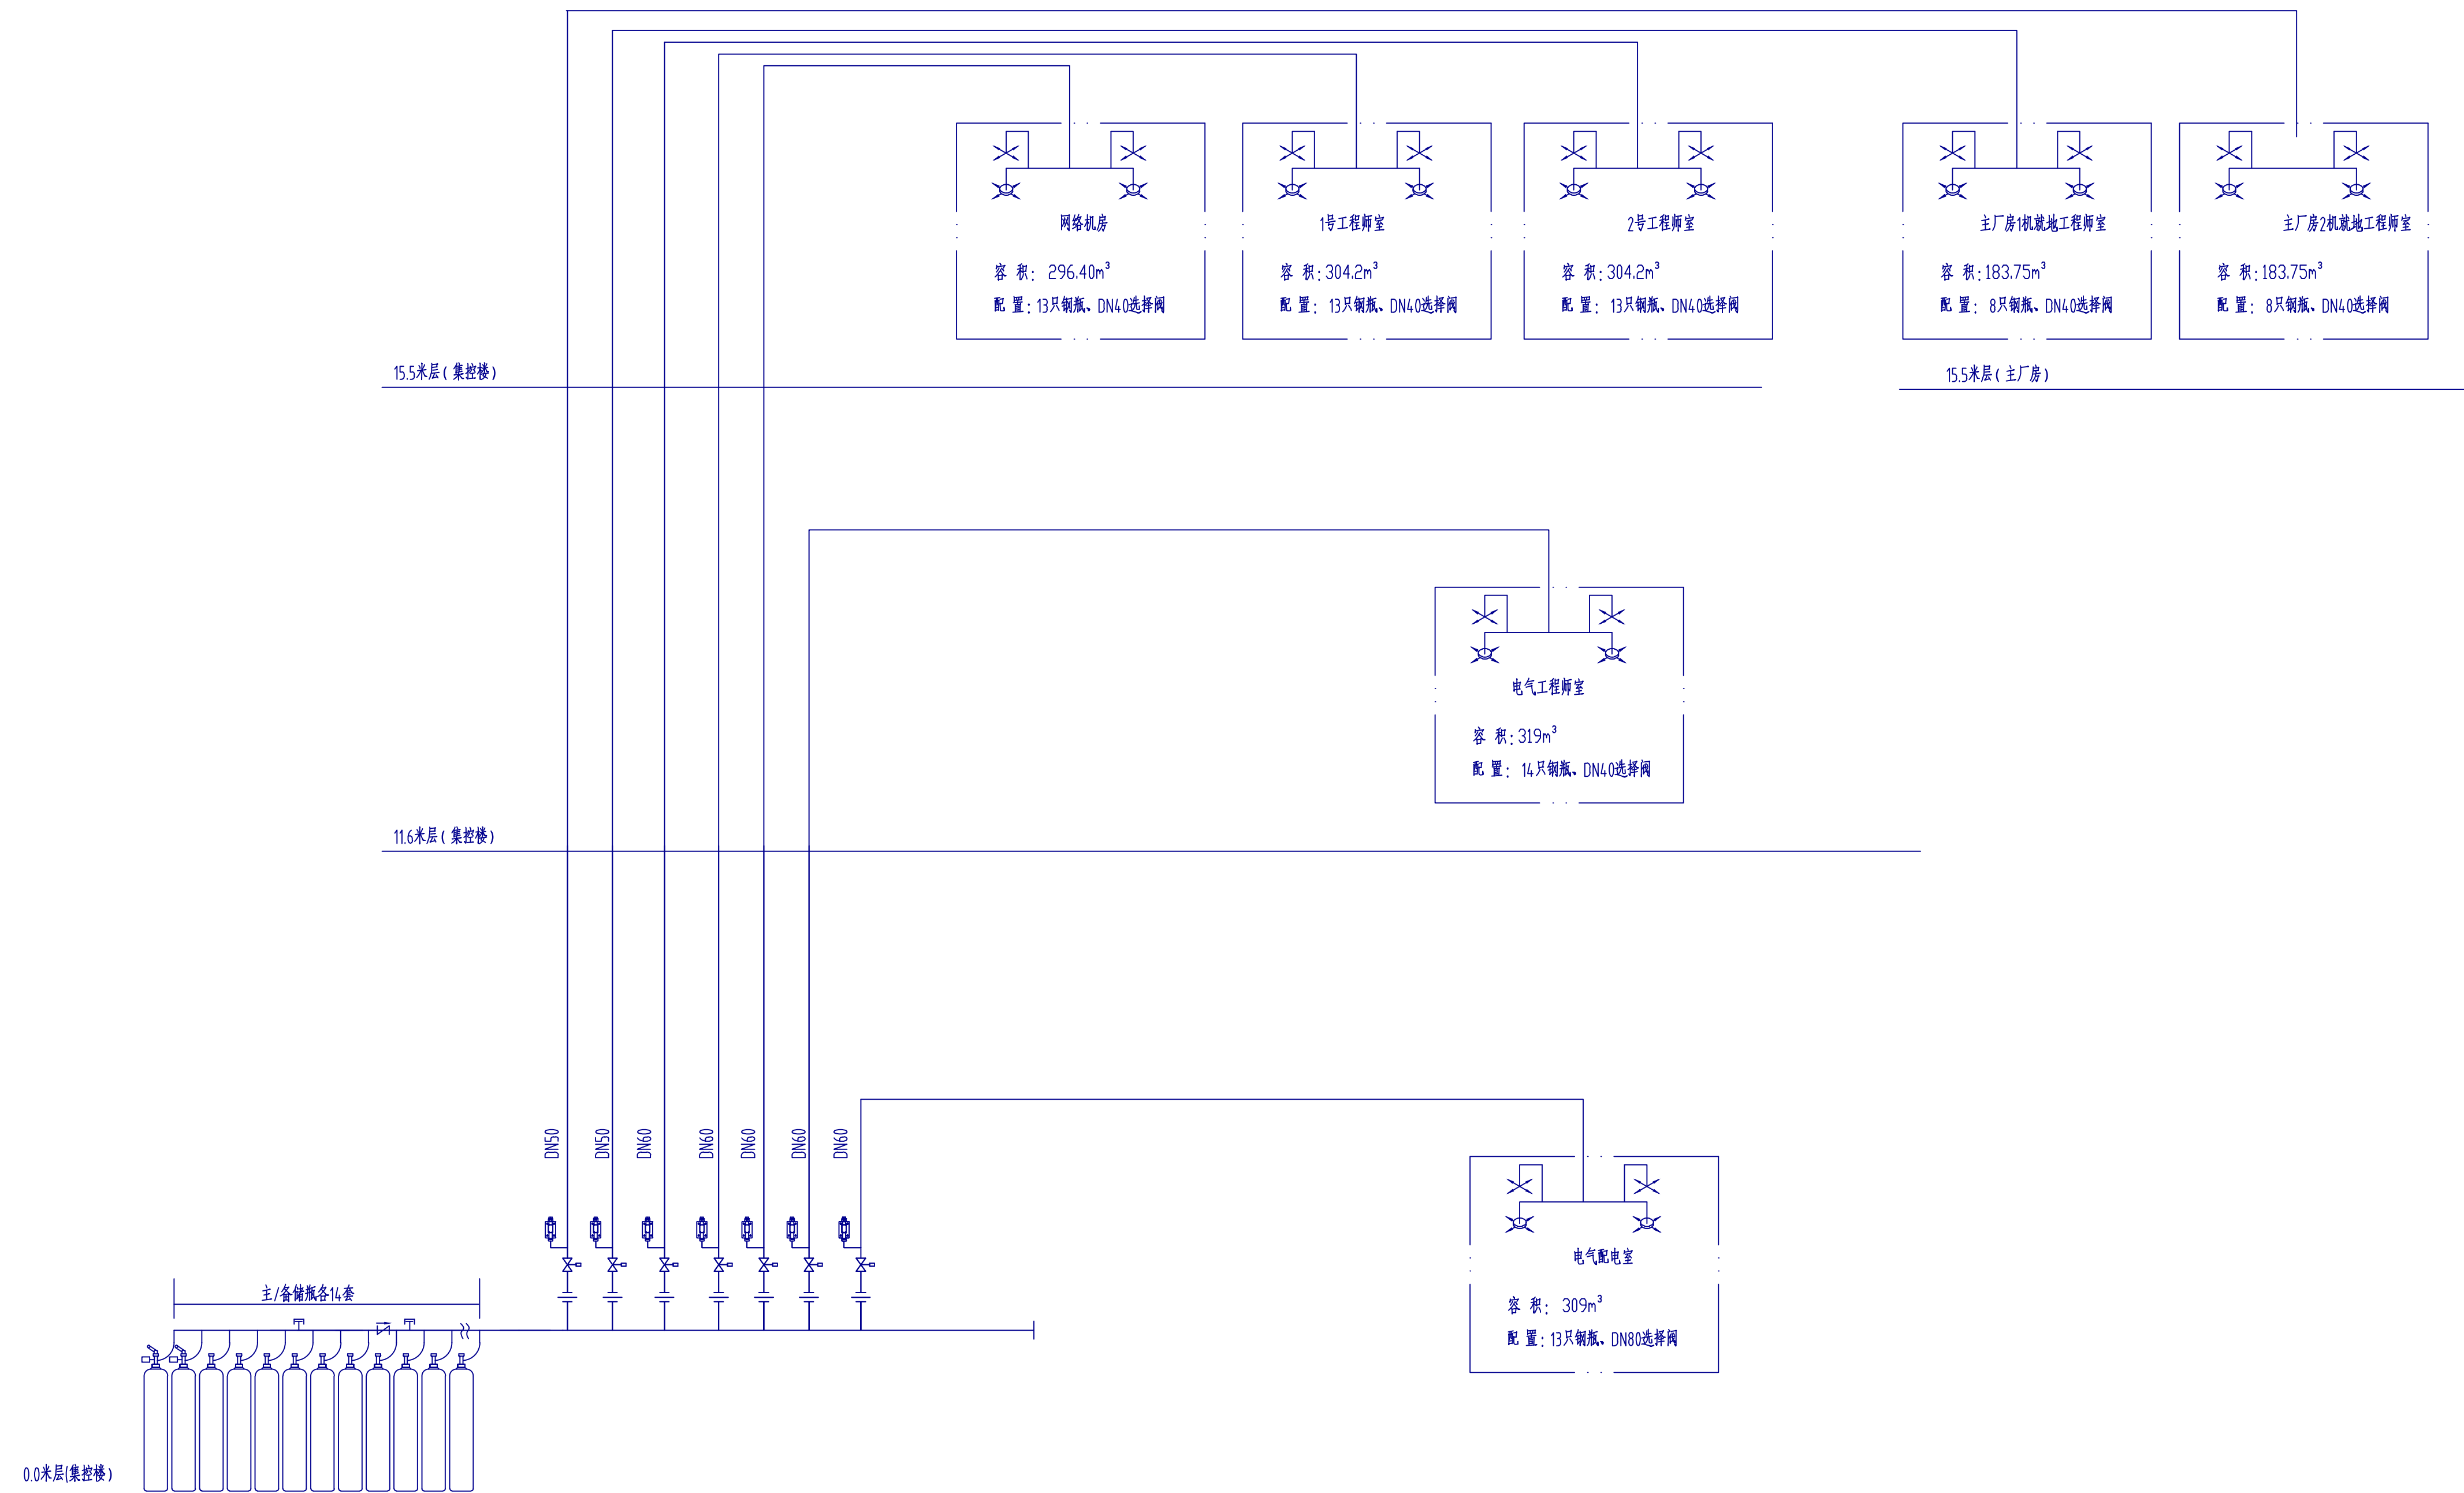

集控楼及主厂房IG541灭火系统

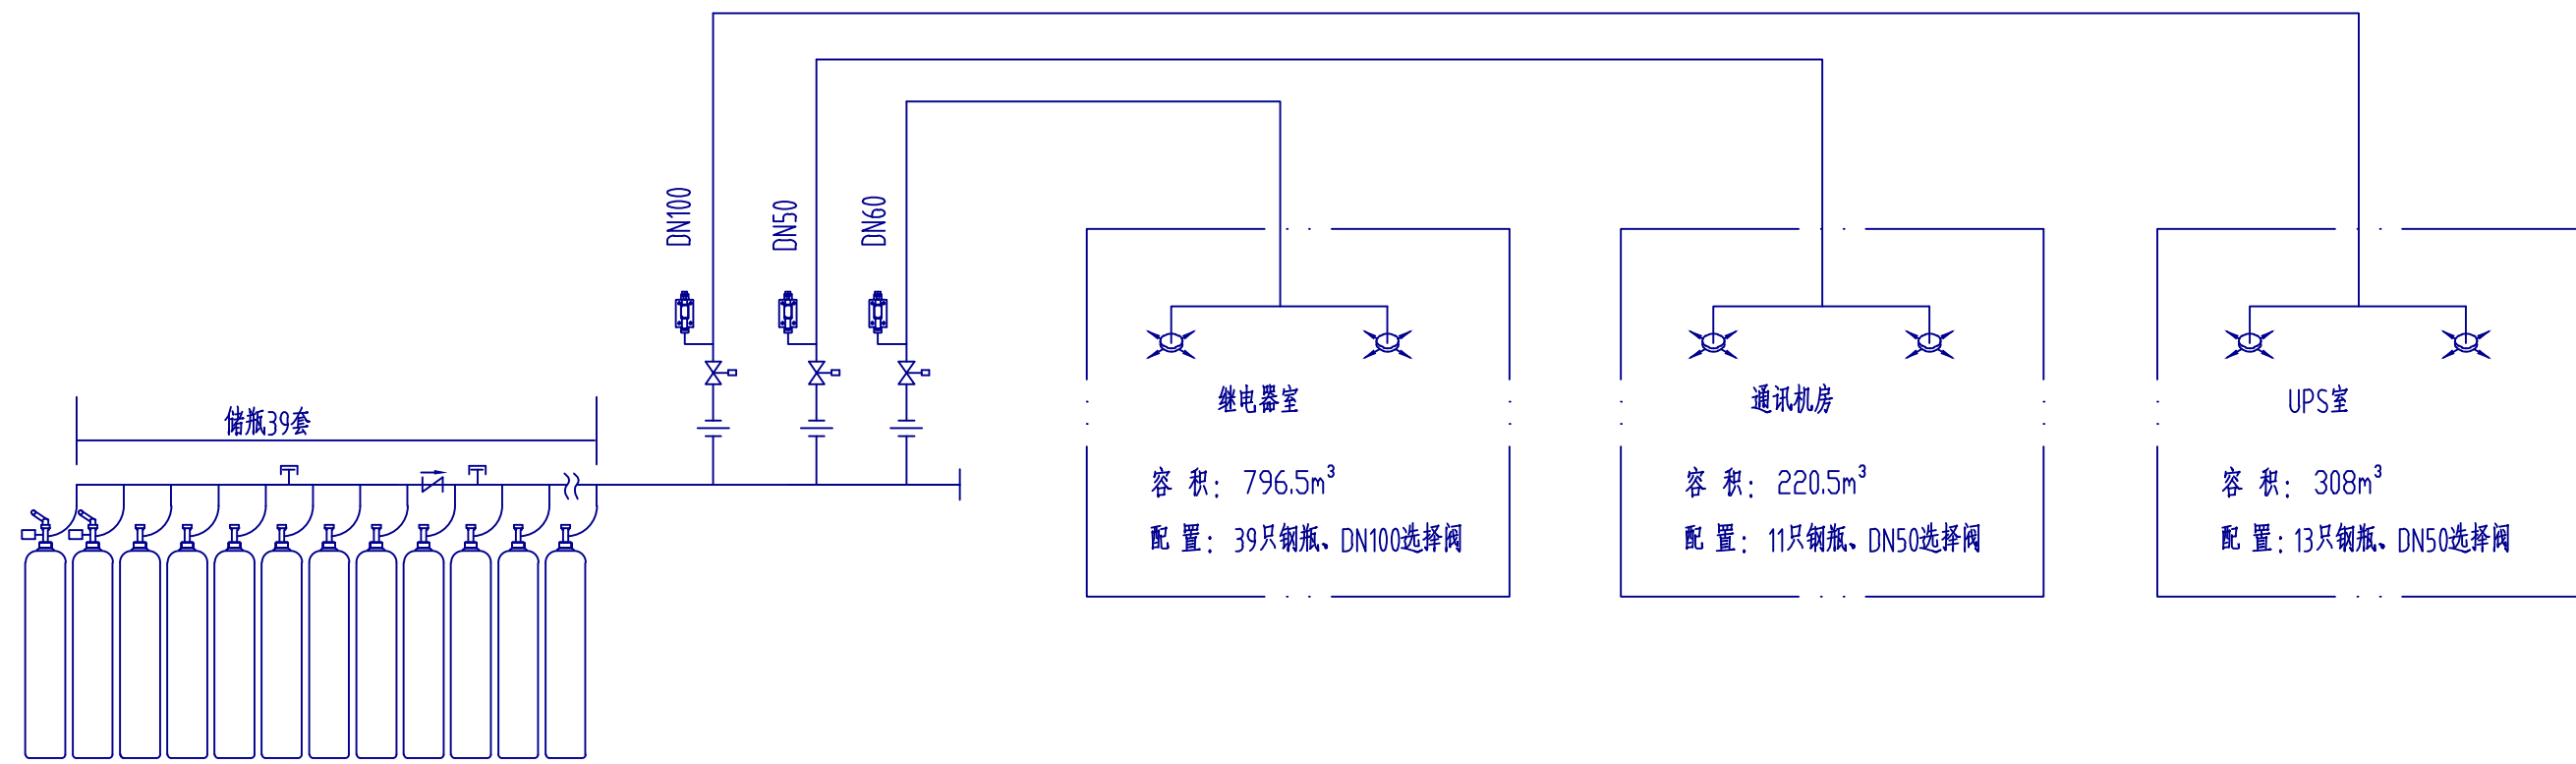

网控继电室IG541气体灭火系统

图 例

- AV 启动瓶头阀及其电磁阀
- SV 选择阀及其电磁阀
- 减压装置
- 单向阀
- 放气阀
- 释放喷嘴
- P 压力开关
- 安全阀

主要设备一览表

序号	名 称	型 号 规 范	单 位	数 量(只)	备 注
1	集控楼IG541灭火系统	钢瓶规格80L	套	14	
2	网控继电室IG541灭火系统	钢瓶规格80L	套	78	含39瓶备用瓶

0	2024-07-09										
版本	日期	制图	设计	校核	审核		批准		备注		
		<div><div>Nwepdi 西北电力设计院</div></div>		甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目				工程	初步	设计阶段	
				洁净气体灭火系统图							
				版权所有(C) 仅限本项目使用 西北电力设计院对侵权者保留追索权							
单位	mm	比例	1:1	图号	F23341C-S03-04			第01张	共01张	版本	0