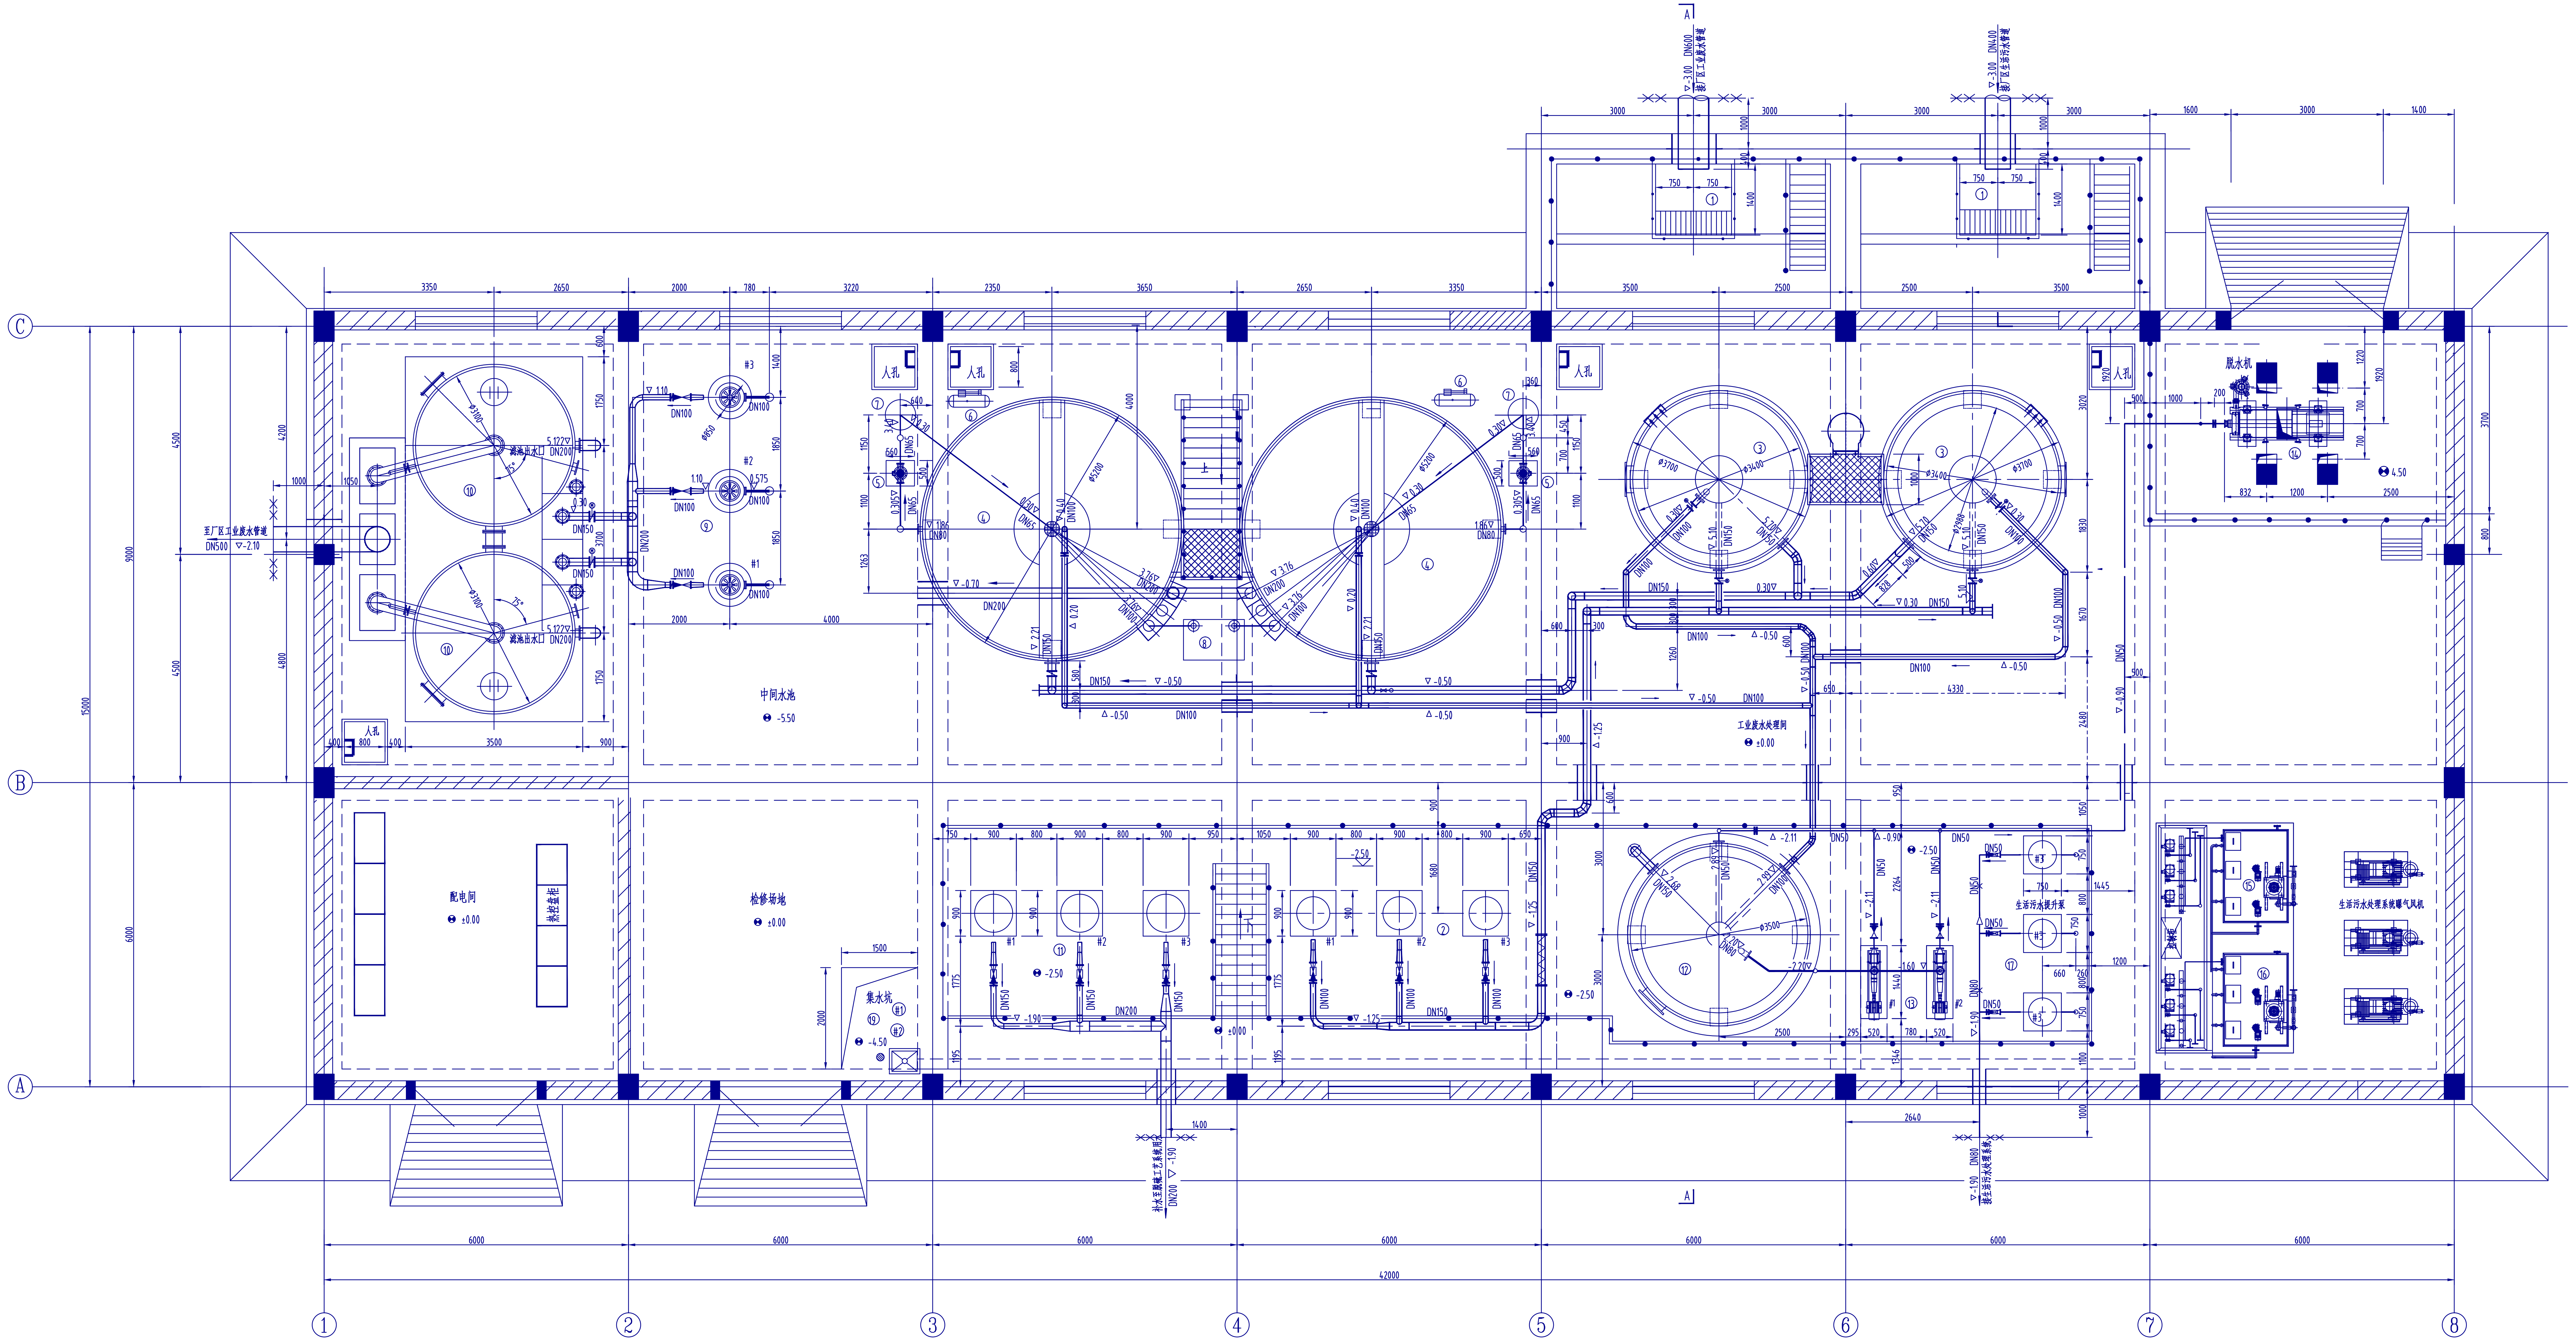
接厂区工业废水管道 DN600 ▽-3.00
接厂区生活污水管道 DN400 ▽-3.00
A
至厂区工业废水管道
DN500 ▽-2.10
人孔
滤池出水口 DN200
中间水池
-5.50
配电间
±0.00
热控盘柜
检修场地
±0.00
集水坑
-4.50
工业废水处理间
±0.00
生活污水提升泵
-2.50
脱水机
4.50
生活污水处理系统曝气风机
补水至脱硫工艺系统用水 DN200 ▽-1.90
接生活污水处理系统 DN80 ▽-1.90
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
42000
Ⓒ
Ⓑ
Ⓐ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

附注：

1、A-A剖面见F23341C-S01-17图。

0	2024-07-09						
版本	日 期	制 图	设 计	校 核	审 核	批 准	备 注

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工 程 | 初步 设计阶段

工业废水处理间平面布置图

单 位	mm	比 例	1:60	图 号	F23341C-S01-16	第01张 共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号：A161000660