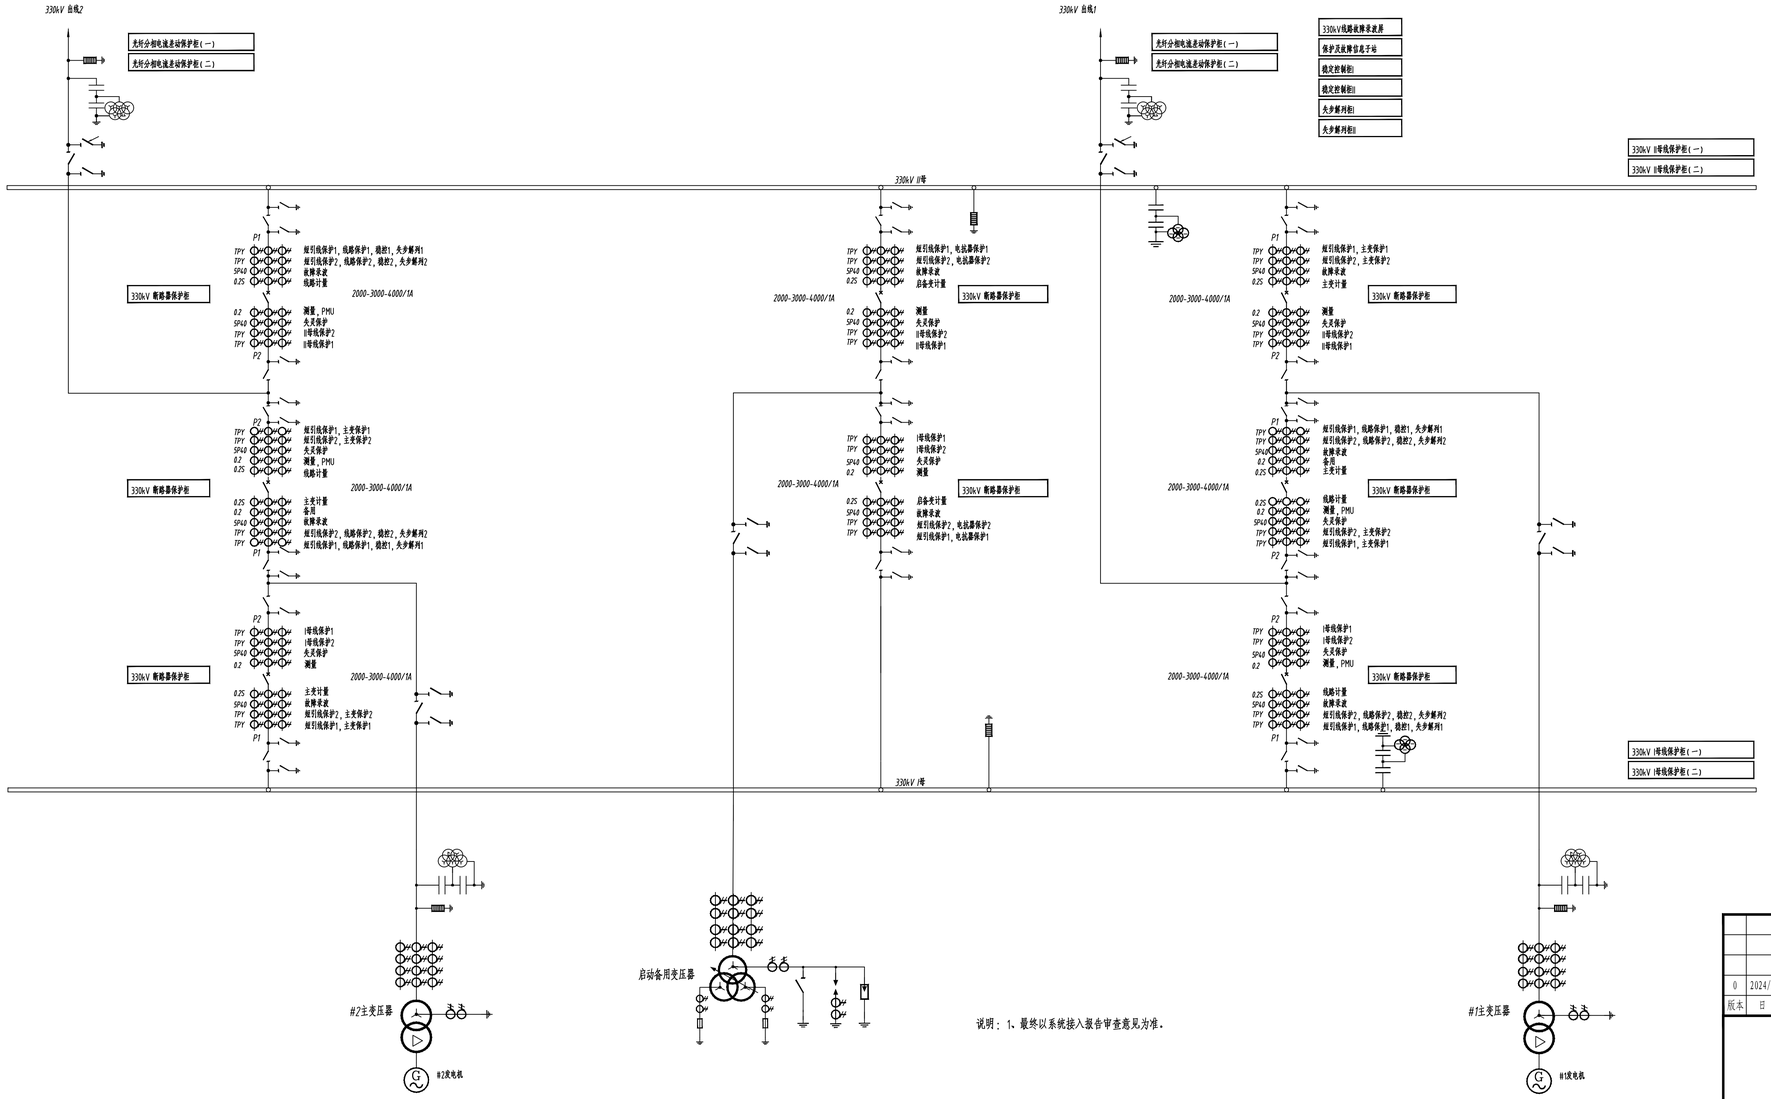


说明：1、最终以系统接入报告审查意见为准。

| 版本 | 日期 | 制图 | 设计 | 校核 | 审核 | 批准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2024/07/12 | | | | | | |

Nwepdi 西北电力设计院

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工程 初步 设计阶段

系统保护及安全自动装置方案配置图

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

单位 mm 比例 1:1 图号 F23341C-X02-02 第01张 共01张 版本 0

工程设计综合资质甲级 证书编号:A161000060