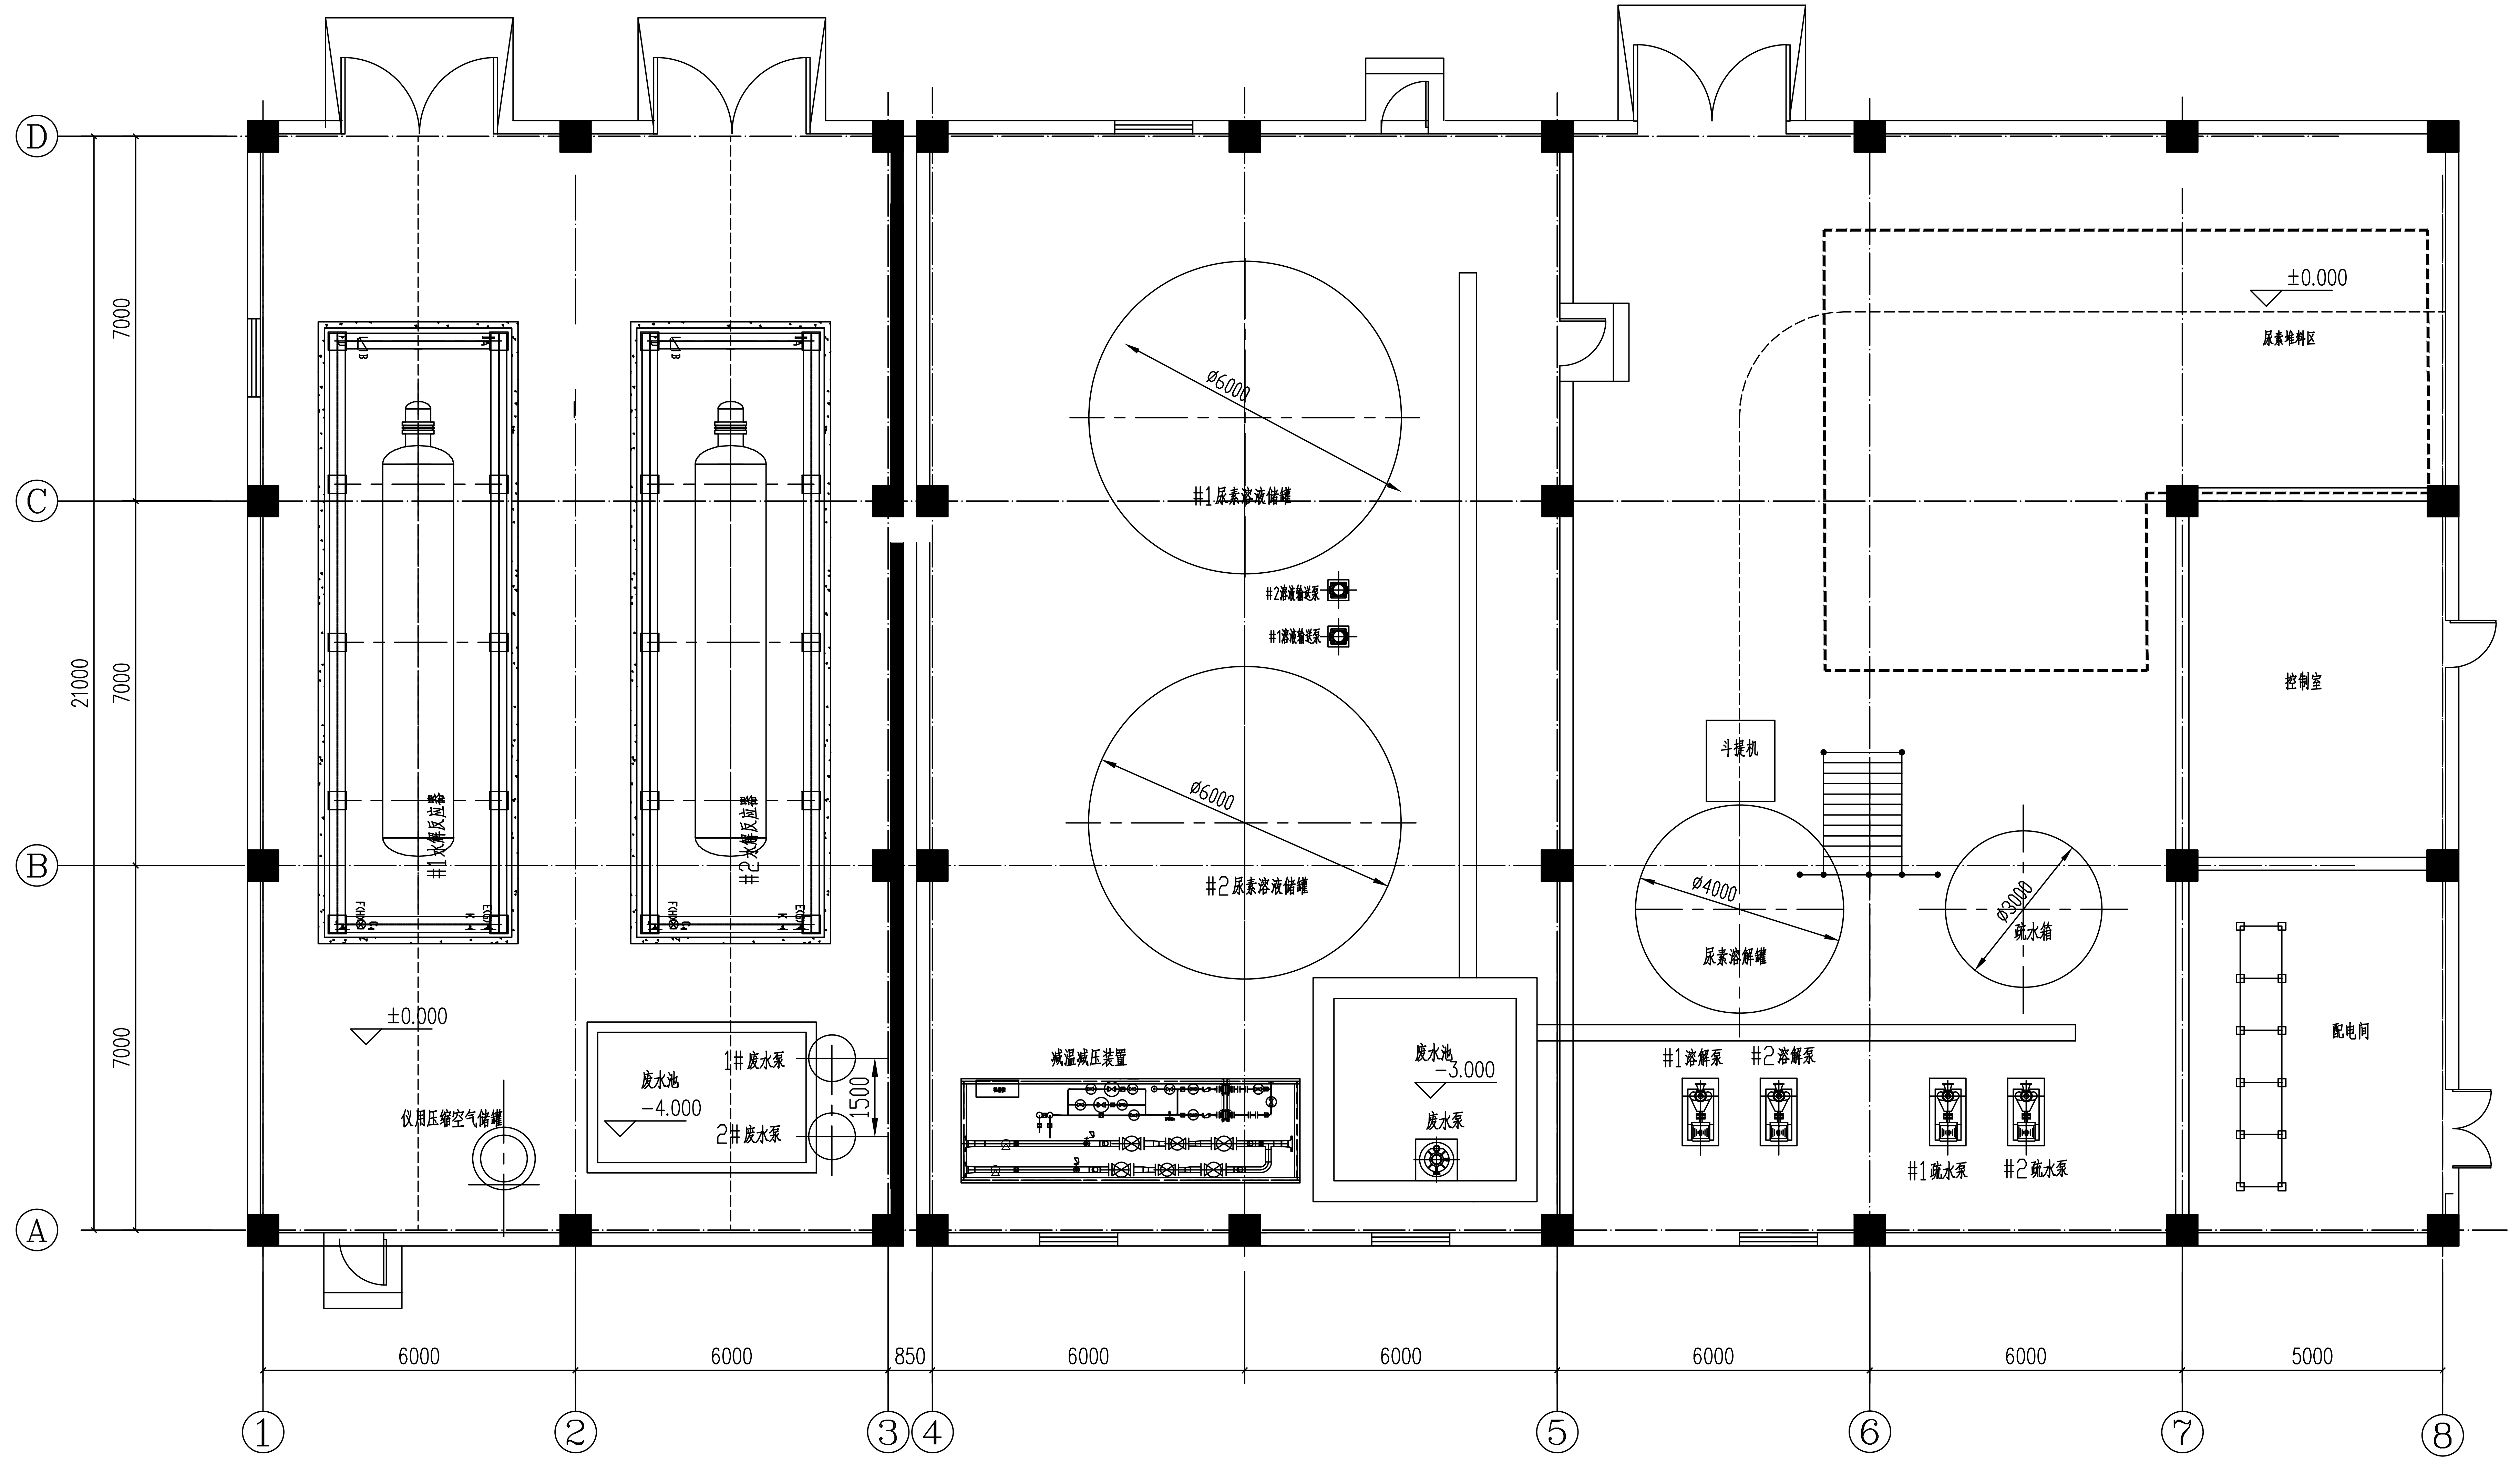
Ⓓ
Ⓒ
Ⓑ
Ⓐ
7000
7000
7000
21000
#1水解反应器
#2水解反应器
±0.000
仪用压缩空气储罐
废水池
-4.000
1#废水泵
2#废水泵
1500
Ø6000
#1尿素溶液储罐
#2溶液输送泵
#1溶液输送泵
Ø6000
#2尿素溶液储罐
减温减压装置
废水池
-3.000
废水泵
±0.000
尿素堆料区
控制室
斗提机
Ø4000
尿素溶解罐
Ø3000
疏水箱
#1溶解泵
#2溶解泵
#1疏水泵
#2疏水泵
配电间
6000
6000
850
6000
6000
6000
6000
5000
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

说明：

1、Ⓧ 为设备编号，设备编号参见 60-F23341C-H01-11图。

2、脱硝尿素水解制氨车间最终将根据锅炉厂提供的设备资料进行调整，本图仅供参考。

版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核		批　准	备　注
0	2024/10/08							

西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工 程

初步　设计阶段

脱硝尿素水解车间布置图

单 位	mm	比 例	1:100	图 号	F23341C-H01-12	第01张　共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660