


工程设计综合资质甲级证书编号: A16100060

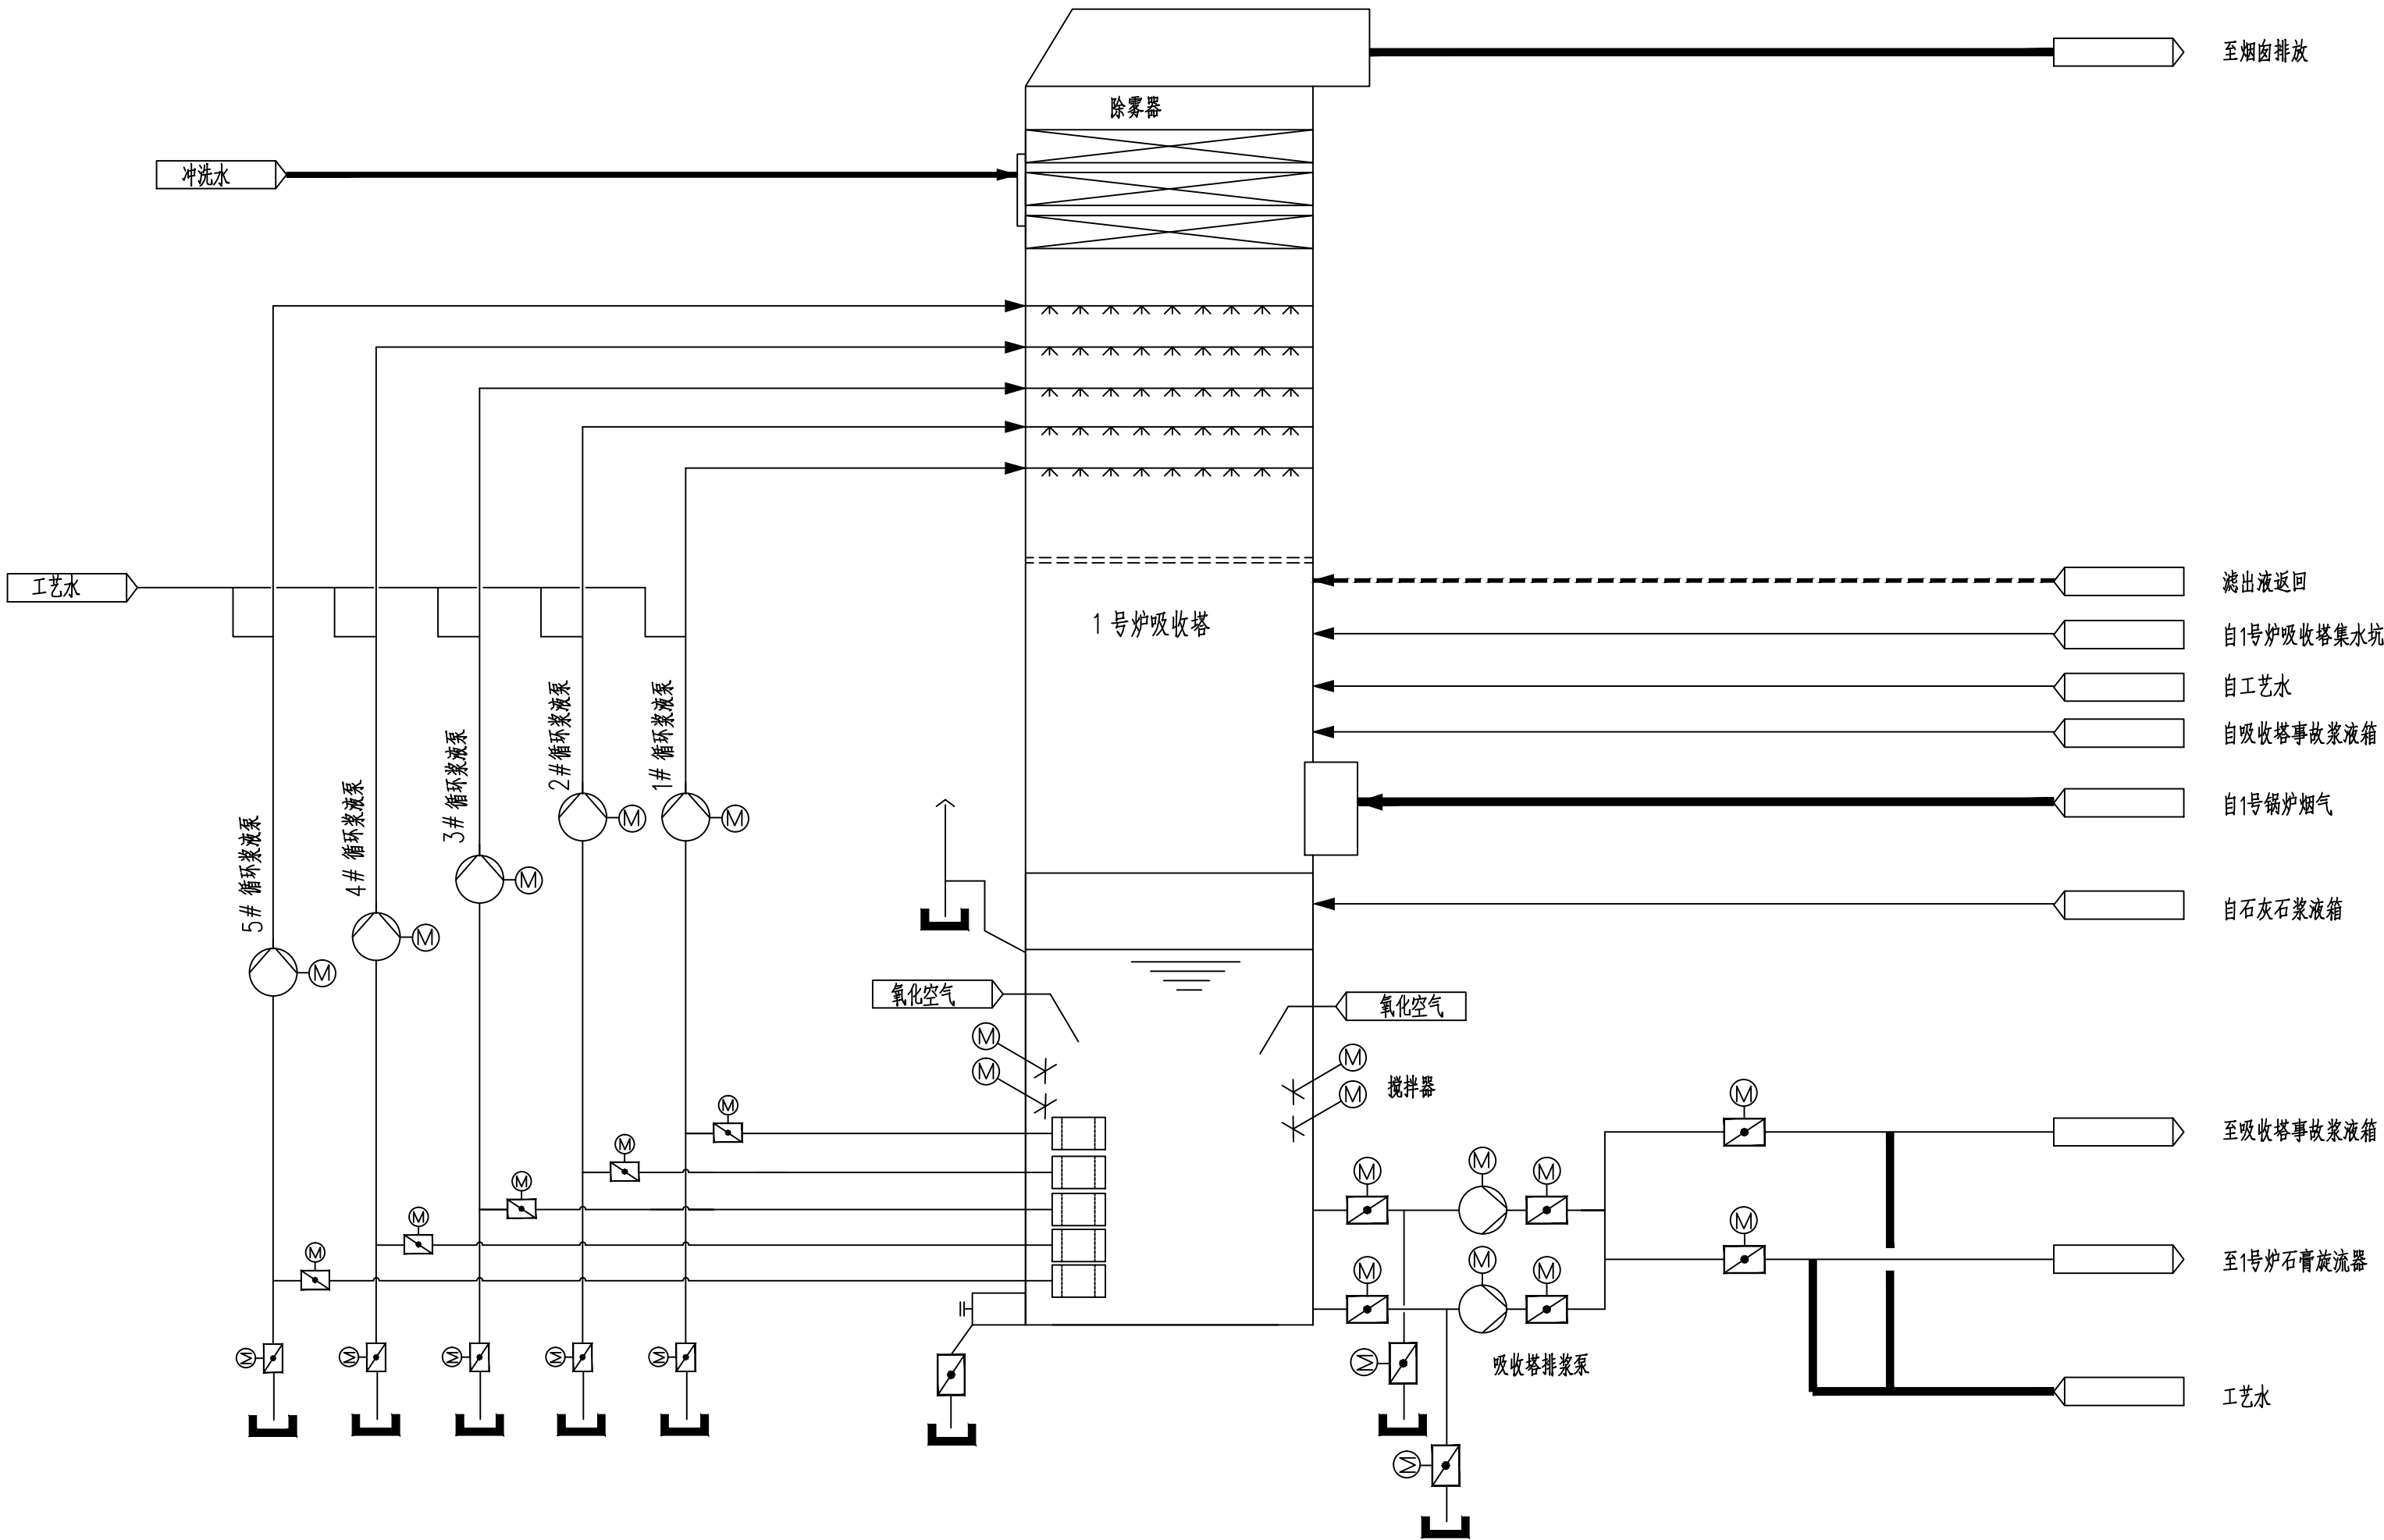

图例:
石灰石及石膏浆液
冲洗水
烟气
滤出液

说明:
本图为1号脱硫吸收塔系统图, 2号脱硫吸收塔系统与此相同。

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| A | 2024-07-30 | | | | | | | | |
| 版本 | 日期 | 制 图 | 设 计 | 校 核 | 审 核 | | 批 准 | 备 注 | |
| <div><div></div><div>Nwepdi 西北电力设计院</div></div> <div>版权所有(C) 仅限本项目使用 西北电力设计院对侵权者保留追索权</div> | | 甘肃能化庆阳(2×660MW)煤电项目 | | | | 工程 | 初步 | 设计阶段 | |
| | | 二氧化硫吸收系统图 | | | | | | | |
| | | 单 位 | mm | 比 例 | 1:1 | 图 号 | F23341C-V01-04 | 第01张 共01张 | 版本 |