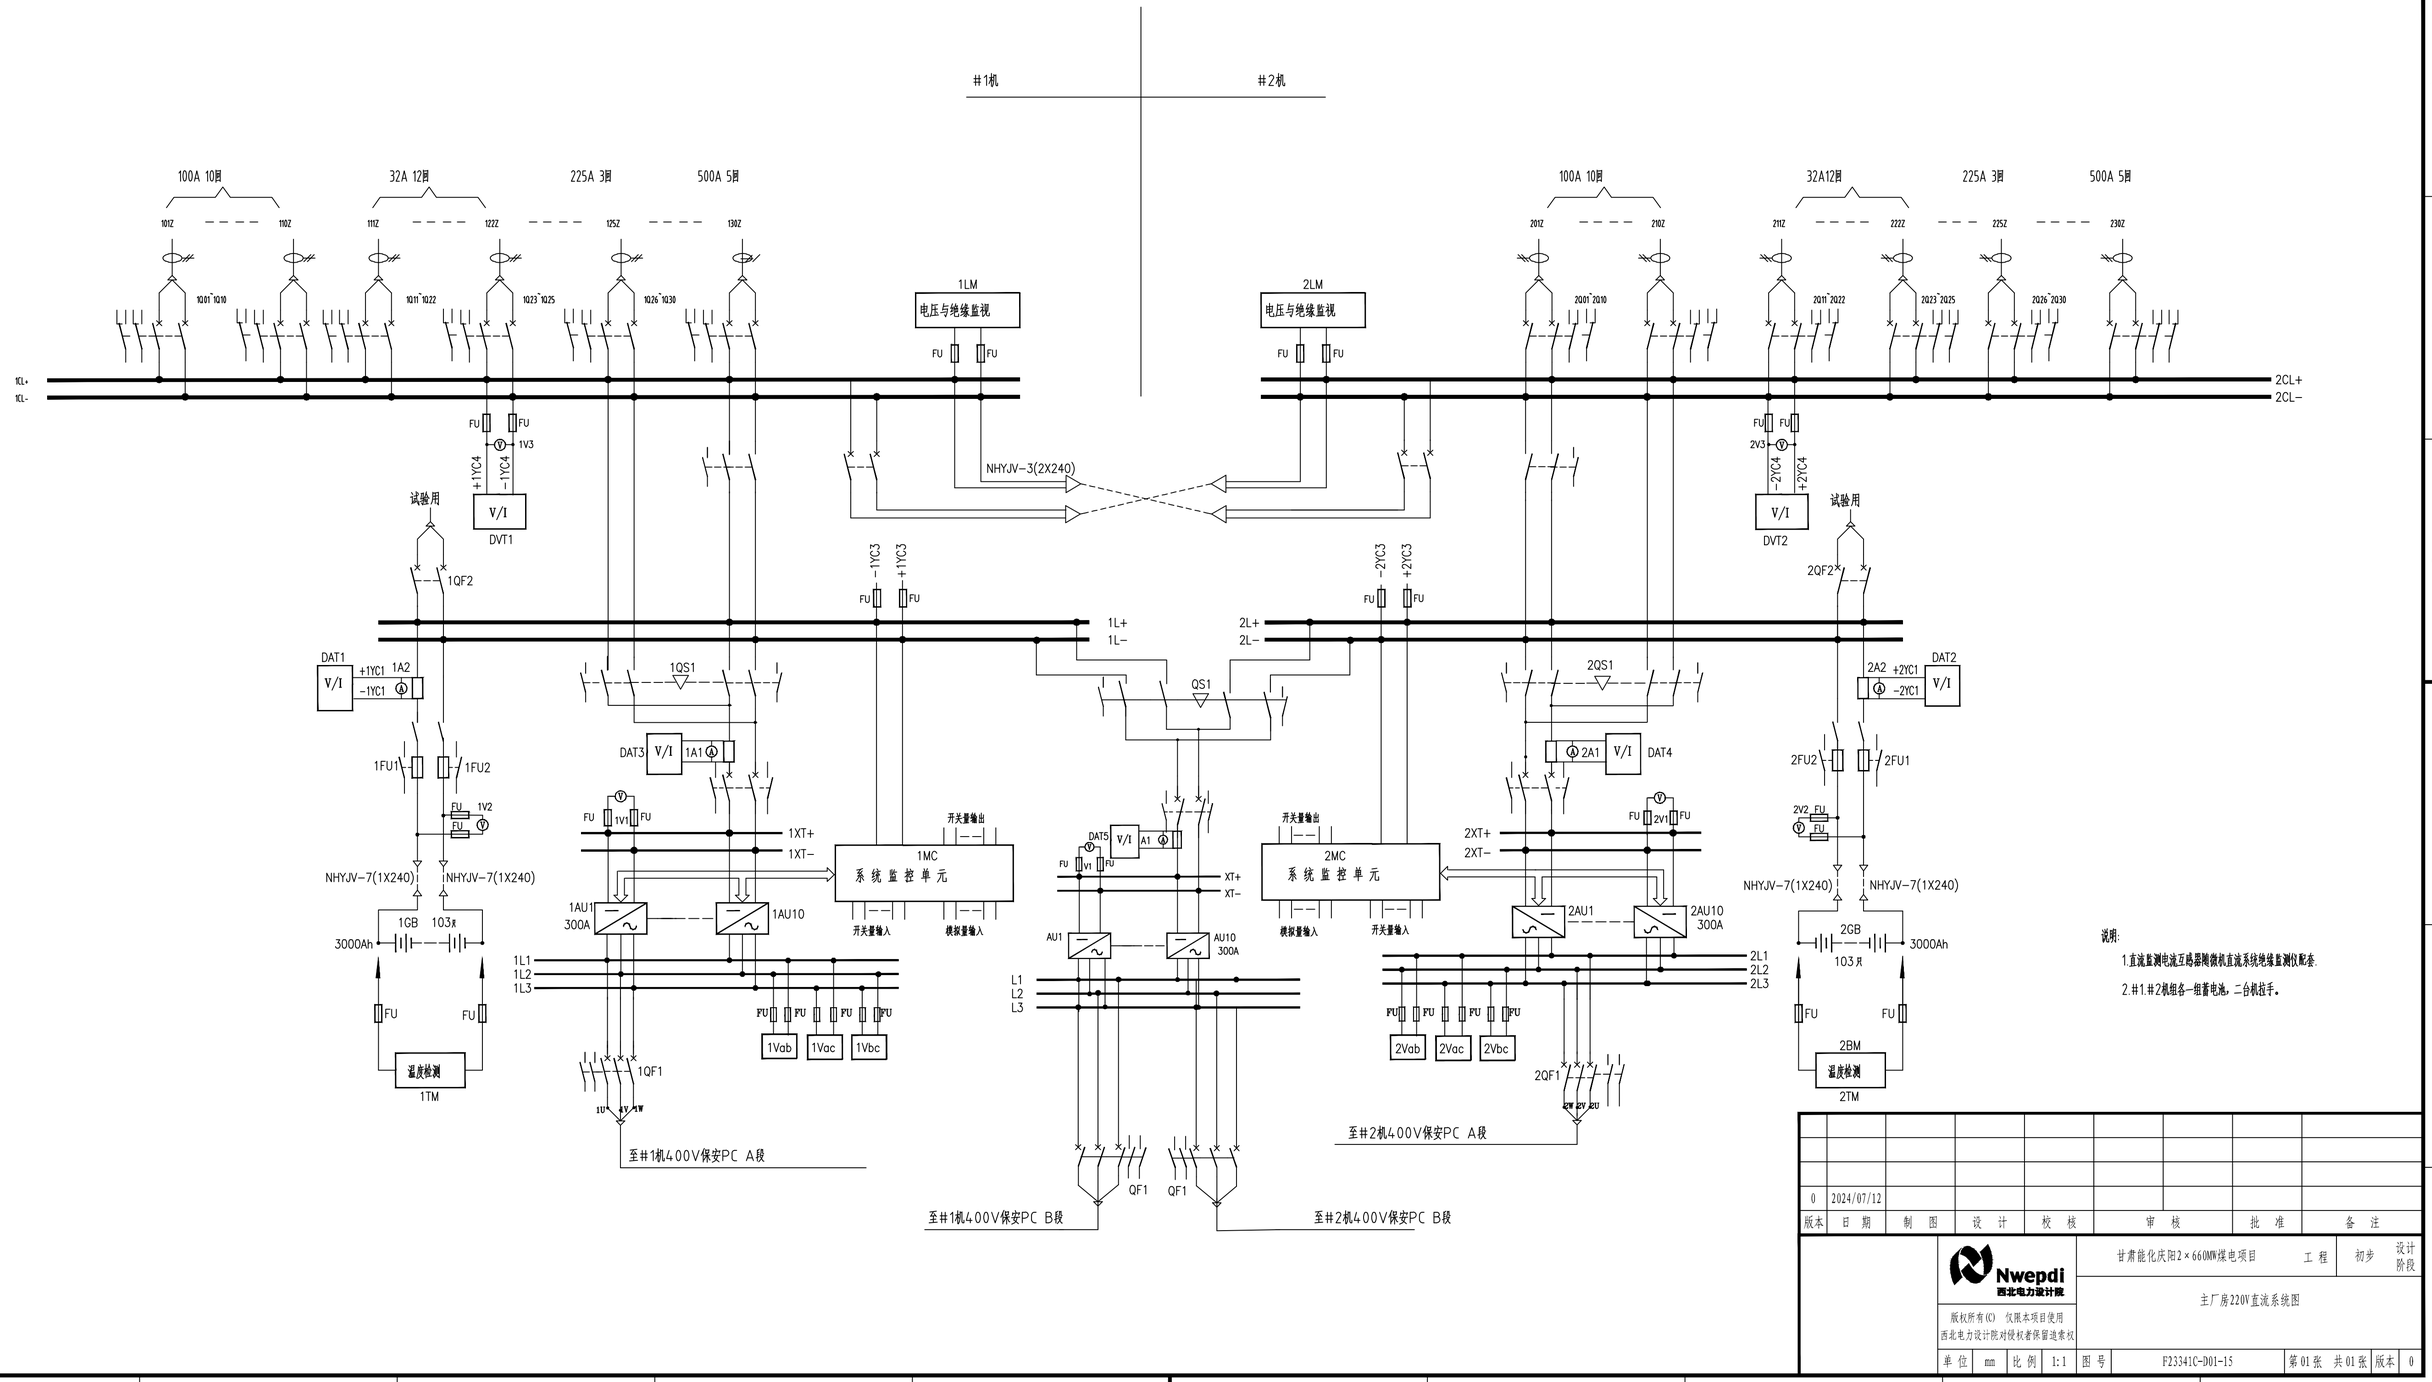

说明:

1.直流监测电流互感器随微机直流系统绝缘监测仪配套.

2.#1.#2机组各一组蓄电池，二台机拉手。

版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注
0	2024/07/12						

Nwepdi 西北电力设计院

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目	工程	初步	设计阶段
主厂房220V直流系统图			

单位	mm	比例	1:1	图号	F23341C-D01-15	第01张 共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660