


集控楼11.600米层平面图

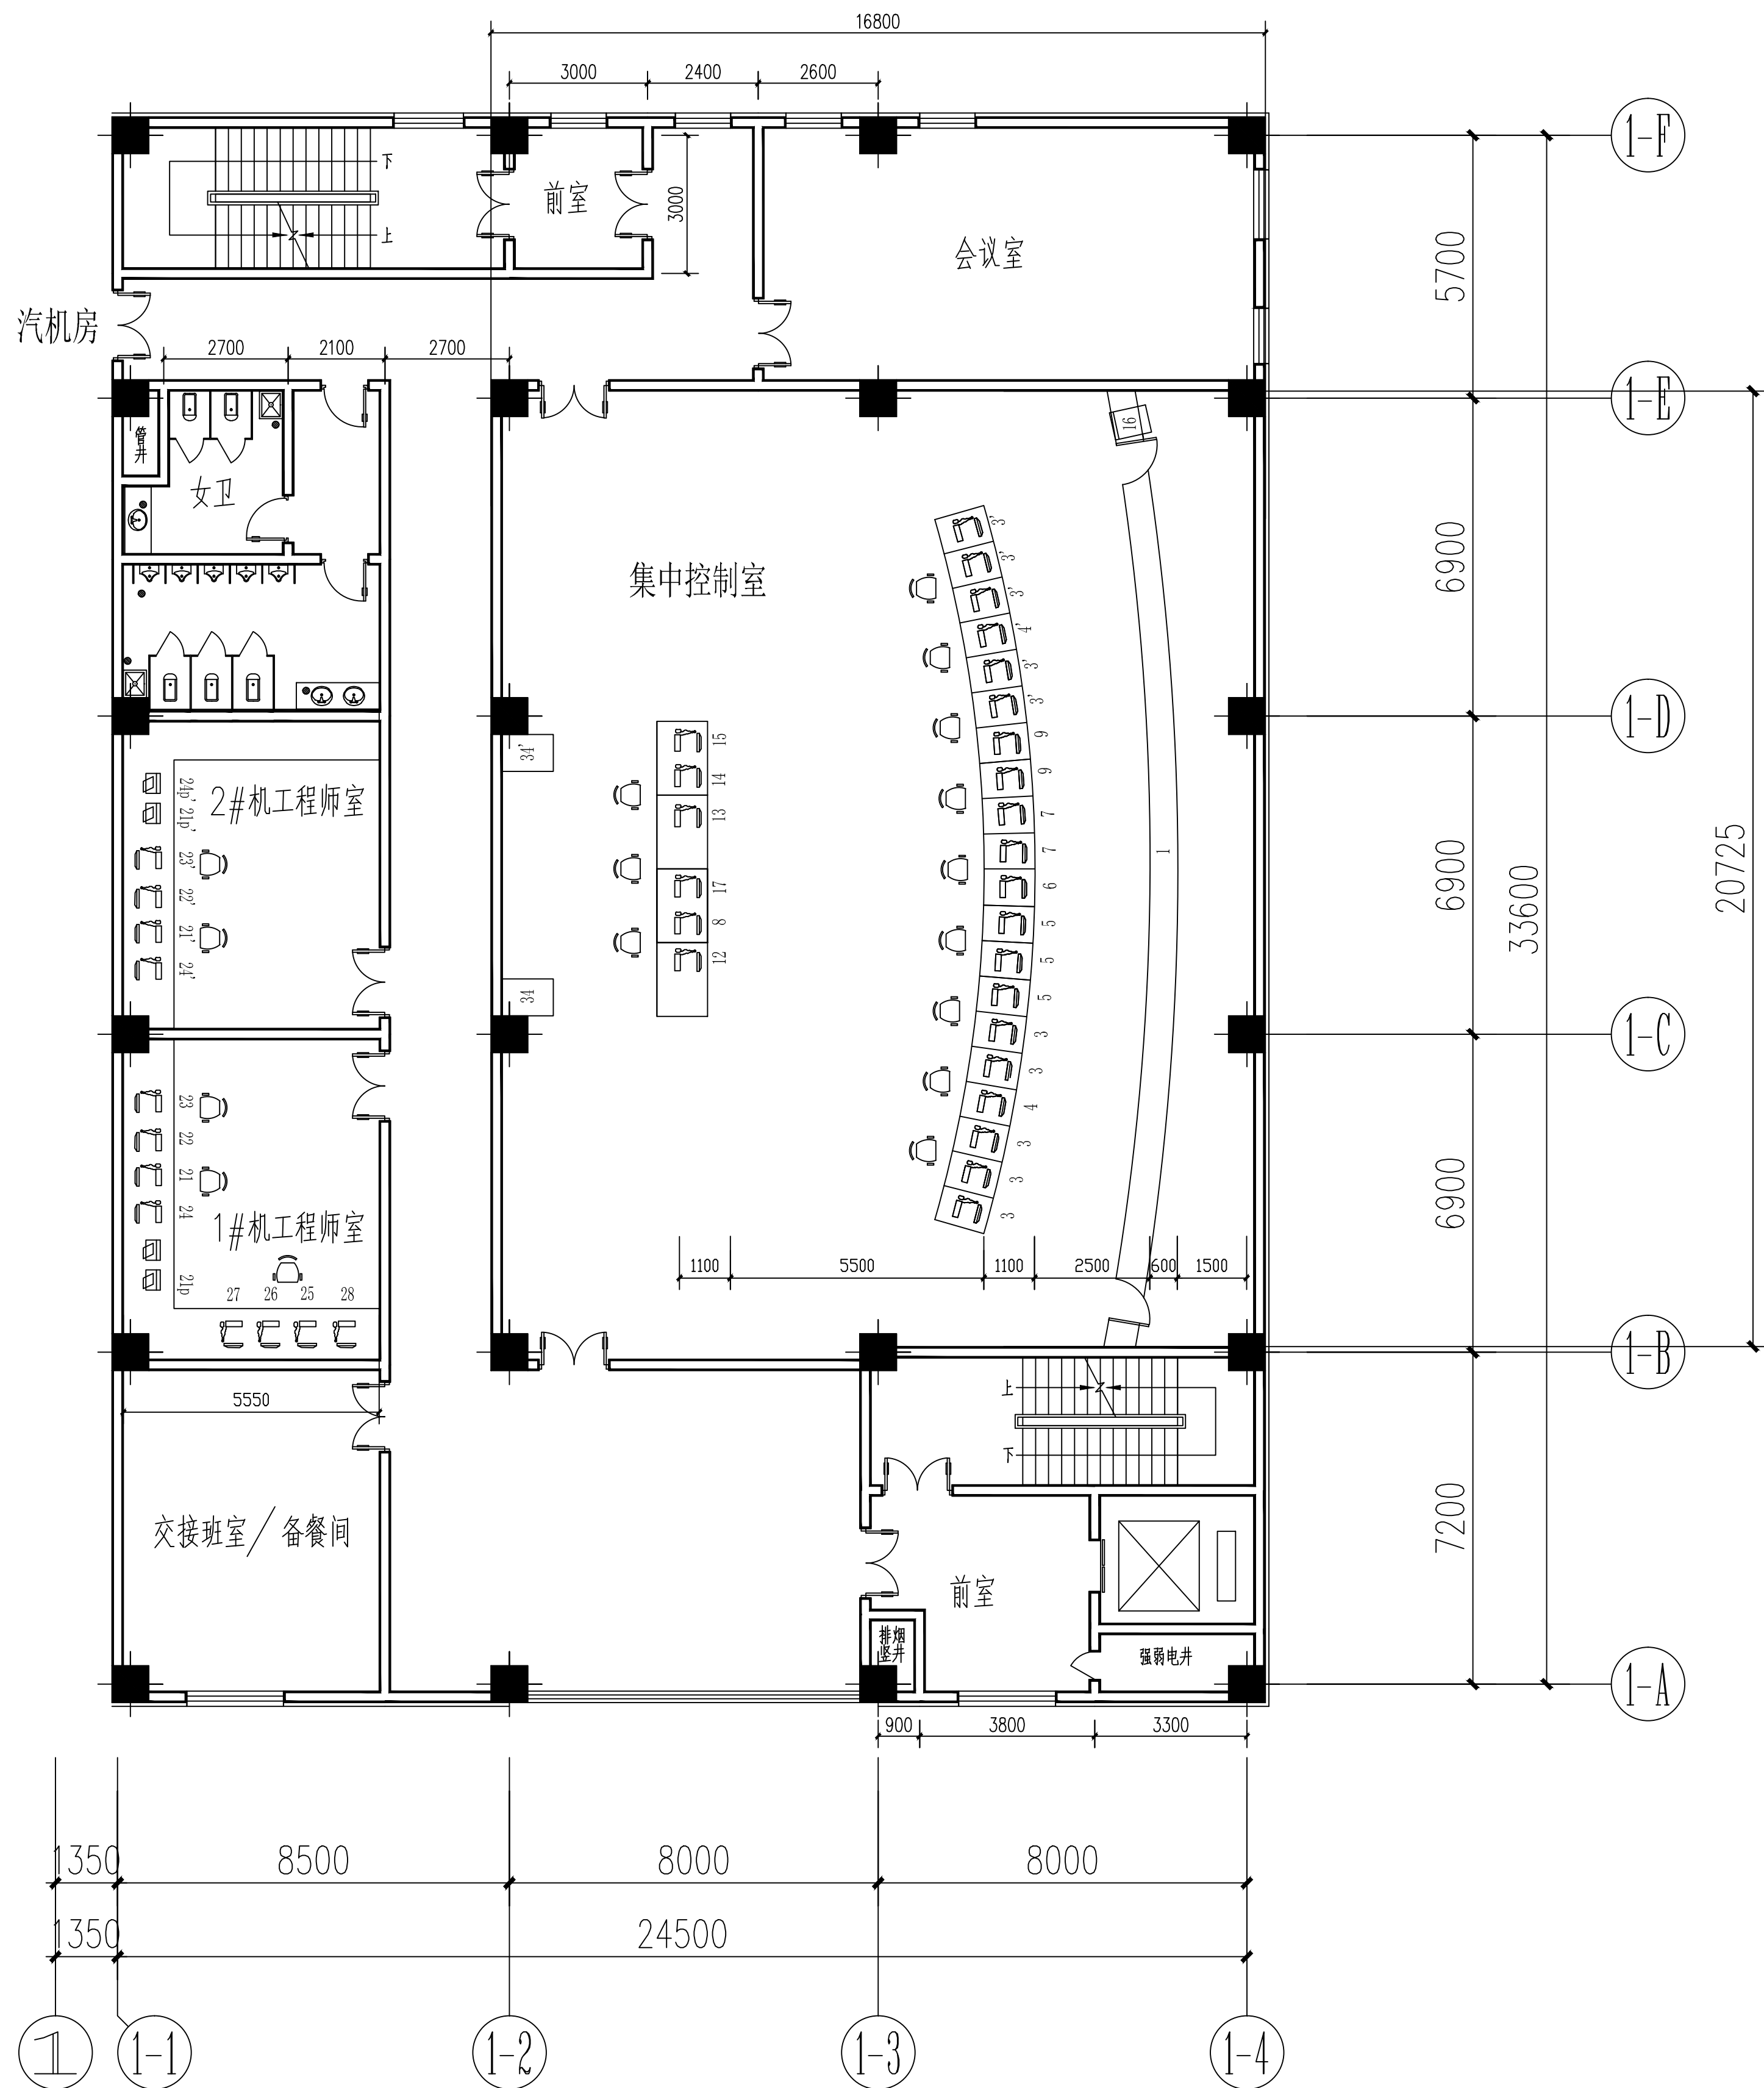

集控楼15.500米层平面图

2. 图中编号中不带“.”的设备为#1机组和两台机组公用的设备,编号中带“.”的设备为#2机组设备。

编 号	名 称	型式与规范	数 量	单 位	备 注
集中控制室					
1	大屏幕显示仪表墙		1	套	
3、3'	DCS 操作员站	LCD	4x2	台	随DCS成套配备
4、4'	DEH 操作员站	LCD	1x2	台	随汽轮机成套配备
5	辅控 DCS 操作员站	LCD	3	台	随DCS成套配备
6	闭路电视监控操作站	LCD	1	台	随闭路电视成套配备
7	NCS操作员工作站	LCD	2	台	随电气
8	五防工作站	LCD	1	台	随电气
9	ECMS操作员	LCD	2	台	随电气
3p、3p'	DCS打印机		1	台	随DCS成套配备
5p	辅控DCS打印机		1	台	随DCS成套配备
7p	NCS打印机		1	台	随电气
10p	ECMS激光网络打印机		2	台	随电气
12	通讯调度站	LCD	1	台	随电气
13	厂网交互工作站	LCD	1	台	随电气
14	AGC/AVC后台工作站	LCD	1	台	随电气
15	火灾探测及报警系统图形操作站	LCD	1	台	随火灾报警成套配备
16	火灾报警系统主机柜		1	面	随火灾报警成套配备
17	值长站	LCD	1	台	
31、31'	集控室#1/#2机组DCS电源网络柜	2200x800x600（单开门）	1x2	面	
32	辅网集控DCS电源网络柜	2200x800x600（单开门）	1	面	
33	电气站控层网络设备柜	2200x800x600（单开门）	1	面	
34、34'	办票桌		1x2	台	
#1、#2机组工程师室					
21、21'	DCS工程师站	LCD	1x2	台	随DCS成套配备
22、22'	DEH工程师站	LCD	1x2	台	随汽轮机成套配备
23、23'	DCS历史站	LCD	1x2	台	随DCS成套配备
24、24'	DCS OPC站	LCD	1x2	台	随DCS成套配备
25	辅控DCS工程师站	LCD	1	台	随DCS成套配备
26	辅控DCS历史站	LCD	1	台	随DCS成套配备
27	辅控DCS OPC站	LCD	1	台	随DCS成套配备
21p、21p'	DCS工程师站打印机		1x2	台	随DCS成套配备
24p、24p'	DEH工程师站打印机		1x2	台	随汽轮机成套配备
25p	辅控DCS工程师站打印机		1	台	随DCS成套配备
28	TDM管理站		1	台	随TDM成套配备
电气工程师室					
51	电量计费操作员站	LCD	1	台	随电气
53	NCS工程师站	LCD	1	台	随电气
55	网络安全监测主机	LCD	1	台	随电气
51p	电能量计费打印机		1	台	随电气
53p	NCS打印机		1	台	随电气

[illegible]