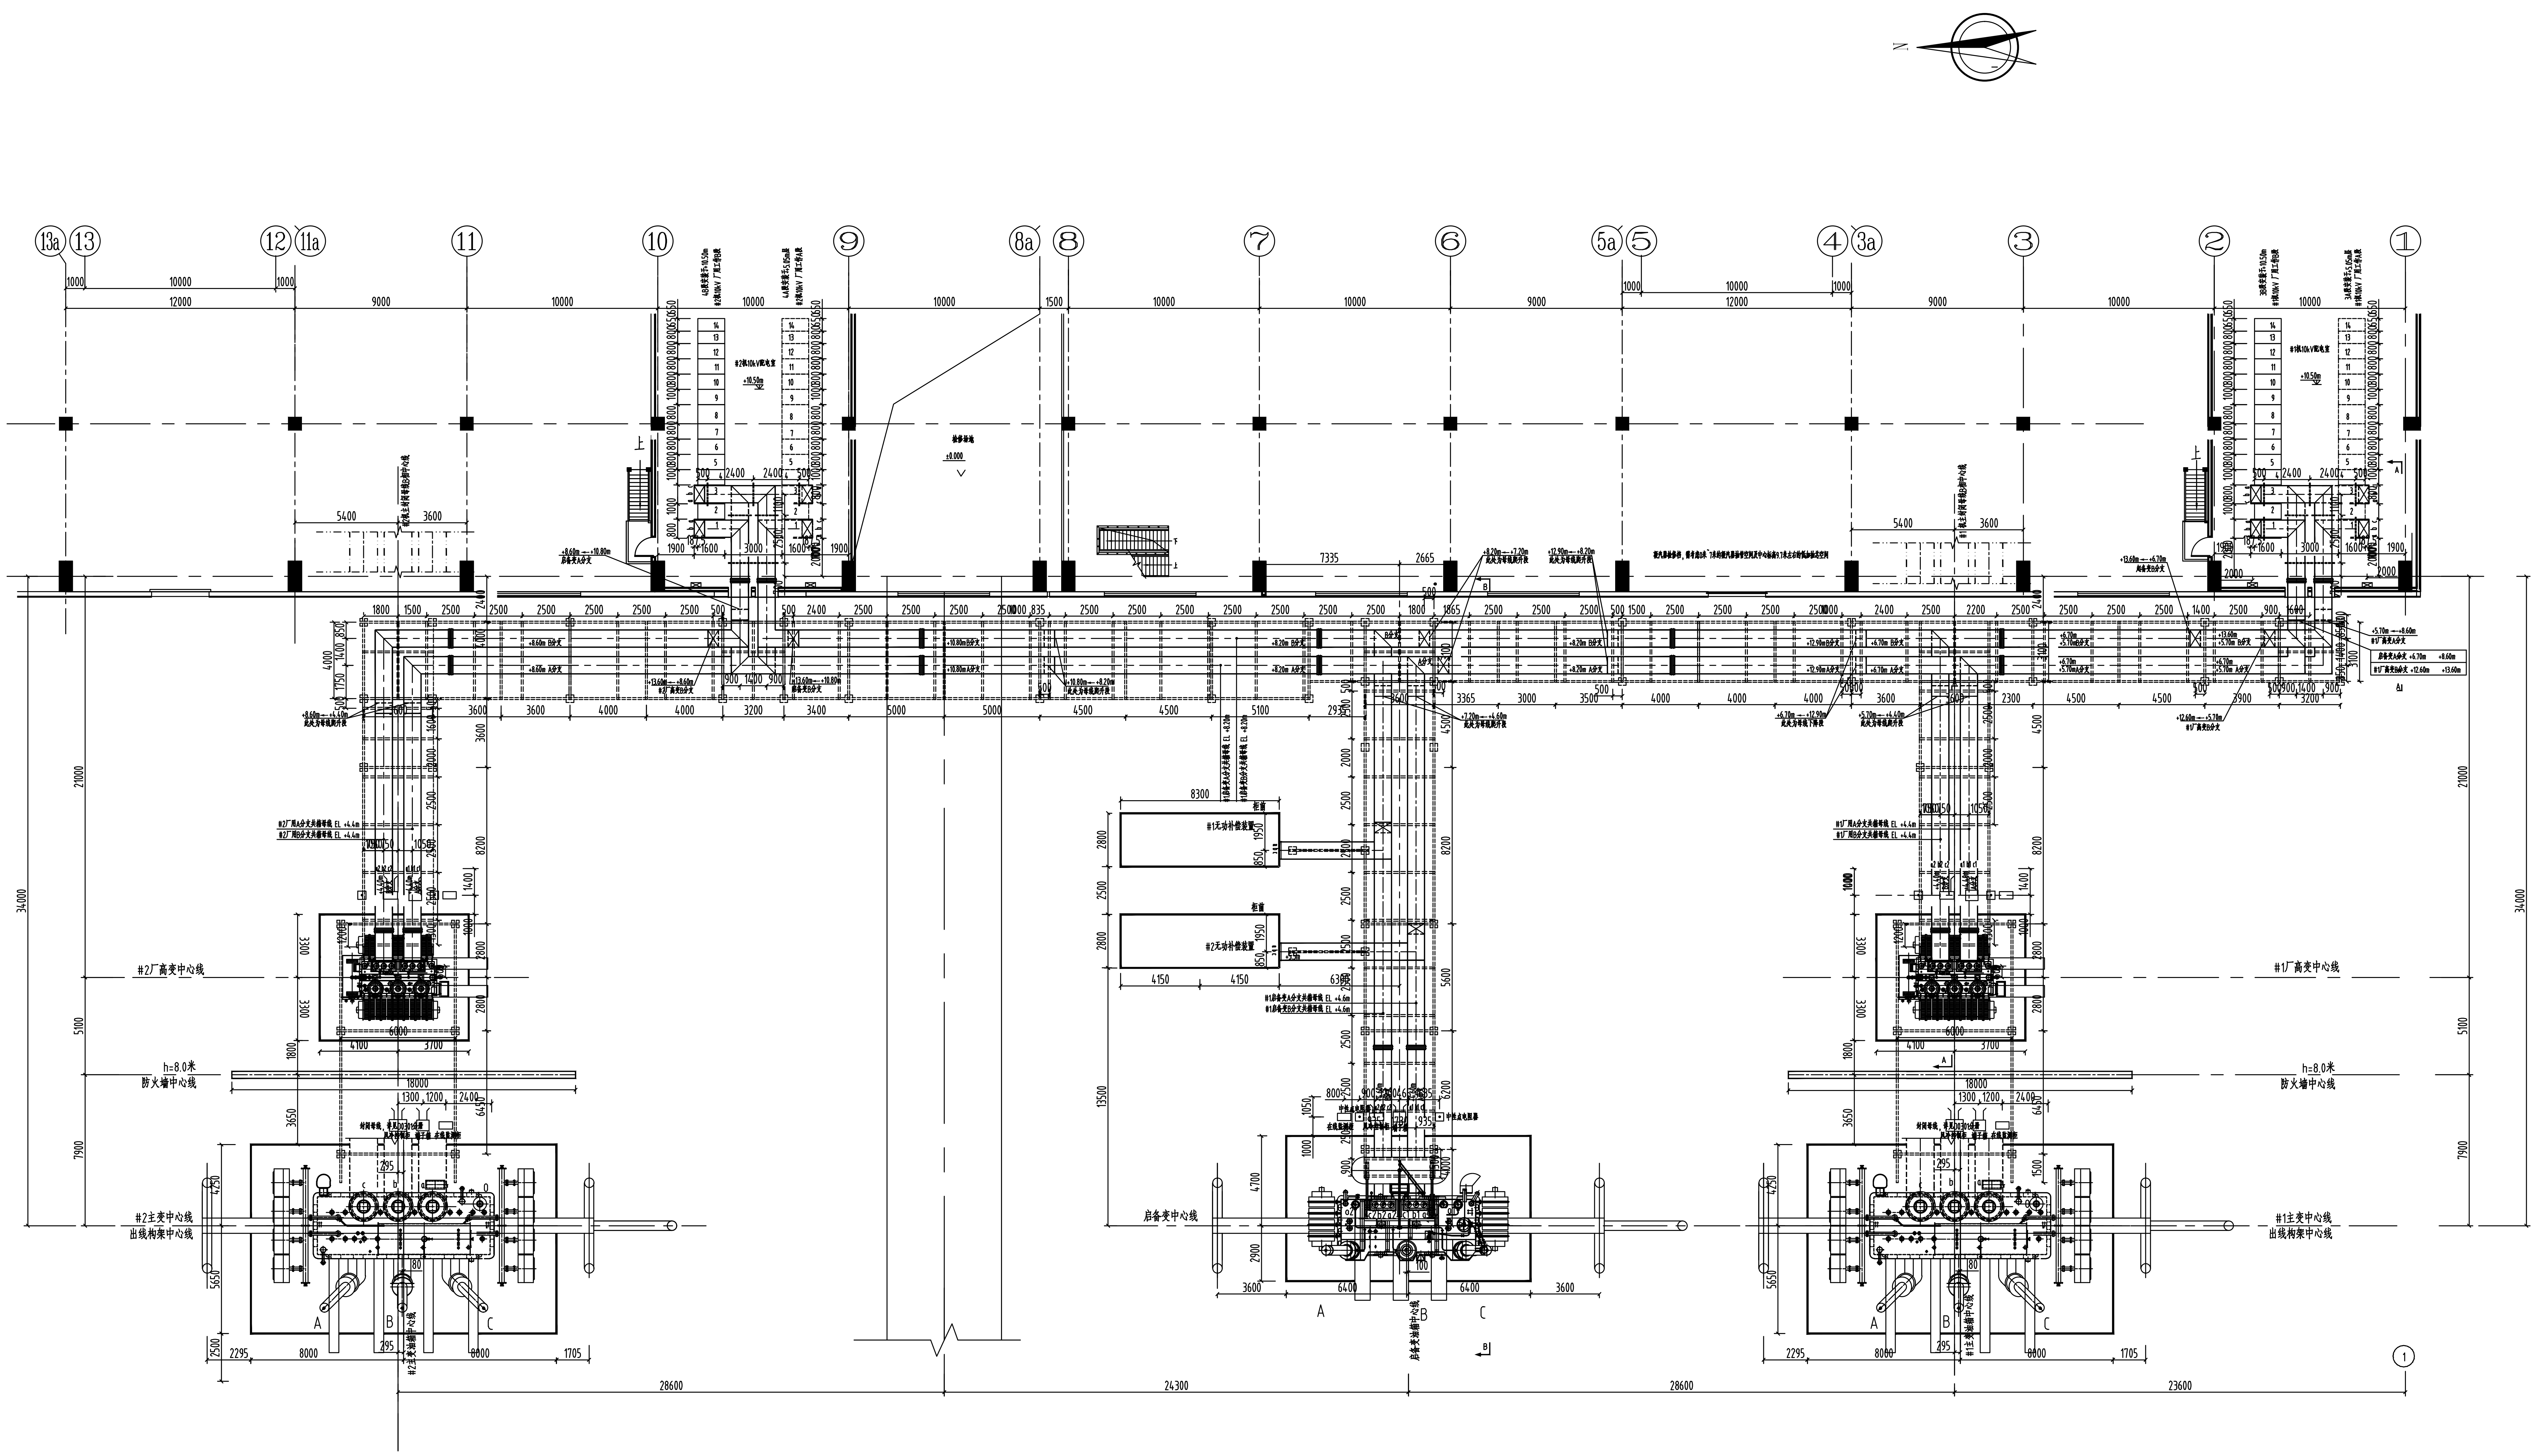
N
⑬a
⑬
⑫
⑪a
⑪
⑩
⑨
⑧a
⑧
⑦
⑥
⑤a
⑤
④
③a
③
②
①
12000
9000
10000
1000
1500
#2厂高变中心线
#1厂高变中心线
h=8.0米
防火墙中心线
#2主变中心线
出线构架中心线
#1主变中心线
启备变中心线
#1无功补偿装置
#2无功补偿装置
A
B
C
18000
34000
21000
5100
7900
13500
28600
24300
28600
23600

说明：

1、图中所注标高的基准标高为主厂房±0.00m。

版本	日 期	制 图	设 计	校 核	审 核	批 准	备 注
0	2024/07/11						

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C) 仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目	工 程	初步	设计阶段
共箱母线平面布置图			

单 位	mm	比 例	1:200	图 号	F23341C-D01-11	第01张 共01张	版本	0

工程设计综合资质甲级证书编号：A161000660