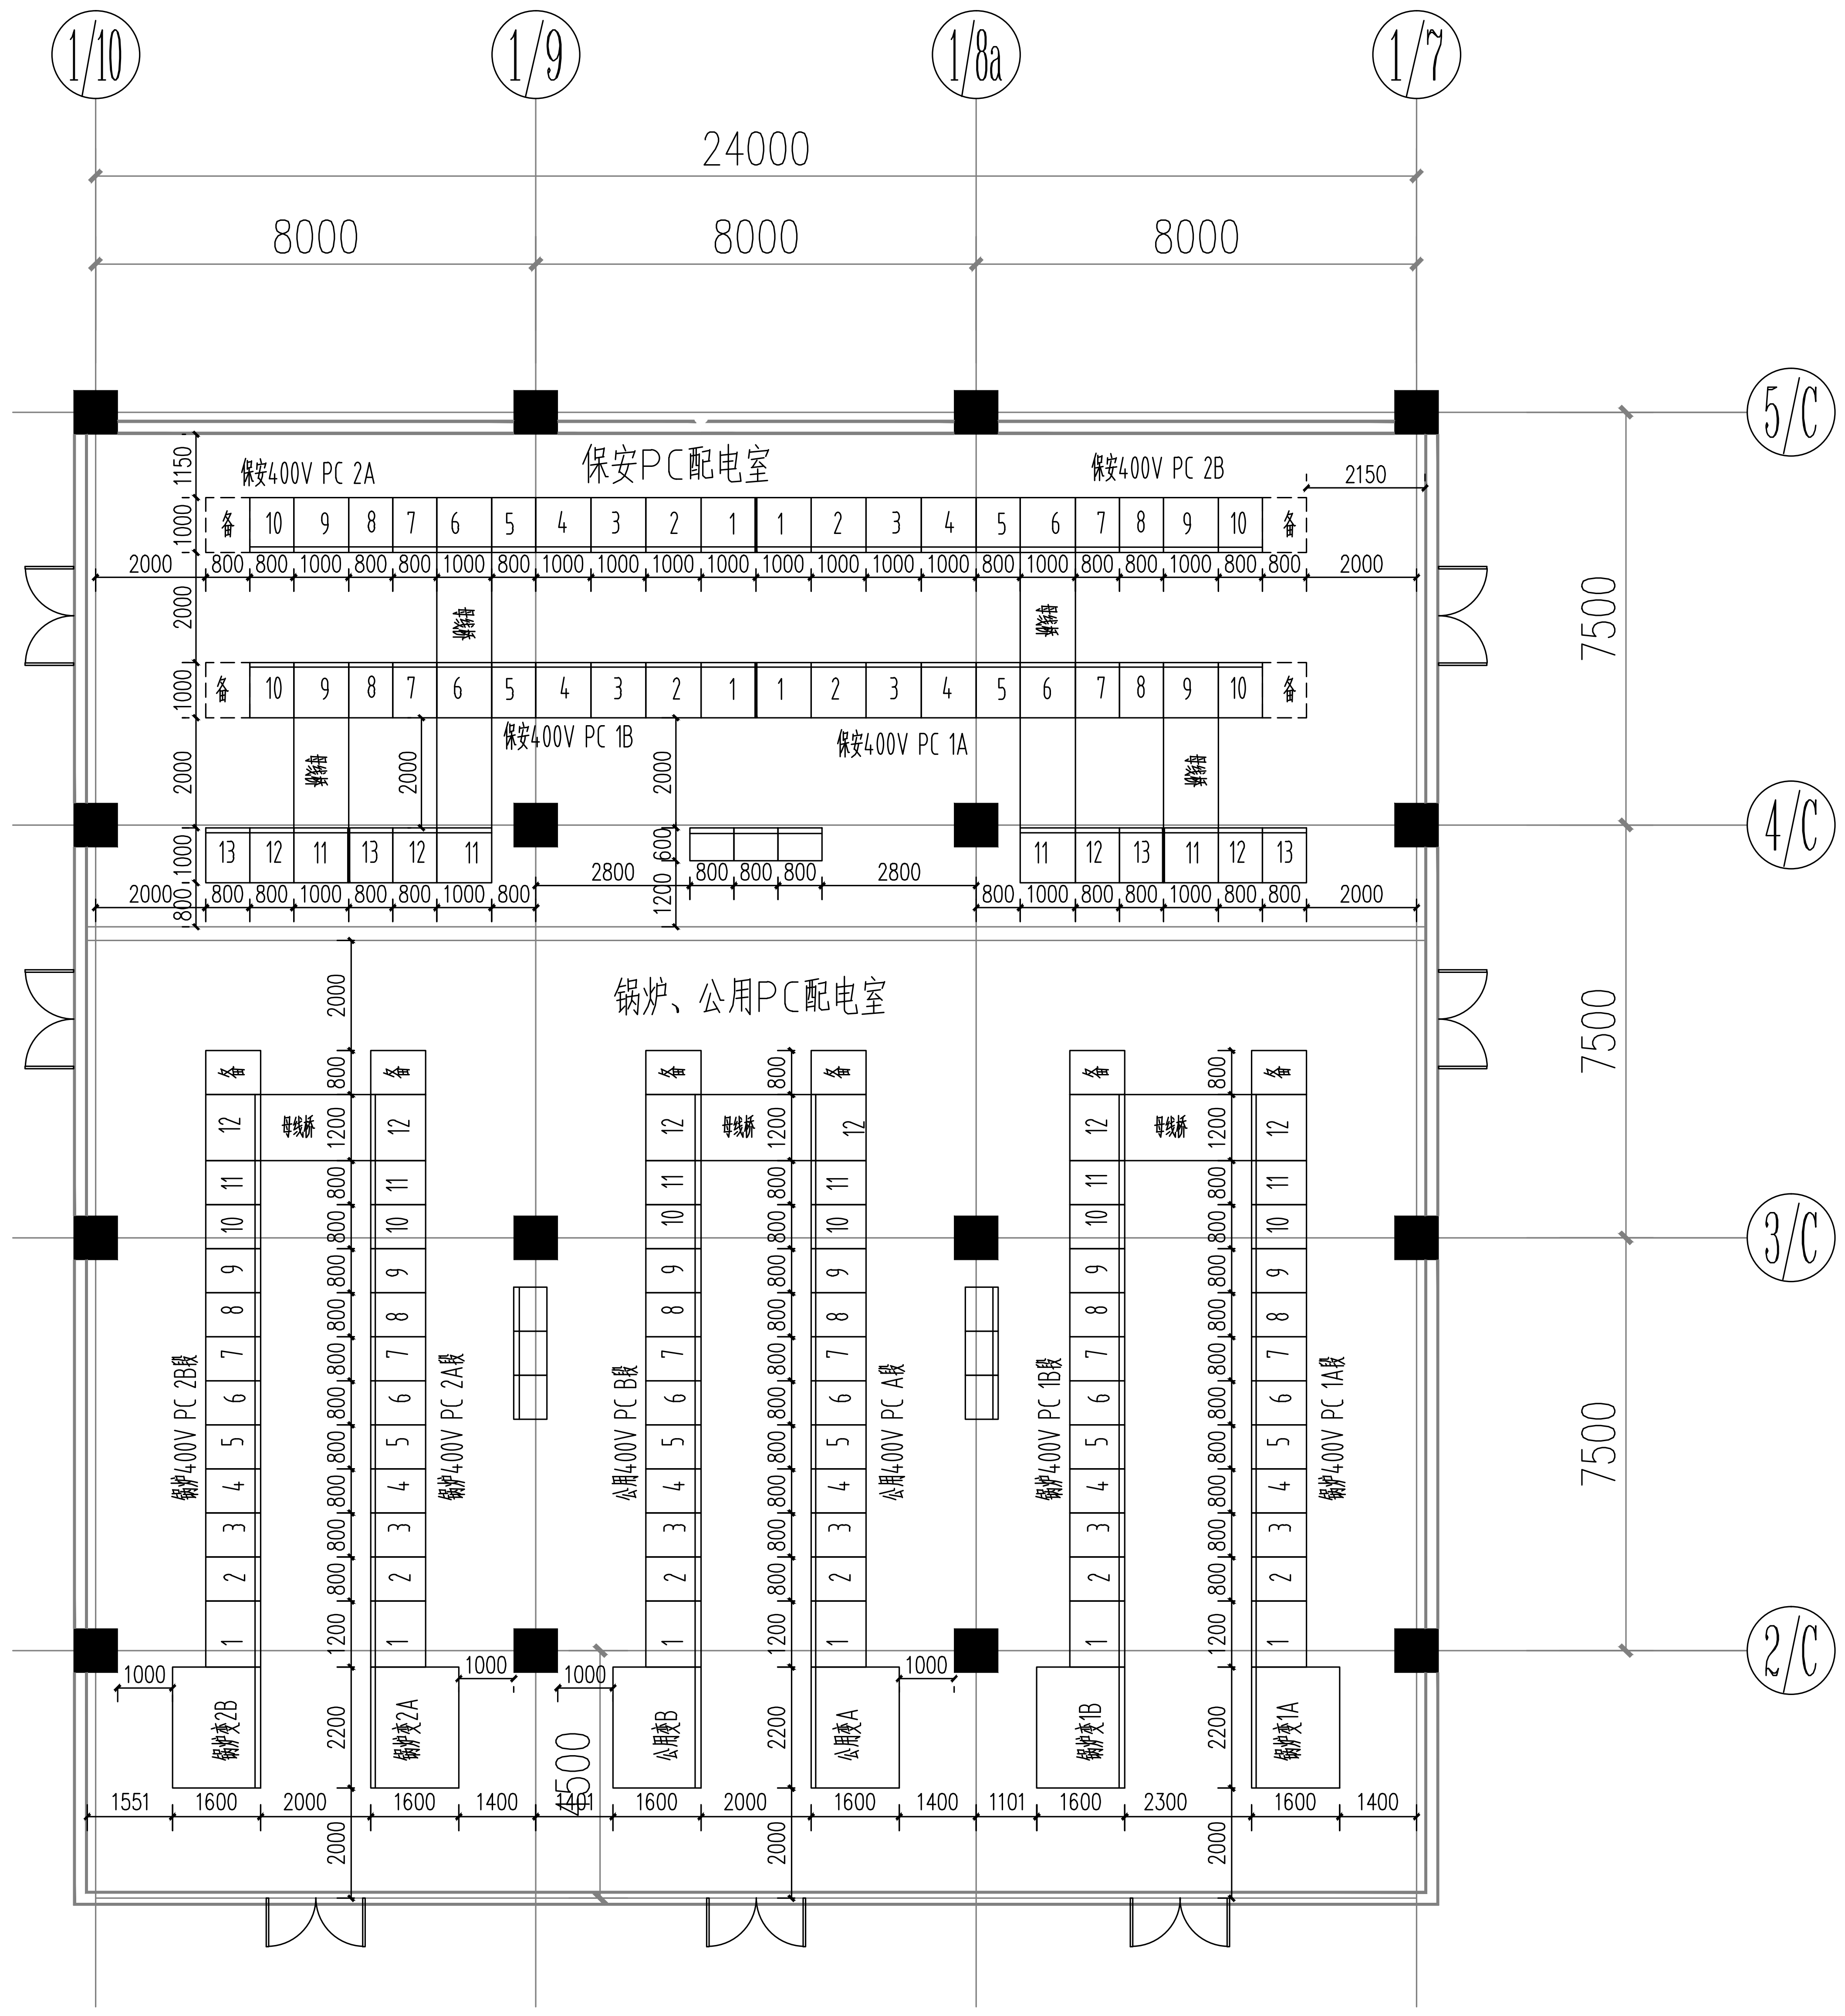
1/10
1/9
1/8a
1/7
24000
8000
8000
8000
5/C
4/C
3/C
2/C
7500
7500
7500
保安PC配电室
保安400V PC 2A
保安400V PC 2B
保安400V PC 1B
保安400V PC 1A
2150
1150
1000
2000
800
备
母线桥
2800
1200
600
锅炉、公用PC配电室
锅炉400V PC 2B段
锅炉400V PC 2A段
公用400V PC B段
公用400V PC A段
锅炉400V PC 1B段
锅炉400V PC 1A段
锅炉变2B
锅炉变2A
公用变B
公用变A
锅炉变1B
锅炉变1A
1551
1600
2000
1400
1401
1101
2300
2200
4500

锅炉、公用及保安配电室平面布置图

0	2024/07/13						
版本	日　期	制　图	设　计	校　核	审　核	批　准	备　注

Nwepdi 西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目　工　程　初步　设计阶段

锅炉、公用及保安配电室平面布置图

单　位 mm　比　例 1:100　图　号 F23341C-D01-22　第01张　共01张　版本 0

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660