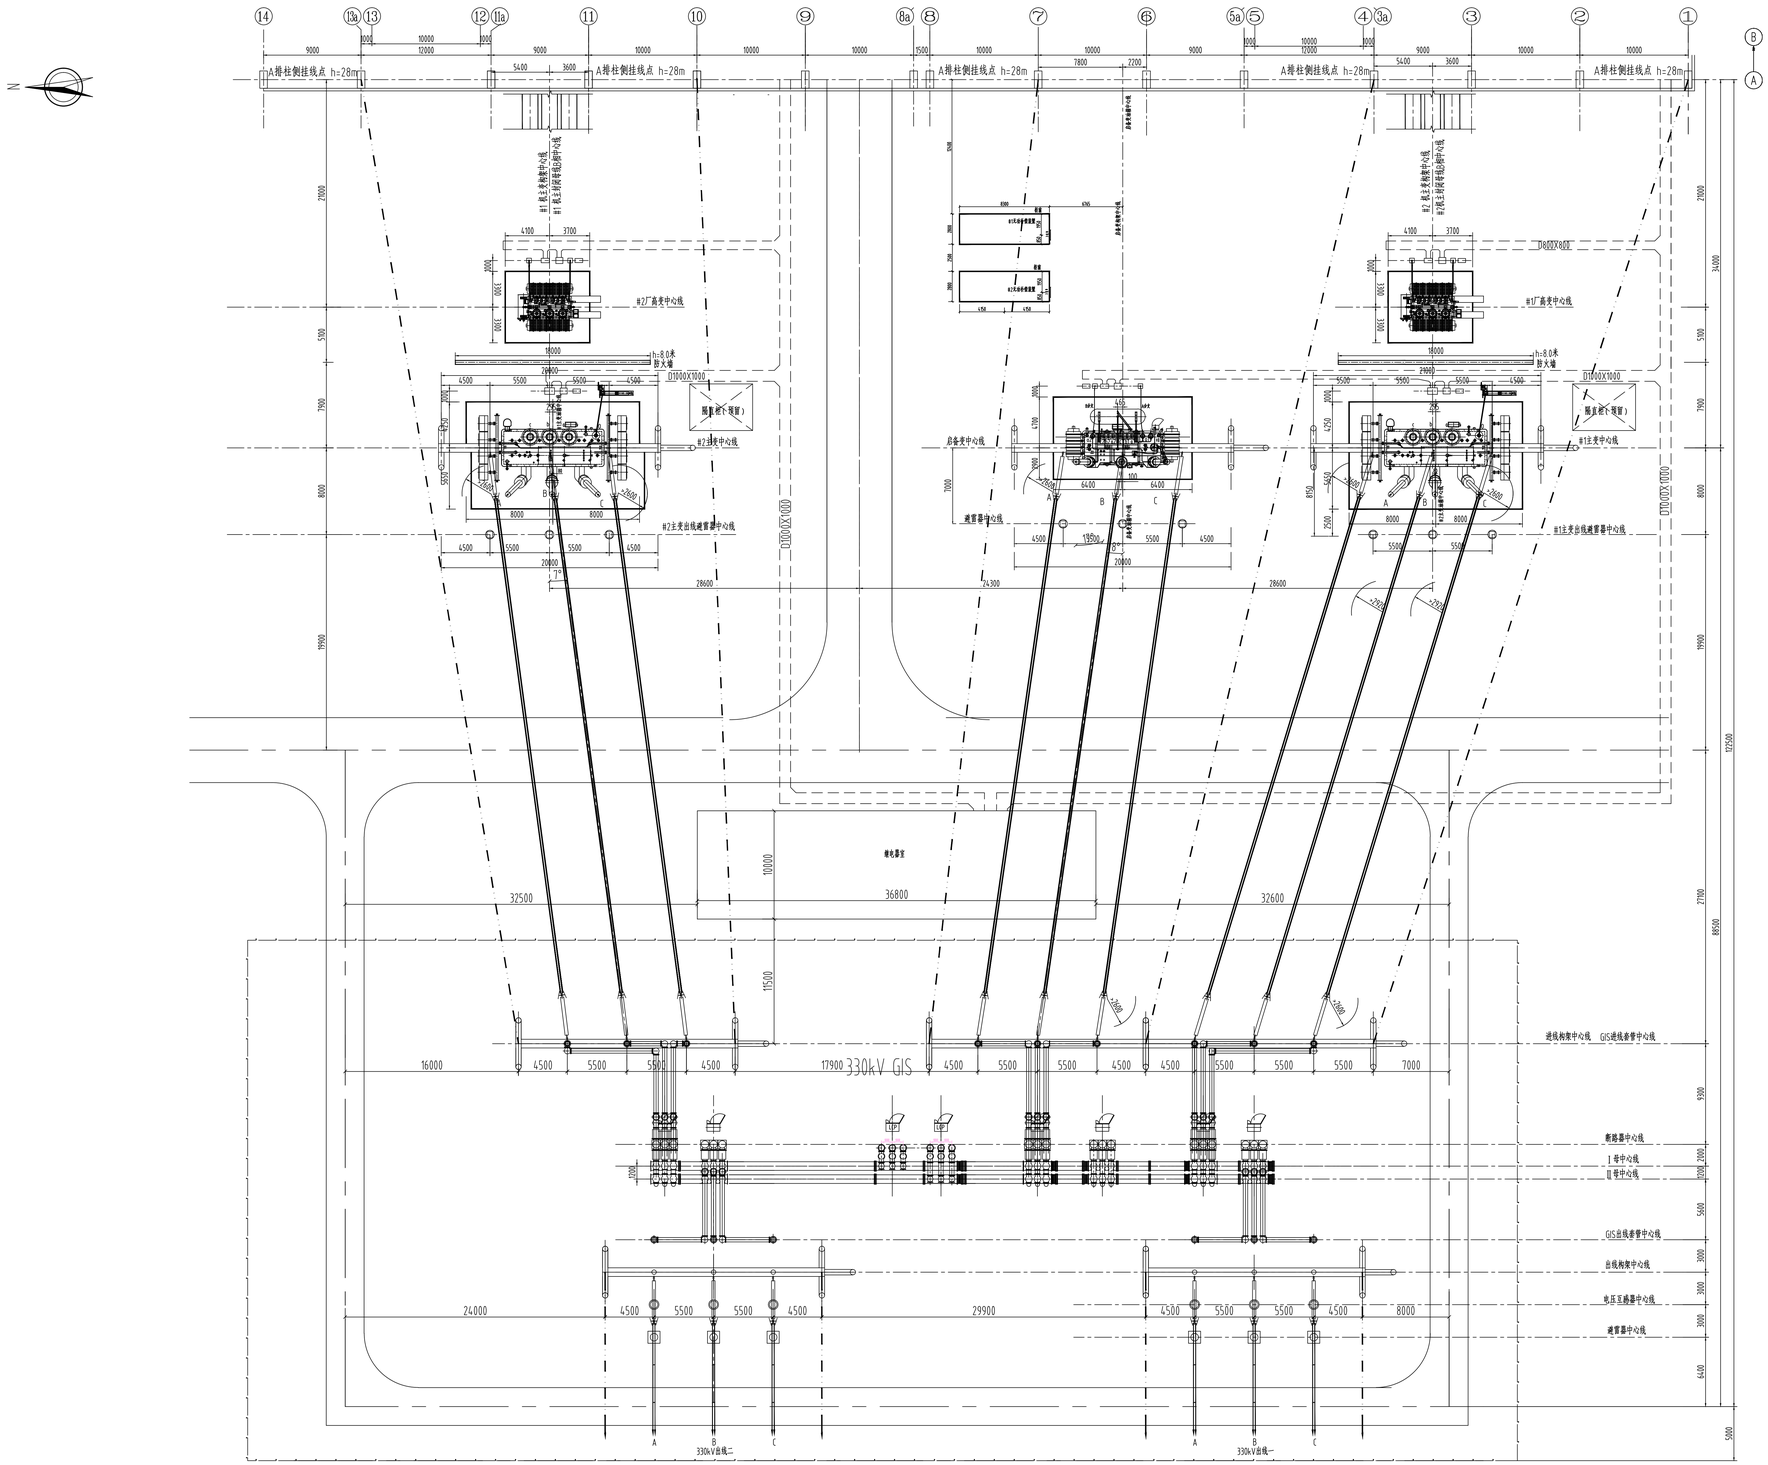

说明：

1. 本工程海拔高度1230m~1250m，按海拔1300m校验，330KV配电装置中各带电距离的安全净距如下A、B、C、D要求值进行校验。

A1=2600mm；A2=2920mm；B1=3350mm；B2=2700mm；C=5100mm；D=4600mm。

版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注
0	2024/07/11						

Nwepdi 西北电力设计院

甘肃酒泉风光风电2×660MW发电项目 工程 阶段 设计 初设

主厂房A排外电工构筑物布置图

单位 mm 比例 1:200 图号 F23341C-D01-06 第01张 共01张 版本 0